



Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapunári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

H-9330 Kapuvár, Szent István kir. u. 21; e-mail: Kapuvar.kkt@katved.gov.hu
☎ Tel: (06-96) 242-855 Fax: (06-96) 242-855

TÁJÉKOZTATÓ

A tűzvédelem helyi alakulásáról és a szervezeti átalakításokról



Imre Rác
Rác Imre t. alezredes
Tanácsos
Kirendeltség vezető

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

A korábbi évek gyakorlata az volt, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka évente beszámolt a képviselő testületnek az általa irányított tűzoltóság előző évi szakmai tevékenységéről. Ezen beszámolók voltak hivatottak arra, hogy a Képviselő testület is részletesen megismerje a Hivatásos önkormányzati Tűzoltóparancsnokságon folyó szakmai munkát, és megállapításokat, következtetéseket vonjanak le a térség tűzvédelmi helyzetére vonatkozóan.

Én személy szerint ezért is örülök a Polgármester Úr felkérésének, miszerint tájékoztatást kér a tűzvédelem helyi alakulásáról és a szervezeti átalakításokról. Ez számomra azt jelenti, hogy Kapuvár Város Képviselő testülete továbbiakban is figyelemmel kíséri a Város Hivatásos Tűzoltóságának, illetve Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tevékenységét, és felelősséget érez a térség, egészen pontosan a Rábaköz, a Rábaközben élő emberek személyi és anyagi biztonságát.

Ezen rövid bevezető után részletesen is szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő Testületet a tűzvédelem helyi alakulásáról és a szervezeti átalakításokról.

Tájékoztató a tűzvédelem helyi alakulásáról

Kapuvári Hivatásos Tűzoltóság személyi állománya a 2011. évre vonatkozó kiemelt céljait és feladatait végrehajtotta. tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai előírásai, irányelvei, valamint a helyi jelleg és az önkormányzat elvárásai szerint az éves munkaterv alapján végezte, hajtotta végre.

A működési területünkön keletkező tüzesetek és műszaki mentések felszámolása megfelelő szakmai szinten történt. A személyi állomány, a gépjárművek technikai felkészültsége megfelelő szintű, a készenléti szolgálat ellátása folyamatos volt. A tevékenységünkkel kapcsolatban a területünk vezetőitől és lakosságtól is pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Ebben az évben elsődleges célunk volt az alsó küszöbérték alatti veszélyes üzemek és a hozzá kapcsolódó létesítmények tűzvédelmi helyzetének vizsgálata, az ilyen típusú létesítményekben való gyakorlatok megtartása.

A kiképzési tervben szereplő oktatási feladatok végrehajtásra kerültek, számos új ismeretre tettünk szert. A személyi állomány fizikai felkészültségét a korosztályos szintfelmérőn elért megfelelő eredmény is jól mutatja. Kiemelkedő munkát végzett a készenléti állomány számos segítségnyújtási feladata során a szomszédos parancsnokság területén, valamint a saját területen is.

A tűzoltóság jó kapcsolatot ápol a társszervekkel, a város és a környező települések, valamint a jelentős létesítmények vezetőivel. A tűzoltóság része Kapuvár város életének, a rendezvényeken, ünnepeken részt vettünk, a szervezésből és a munka elvégzéséből kivettük a részünket. Az ÖTE-k részére versenyt, továbbképzést, gyakorlatot szerveztünk. A sajtó részére megfelelő tájékoztatást adtunk, számos cikk jelent meg a tüzesetekről, a műszaki mentésekről, valamint az eredményeinkről és az életünkről. Folyamatos és naprakész információkat tudtunk megjelentetni a tűzoltóság internetes honlapján, valamint nagyon jó a kapcsolat a helyi rádióval, és az online oldalakkal is.

A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. május 13-án tartották a kapuvári tűzoltóságon, annak a komplex felügyeleti ellenőrzésnek az értékelését, amelyben az elmúlt 5 év szakmai munkáját értékelték. A kapuvári tűzoltóságon a parancsnokváltáskor volt hasonló ellenőrzés, az azóta eltelt időszak szakmai munkáját ellenőrizték több napon át minden szakterületre kiterjedően. A kapuvári tűzoltóságon a megyei igazgatóság jó színvonalú szakmai tevékenységet állapított meg.

A parancsnokság a működéséhez szükséges szabályozókkal rendelkezik. A tűzoltóságot érintő jogszabályok követését, a Magyar Közlöny, a Belügyi Közlöny, valamint CD jogtár segíti, biztosítja. Az internetes honlapokon is számos joganyag található.

Az SZMSZ alapján minden beosztott rendelkezik a munkaköri leírással, melyek mindig követik a Szervezési Állománytáblázat változásait is. Évente Munkatervet készítünk, amely szakágak szerint taglalja az éves feladatokat. Havonta terv szerint vezetői értekezleteket tartunk, az aktuális feladatokról.

A parancsnok vezetői jogkörét az említetteken túl munkaértekezleten, összevont csoportértekezleten, havi beszámoltatásokon, a kiadott intézkedésekkel és közvetlen irányítással, valamint a kiadmányozás és irattárba helyezéssel gyakorolta. A belső ellenőrzést – ütemterv szerint – minden szakágra kiterjedően végezte. A parancsnokságon 67 parancsnoki intézkedés van hatályba, a gazdálkodási rendszerben alkalmaztuk a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést is.

A különböző szintű ellenőrzések, vizsgálatok eredményei és szakmai értékelései ránk nézve pozitívak, hiszen minden szakterület előírás szerint működik, a jogszabályi előírások érvényesülnek a személyi és a munkaterületeken egyaránt.

A parancsnok, mint intézményvezető a Képviselő Testület éves munkaterve szerint beszámolt a végzett munkáról, és minden aktuális feladatról. A Testületi üléseken a tűzoltóság képviselője részt vett, a városi ünnepeken, koszorúzásokon, megemlékezéseken aktív szerepet vállaltunk

Szakmai feladatok

Hatósági tevékenység

Tűz megelőzési tevékenységünket az 1996. évi XXXI. Törvény, az ehhez kapcsolódó kormányrendeletek, a BM OKF és a Győr- Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Útmutatói, Tájékoztatói, Intézkedései és az éves munkaterv szerint terveztük, hajtottuk végre. Az év folyamán folytatódott az új szabályzó eszközök kiadása, az egységes értelmezés érdekében a BM OKF és a Győr - Moson - Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több Útmutatót és Intézkedést, ill. Utasítást adott ki. A szakági értekezleteken megvitattuk az új szabályzók követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit.

A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás tekintetében a módosított 2004. évi XXIX Tv. alapján jártunk el.

Ellenőrzéseink és szakhatósági állásfoglalásaink során a megadott iratmintákkal dolgoztunk, azokat az év folyamán az egységesebb és szakszerűbb alkalmazhatóság érdekében átdolgoztuk az Útmutató szerinti kiegészítésekkel. A beépített tűzvédelmi berendezések adatlapjait külön gyűjtőben helyeztük el,

azokat folyamatosan a Gy-M-S MKI-ra felterjesztettük. A megosztott tűzvédelmi hatósági tevékenységet a törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletek szerint végeztük. A hatósági munka színvonalának erősítése érdekében előtérbe helyeztük a szankciók végrehajtását, az együttműködésünk eredményes volt a jegyzőkkel, körjegyzőkkel. A tűzmegelezési mutatószámok és a Gy-M-S MKI átfogó ellenőrzésének eredménye (jól megfelelt) mutatja, a magas színvonalú munkavégzést a kapuvári tűzoltóság tűzmegelezési osztályán.

A jelentéseket határidőre felterjesztettük. A tűzvédelmi ellenőrzéseket a többször módosított 2004. évi CXL. Tv., a 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet, a Gy-M-S MKI Útmutatója, valamint az azt szabályozó parancsnoki intézkedés alapján szerveztük, hajtottuk végre.

A 2011 év hatósági tevékenységének értékelése

A hatósági ellenőrzéseinket az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakmai útmutatóknak figyelembevételével terveztük, és a létszámhoz mérten hajtottuk végre. A tűzmegelezési szakág átfogó ellenőrzéseinek és célellenőrzéseinek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az átfogó hatósági ellenőrzések száma eléri az országos átlagot.

Az ellenőrzéseink során a 2004. évi CXL. Tv. szerint jártunk el, az ügyfeleket előzetesen kiértécsítettük.

A kiértécsítések megeozslása a következőképp alakult:

- Levélben 40 %
- Telefonon 60 %

Az ellenőrzések időpontját az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvekben szerepeltettük. Az ellenőrzéseket követő szankciók számának, fajtájának elemzése során megállapítható, hogy a közigazgatási eljárás általános szabályai alapján az intézkedési kényszer érvényesül. A szankciók számában, súlyozásában, a fokozatosság megtartásában előrelépés tapasztalható.

A hatósági ellenőrzések és tűzvédelmi kötelezések, szankciók kimutatása:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Átfogó ellenőrzés	75	87	128	76	61	44
Cél ellenőrzés	163	154	104	118	63	103
Utó ellenőrzés	18	15	24	15	6	20
Összes ellenőrzés	256	256	256	209	130	167
Panasz, közérdekű bejelentés	2	4	2	5	13	1
Egy ellenőrzésre jutó hiba %	3,93	4,06	4,51	3,74	4,69	3,98
Tűzvédelmi kötelezés	0	0	0	0	0	2
Munkavégzéstől eltiltás	2	6	0	0	0	0
Közvetlen tűzveszély	1	0	0	2	7	0
Eltérési ügy	0	3	2	1	0	1
Tűzjelző létesítési ügy			10	4	9	4
Tűzjelző használatbavételi ügy			10	6	9	5
Tűzoltó berendezés létesítési ügy			0	0	0	0
Tűzoltó berendezés használatbavételi ügy			0	0	0	0
Tűzvédelmi határozathoz kiadott szakhatósági állásfoglalás (2007.04.30 ig)	3	6				
Tűzvédelmi határozat (2007.05.01 től)		3	22	13	25	12
Hatósági felhívás/végzés	12	12	46	21	71	58
Helyszíni bírság	36	27	8	12	13	11
Tűzvédelmi szabálysértés	4	5	5	12	13	15
Tűzvédelmi bírság	1	0	1	3	0	0

Tűzvédelmi előírások érvényesítésére tett kezdeményezések száma	53	44	60	48	97	84
Kimutatásba vett létesítmények száma	524	521	516	517	512	509

A panaszos ügyek száma emelkedő trendet mutatott, ami 2011 évben visszaesett. Az egy ellenőrzésre jutó hiányossági átlag 4, amely átlagosnak mondható. Leggyakrabban alkalmazott szankcionális eszköz a hatósági felhívás, amelyet a 2004 évi CXL tv előírása szerint 2010 évtől kötelező alkalmazni néhány kivételtől eltekintve, amelyek esetén erősebb szankció kiszabására kerül sor (pl helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés, tűzvédelmi bírság).

Jegyzőkkel (körjegyzőkkel) a kapcsolatot folyamatosan tartjuk, de az általunk kezdeményezett tűzvédelmi szabálysértések esetén a munkájuk nem következetes. A szabálysértések jelentős részét (kb 67%-át) figyelmeztetéssel, vagy legfeljebb 10.000,- Ft szabálysértési összeg kiszabásával zárják le. Ezt orvosolhattuk volna a helyszíneken akár helyszíni bírság kiszabásával is. Csupán a feljelentések megközelítőleg 26 %-a zárul 10.000,- Ft-nál magasabb szabálysértési összeg kiszabásával.

Céll ellenőrzések keretén belül vizsgáltuk:

- Erdészeteket és szerszámbázisait,
- A betakarításban résztvevő erő-és munkagépek tűzvédelmi felkészítését,
- Terményszárítók és a kazalozás szabályait,
- Tűzjelző berendezések állapotát
- Kiemelt létesítményeket (Kórház) építkezés folyamatában
- KÉTÜSZ bejelentés után a használatban lévő kémények tűzvédelmi jogszabályokban foglalt követelmények teljesülését
- PB-gáz cseretelepeket
- Zenés, táncos rendezvényeket

A rendszeres ellenőrzés körébe vont létesítményekről a parancsnokság számítógépes kimutatással rendelkezik. A kimutatásba vett létesítmények száma (500 db körül alakul) és a nyilvántartásba vett létesítmények száma is ilyen nagyságrendű. Azokat az új gazdálkodó egységeket, létesítményeket, melyeknek az ellenőrzési ciklus ideje 4 év vagy annál gyakoribb, kimutatásba vettünk. A tűzoltóság parancsnoka és a tűzmegeelőzési osztályvezető az előadónkénti közös és a felüellenőrzéseket végrehajtotta. A mutatószámok és az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a parancsnokság ellenőrző-hibafeltáró munkájának hatékonysága megfelelő.



Szakhatósági ügy		2011
elvi építési ügy		0
építési ügy		14
építési ügyek száma	többszintes épület	14
épületkategóriánkénti	középmagas épület	0
bontásban	magas épület	0
építési ügyben érintett építmény	0-500	0
darabszáma, amelyek szintenkénti	501-3000	9
összesített alapterülete [m ²]	3000 felett	5
használatbavételi ügy		19
fennmaradási ügy		1
telekalakítási ügy		7
rendezési terv egyeztetése		0
terület felhasználási ügy		0
működési ügy	gyermekjóléti/- védelmi int.	1
	szociális int.	1

üzlet	2
telephelyengedély engedélyezési ügy	0
pirotechnikai tevékenység engedélyezési ügy	0
nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: út, vasút stb.)	10
sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy	4
felhívás hiánypótlásra	9
egyéb szakhatósági ügy	12
összesen:	80
szakvélemény, tájékoztatás	18
tűzvizsgálati tevékenység	parancsnokság végezte rendőrséggel közös
	5
	4
tűzvédelmi ügyben tartott kötelező konzultáció	14
tűzvédelmi ügyben tartott nem kötelező konzultáció	35
tűzvédelmi szakértő kirendelése	1
egyéb	0

A szakhatósági ügyek száma csökkent az elmúlt 5 évben. Egy része – tűzjelző létesítés, használatbavétel – 2007 évtől kezdődően hatósági munkánál jelentkezik, továbbá megszűnt a rendeltetés módváltozás, ill. leszűkítették az építési eljárások során a tűzvédelmi szakhatóság közreműködésének körét. A határidők minden alkalommal be lettek tartva.

Illetékességi területünkön – a jogszabályi előírások alapján – a tűzjelző hálózatok tervezése és kiépítése egy adott szinten beállni látszik, ez Kapuvár vonzáskörzetében 7-10 között van. A tűzjelző hálózat létesítését, kiépítését minden esetben jogszabály írta elő.

	2006	2007	2008	2009	2010
Rendezési terv egyeztetés	5	6	6	1	0
Terület felhasználás	0	0	0	0	0
Építési, létesítési eng.	80	62	68	27	23
Használatbavételi eng.	23	27	29	26	17
Használati módváltozás eng.	13	5	8	0	0
Építmény fennmaradási eng.	1	4	2	1	0
Tűzjelző létesítési eng.	12	7			
Tűzjelző használatbavételi eng.	14	7			
Tűzoltó berendezés létesítési eng.	0	0			
Tűzoltó berendezés használatbavételi eng.	0	0			
Telepengedélyezési eng.	7	5	29	13	8
Üzlet működési eng.	30	26	30	41	22
Egyéb szakhatósági eng.	34	22	27	33	47
Összes szakhatósági eng.	219	171	199	142	117

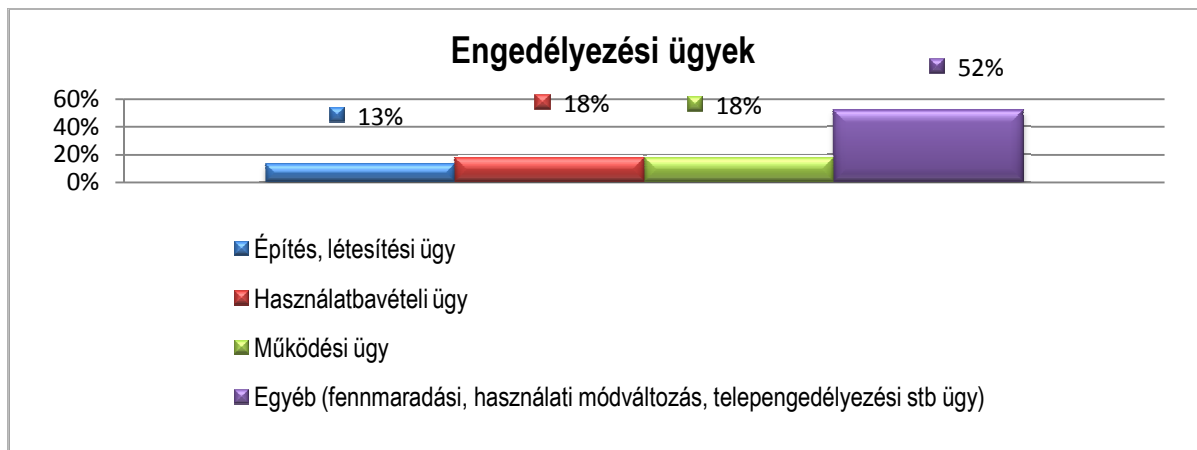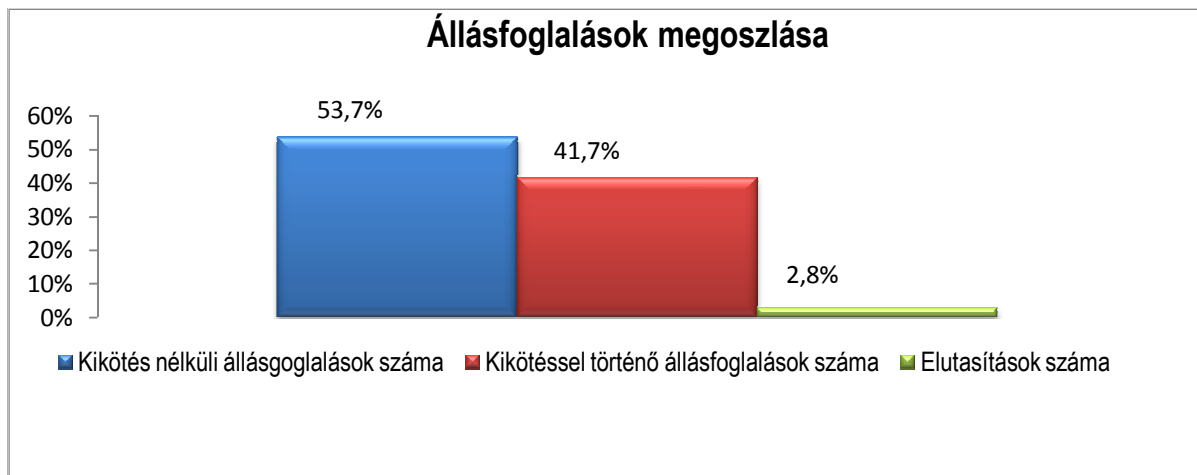

Közigazgatási ügyekben a tűzoltóságok közreműködését jogszabályok írják elő. Ezen jogszabályok – mint az elmúlt években változtak, módosultak.

Az engedélyező hatóságok, ill. az ügyfelek, több olyan esetben is megkeresték a tűzvédelmi szakhatóságot, melyekben a jogszabály nem írja elő az illetékes tűzoltóság közreműködését. Ilyenkor végzéssel szüntettük meg a szakhatósági eljárást.

A tervezés időszakában a tervezőkkel minden esetben konzultáltunk, a megfelelő tűzvédelmi koncepció kialakítása érdekében.

Az üzlet működési engedélyek kiadásánál nagy súlyt fektettünk arra, hogy a vállalkozók minden esetben betartsák a tűzvédelmi használati szabályokat, ennek érdekében a helyszíni szemléken a vállalkozókat kioktattuk a betartandó tűzvédelmi szabályokra. A helyszíni szemléken illetve a használatbavételi ügyekben parancsnokságunk mindig a jogszabályokban, rendeletekben meghatározottak figyelembevételével járt el.

A tűzoltóság, a tervek véleményezésekor a jogszabályi előírásoknak érvényt szerez. A legtöbb kikötést építési, létesítési engedélyezési eljárások során tettük.

Egyéb tűzvédelmi szakhatósági esetek:

Ezen ügyek Műszaki Üzemi Tervek jóváhagyásából, tűz –vagy robbanásveszélyes folyadéktároló tartályok telepítéséből, út forgalomba helyezéséből, föld-, ill. légekábel cseréből, transzformátor-állomás elhelyezéséből, telekalakításból és vízjogi engedélyezésből adódtak.

Súlyponti témában tartott tűzvédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Kapuvár Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén – az évenként megadott szempontok szerint – a tűzvédelmi ellenőrzéseket végrehajtottuk. Ezen létesítmények ellenőrzésének tapasztalatait a vezetői értekezleten tárgyaltuk, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentést a Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra határidőre felterjesztettük.

2006 év: a bevásárlóközpontok és az 1000 m² szintterületet meghaladó áruházak, kereskedelmi rendeltetésű épületek

2007 év: a gépjármű márkakereskedések és szakszervezetek

2008 év: a többszintes lakóépületek

2009 év: az 500 m² szintterületet meghaladó raktárépületek

2010 év: faipari üzemek

2011 év: veszélyes üzemek

Mezőgazdaság tűzvédelme

A kapuvári tűzoltóság tűzmegeelőzési osztálya tárgyi időszakban vizsgálta a mezőgazdasági betakarítás tűzvédelmi helyzetét.

A tűzvédelmi helyzet megállapítása érdekében az alábbi tevékenységeket végezte el a tűzoltóság tűzmegeelőzési osztálya:

- 200 ha terület felett gazdálkodók felmérése
- Vízzállásra alkalmas járművek lebiztosítása
- Aratást megelőző mezőgazdasági értekezlet, tájékoztatók a betartandó tűzvédelmi szabályokról
- Kimutatásba vett mezőgazdasági létesítmények ellenőrzése
- Szárítók célellenőrzése
- Gépszemlék
- Mezőgazdasági betakarításban résztvevő erő- és munkagépek célellenőrzése

A mezőgazdaság tűzvédelmi helyzetének értékelését vezetőértekezleten tárgyaltuk, a tapasztalatokról szóló jelentést a Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra határidőre felterjesztettük.

Tűzoltás, műszaki mentés, szolgálatszervezés

Előjárók vonulása

A tűz és káresetekhez az előjárók riasztása és kivonulása az alábbiak szerint alakult. A parancsnok 17 esetben vonult, 11 esetben vette át a tűzoltás vezetését, a tűzoltási és műszaki mentési osztályvezető 16 esetben vonult ebből 4 esetben vette át a tűzoltás vezetését, a tűzmegeelőzési osztályvezető 5 esetben vonult és 1 esetben vette át a tűzoltás vezetését, a tűzmegeelőzési kiemelt főelőadó 1 esetben vonult.

A munkaidőn túli ügyelet ellátásában, illetve az ügyeletesek értesítésében azok bevonulásában probléma nem merült fel, az elérhetőséget mobil rádiótelefon biztosítja. II.- III. fokozatban a parancsnok és az osztályvezetők látnak el ügyeletet.

Kiképzési feladatok

A készenléti állomány képzése, továbbképzése a jóváhagyott éves továbbképzési tervben előírtak szerint folyik, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ajánlása alapján készítettünk el. A továbbképzési tervünkben szereplő előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat, begyakorló gyakorlatokat, helyismereti foglalkozásokat végrehajtottuk, foglalkozások csak tűz vagy káresetek miatt maradtak el, amelyek 30 napon belül pótlásra kerültek.

2011. évben súlyponti téma az alsó küszöbérték alatti veszélyes üzemek, létesítmények voltak, a helyismereti foglalkozásokat és a begyakorló gyakorlatokat ennek figyelembe vételével hajtottuk végre. A begyakorló gyakorlatokon a parancsnok szolgálati csoportonként tartott ellenőrzést, a tűzoltási és műszaki mentési osztályvezető rendszeresen ellenőrizte a begyakorló gyakorlatokat. Az ellenőrző gyakorlatok megtartásra kerültek. A gyakorlatokról külön értékelő jelentés készült, amit határidőre, a Megyei Igazgatóságra is megküldtünk.

Tűzvizsgálati tevékenység

A tűzvizsgálati eljárás lefolytatására a parancsnokságon a két osztályvezetőnek és a megelőzési kiemelt főelőadónak van jogosultsága és képesítése. A tűzmegeelőzési kiemelt főelőadó 2011 augusztusától lát el tűzvizsgálati feladatokat.

A változó szabályok szerint 2010 decemberétől a kapuvári tűzvizsgálók a megye egész területére adnak tűzvizsgálati ügyeletet, heti vezénylés alapján. A Kapuvár HT elsődleges működési körzetében 77 tüzeset keletkezett, amiből 45 esetben voltunk illetékesek. Ezen esetek közül a jogszabály illetve az OKF intézkedés szerint egyet sem kellett vizsgálni, valamint nem került elrendelésre tűzvizsgálat.

A megyében a kapuvári tűzvizsgálók (5 esetben) két soproni, egy enesei, egy lipóti és egy győri tűznél végeztek tűzvizsgálatot. A vizsgálatok mindegyike lezárásra került. A tűzvizsgálati dokumentációkban csak kisebb megfogalmazási hiányosságok tapasztalhatóak, ügyelni kell a pontos megfogalmazásra és a szakkifejezések használatára. A tűzvizsgálati dokumentációk mellékleteként a jelenlegi informatikai színvonalnak megfelelően színes képekkel vannak el készítve.

A tüzeseti riasztáskor minden esetben vizsgáltuk az emberi közreműködés szerepét, 3 esetben került helyszíni bírság kiszabásra, valamint 1 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást.

Tüzesetről hatósági bizonyítványt 6 esetben adtunk ki, és 8 db utólagos tűz keletkezett.


Tűzoltás és műszaki mentési tevékenység

Vonulások megoszlása az elsődleges működési területek szerint

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Kapuvár</i>	187	209	173	238	263	328	314	330	328	299
<i>Sopron</i>	58	48	31	23	18	33	22	11	9	13
<i>Győr</i>	2	2	1	26	1	2	0	1	4	0
<i>Móvár</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Csorna</i>	35	35	14	19	11	19	13	15	14	5
<i>Sárvár</i>	6	3	5	3	2	11	1	0	0	1
<i>Pápa</i>	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0
<i>Szombathely</i>	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<i>Kőszeg</i>	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>Csepreg</i>	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2
<i>Répcelak</i>	2006 –től működik					4	1		4	2
<u>Összesen:</u>	294	301	224	311	295	398	351	365	359	323

Az elmúlt 10 éves statisztikai adatokat vizsgálva a tűzoltóság életében az utolsó 5 év jelentős emelkedést mutat. 2002-2006 időszak átlaga 285, míg a 2007-2011 időszak átlaga 359, ez jelentős 74 esemény növekedést jelent. Az elsődleges működési területre való riasztások száma az elmúlt években hasonlóan alakult, ami arra enged következtetni, hogy területünkön állandósult az átlagos 340 - 370 vonulási szám, a másodlagos segítségnyújtási területen a való vonulásaink száma nem emelkedett. A vonulási adatokat elsősorban a közlekedési balesetek és szélsőséges időjárási tényezők által okozott beavatkozások befolyásolták. Amennyiben csak a kapuvári tűzoltóság elsődleges működési körzetében vizsgáljuk az adatokat, megfigyelhető a szélsőséges időjárásból adódó beavatkozásoknál a riasztások koncentrációja.

Az esetszámok alakulása és átlaga

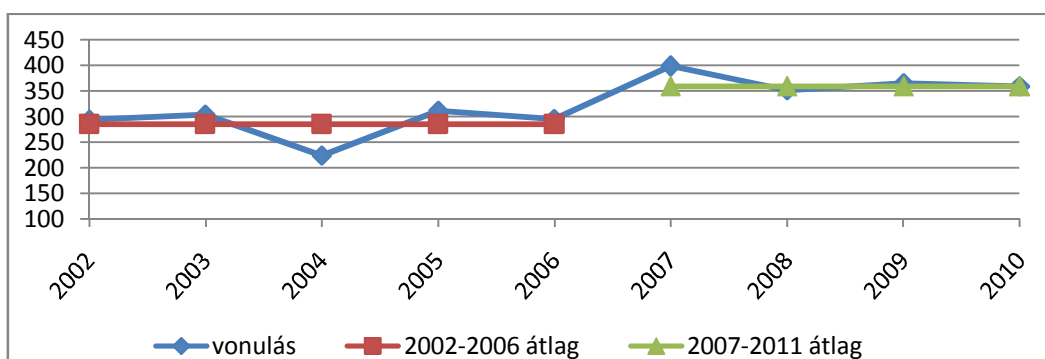

A tűzoltóság vonulásai saját és segítségnyújtási területre


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
tűzeset	180	154	107	125	89	141	87	91	77	96
műszaki mentés	77	114	87	151	137	171	207	212	207	166
téves jelzés	20	19	17	22	59	72	48	49	70	56
szándékosan megtévesztő jelzés	17	14	13	13	10	14	9	9	5	5
összes	294	301	224	311	295	398	351	365	359	323

A vonulásaink 29,7%-át a tűzesetek, 51,4%-át műszaki mentések, 17,3 %-át téves jelzés és 1,5 %-át a szándékosan megtévesztő jelzés teszi ki. 2011. az évben is a műszaki mentések száma jelentősen meghaladta tűzesetek számát.

Tűzesethez 96 esetben vonultunk, ez elmúlt 10 év egyik legalacsonyabb esetszámai közé tartozik, 2002 – évhez képest 47 %-os csökkenést mutat. A műszaki mentések száma ebben az évben 166, ez egy átlagos évnél mondható. Az adatok is jól mutatják a tűzoltóságok feladatrendszerének átalakulását. A tűzoltóság saját működési területére vonatkoztatva 85 tűzesetet, valamint 161 műszaki mentés jelent. A tűzjelző fogadó központ téves riasztásai folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak, egyrészt kevesebb új létesítmény került rá a rendszerre, másrészt a korábbi téves riasztások kiszámlázása ösztönzően hat az ügyfelekre, érdekükévé vált a rendszerek hibáinak kijavítása. 2011. december 31-ig 88 létesítmény van rákötve a tűzjelző rendszerre.

A szándékosan megtévesztő jelzések száma 5, ezek aránya 1,5 % körül mozog, ami a korábbi évekhez képes csökkenést mutat.

A tüzesetek és műszaki mentések arányai

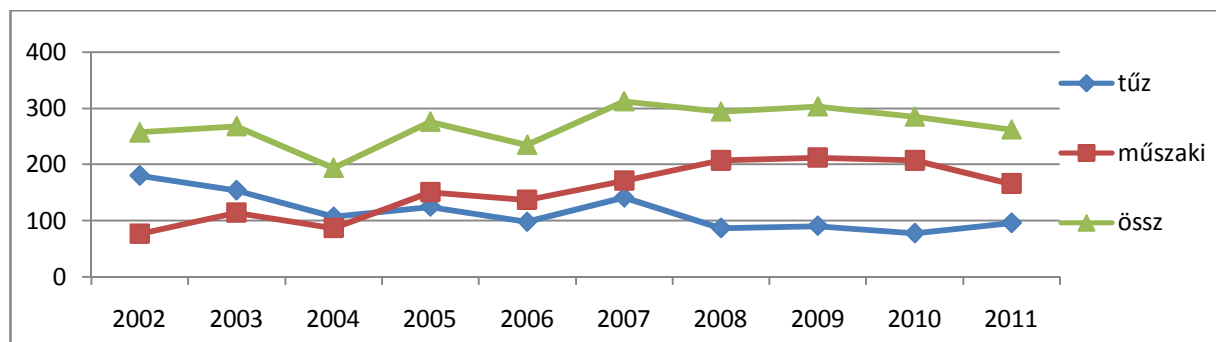

Jelzésekör elrendelt riasztási fokozatok megoszlása

	Kapunvár				segítségnyújtás		összes	
	illetékességi terület		működési terület					
I. és I.K	195	97,5%	284	94,9%	6	25%	290	89,7%
II. és II.K.	5	2,5%	15	5,1%	17	70,8%	32	9,9%
III. vagy annál nagyobb	0	0%	0	0%	1	4,1%	1	0,4%
Összes	200	100%	299	100%	24	100%	323	100%

A működési területre vetítve a beavatkozások 94,9 %-ában I. illetve I.K fokozat, 5,1% -ában II. illetve II.K. fokozat volt elrendelve, III. illetve magasabb fokozat nem került elrendelésre. Az elsődleges működési területen meghatározott fokozatok közül jellemzőbben I. fokozatok száma növekedett.

A riasztási fokozatok meghatározása első alkalommal mindig a kapott jelzés alapján történik, a jelzésekör elrendelt fokozatok és a valós erőszükséglet között lehet különbség.

A vonuláskor meghatározott fokozatokat vizsgálva a kiérkezést követően 2 esetben került sor fokozat emelésre, 9 esetben pedig visszaminősítésre.

A különleges szerek igénybevitelét - azaz a kiemelt fokozatokat - vizsgálva 3 esetben történt emelés, 41 esetben pedig különleges szert fordítottunk vissza állomáshelyére.

A vonulások 81,6 % - ban azaz 244 esetben a jelzésekör elrendelt fokozat nem került változtatásra a helyszínre kiérkezést követően.


A működési területre való vonuláskor az esetek 52,8 %-ban I. fokozatot határoztunk meg.

A többi 47,2 %-ban különleges szert is igénybe vettünk. A legtöbbet a vízszállító lett riasztva 30,4 %-ban, utána a gyorsbeavatkozó 15,1 %-ban és a létra 4,7 %-ban következnek.

Az esetek során 145.639 millió Ft becsült kár keletkezett, a megmentett érték becsülve 192 millió Ft. A tüzesetek és a műszaki mentések növekedésének következménye, hogy a beavatkozás során a kárértékek növekedtek, de a jó szintű technika és a megfelelően kiképzett embereknek köszönhetően a megmenthető értékek jelentős mértékben növekedett.


A kapott jelzéseink kb. 59,2 % -át kapjuk közvetlenül a segélykérő vonalakon, 12,7 % -át a tűzjelző rendszeren keresztül, a további 28,1 % -át közvetlenül a társszervektől és a szomszédos parancsnokságoktól vagy a megyei ügyeleten keresztül kapjuk.

Tűz és műszaki mentések során közreműködtek

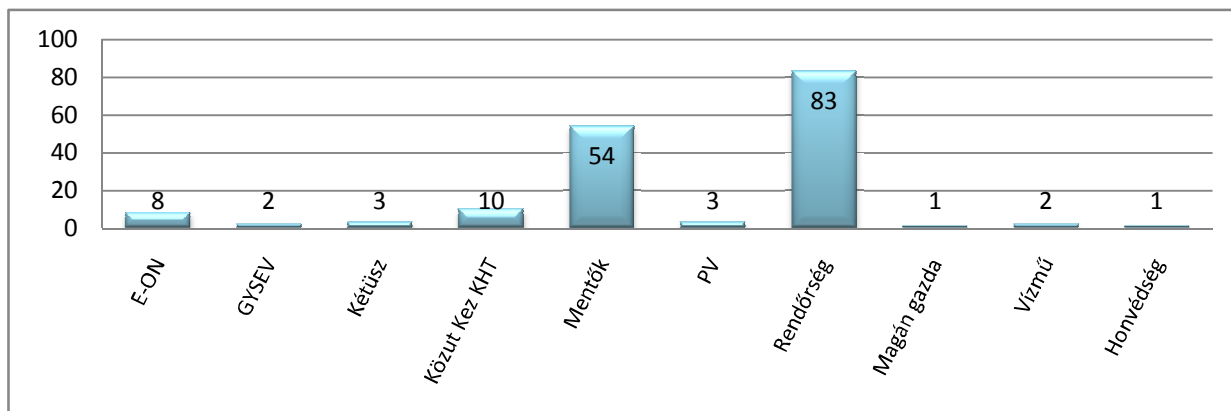

Az események hatékony felszámolása érdekében a tűzoltóság 171 esetben kérte társszervek, vállalatok segítségét. A legtöbbször a rendőrség és a mentőszolgálat együttműködését követelte meg az esemény felszámolása.

Tűzoltóság területén lévő városok tűz és műszaki mentései

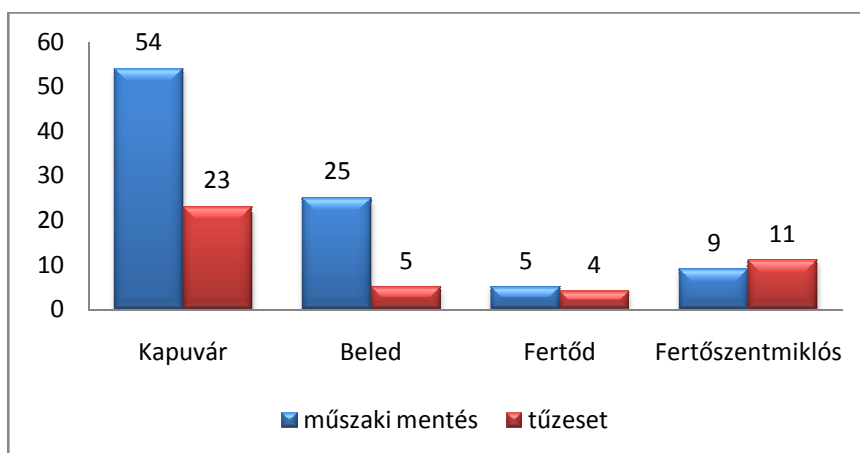


A legtöbbször Kapuvárra kaptunk jelzéseket 23 tűzeset és 54 műszaki mentéshez kellett kivonulnunk. Beleden 5, Fertődön 4, Fertőszentmiklósön 11 tűzeset következett be, ahol a kapuvári egységek avatkoztak be. Beleden 25, Fertődön 5, Fertőszentmiklósön 11 alkalommal kellett műszaki mentési tevékenységét végeznünk.

Vonulások megoszlása szolgálati csoportonként

	2007	2008	2009	2010	2011
A csoport	155	110	130	120	95
B csoport	130	123	114	113	103
C csoport	113	118	117	126	125

A szolgálati csoportok között a riasztások megoszlása a következőképp alakult. : A legtöbbet 2011. évben a " C " „csoport vonult, legkevesebbet az A” csoportnak kellett vonulnia. A statisztikai mutatót nézve a legtöbbet a „A” és a „C” csoport, a legkevesebbet a "B" csoport vonult, természetesen ez nem arányos az esetek jellegével és az adott feladatokkal.

Események havi eloszlása

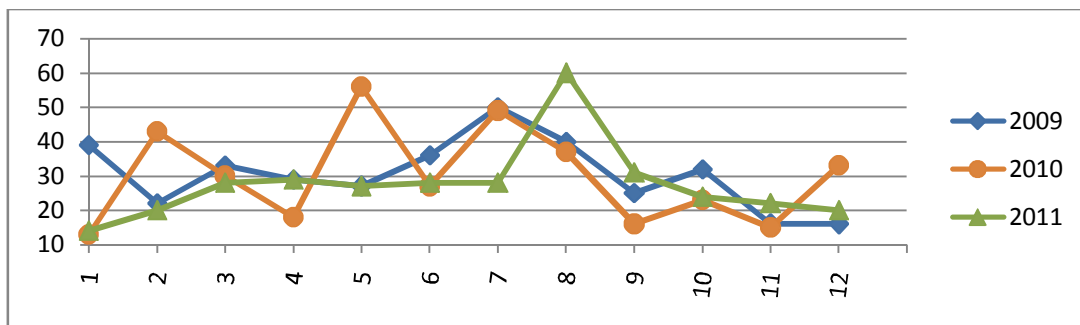


A havi eloszlása a riasztásoknak érthető módon nem egyenletes és most már a korábbi évekhez viszonyítva azt lehet mondani, hogy a nyári vagy tavaszi hónapban van a legtöbb esemény. 2011-ben augusztusban, 2010-ben május és július hónapokban volt a legtöbb esemény.

A legtöbb eset 2011-ben pénteki napra eset, a legkevesebb esemény hétfőn történt

A tüzek és a műszaki mentések napszakra vonatkozó eloszlása azt mutatja, hogy a legtöbb riasztás 14 és 15 óra között valamint 17 és 18 óra között volt.

A riasztások eloszlása:

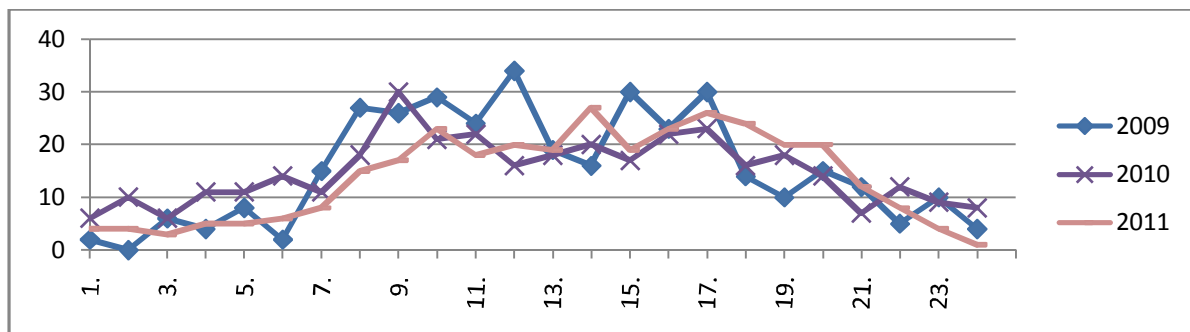

Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek

A parancsnokságunk elsődleges működési területén 3 Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel rendelkező létesítmény található: Magyar Cukor RT Petőháza, Fertő tavi Nádgazdaság RT, Velux KFT. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Terveket a mindenkor hatályos normatíváknak megfelelően elkészítettük, illetve átdolgoztuk. Terveztük a létesítmények rákötését a tűzjelző fogadó központra, mivel a nádgazdaságot kivéve mindegyik rendelkezik tűzjelző rendszerrel. A létesítmények közül egyik sem mutat hajlandóságot a csatlakozásra, a több napos tárgyalások után sem. A Magyar Cukor RT Petőházi telepén, egy levegő kompresszor vezérlő berendezése gyulladt ki.

Tűzoltási tevékenység

	2007	2008	2009	2010	2011
Autó	4	2	2	6	1
Avar+száraz fű	25	14	17	12	15
Bálázó	0	0	1	1	0
Busz	1	0	2	1	0
Elektromos berendezés	1	5	3	3	10
Elszívó	1	0	0	0	1
Épület, lakószoba	5	5	8	3	3
Erdő	20	2	2	1	2
Erőgép, pótkocsi	2	0	1	2	1
Faház	1	0	0	2	0
Farakás	0	0	5	2	1
Fólia sátor	1	0	0	0	0
Fürdő	0	1	0	0	0
Gabona	5	2	0	1	1
Gáz készülék, vezeték	0	0	2	0	1
Hűtő torony	0	1	1	0	0
Istálló, karám	0	0	1	0	0
Kapu, ajtó	0	0	0	0	1
Kazal	11	9	5	6	5
Kémény	5	8	5	7	5
Konyha, étel	8	1	2	4	1
Koszorú, dísz tárgy	0	1	0	1	2
Melléképület, kazánház	14	9	10	7	13
Mozdony, vasúti kocsi	0	0	1	0	1
Nádas	7	1	5	0	4
Pajta	0	3	3	0	3
Portartály	0	2	0	0	0
Szemét	20	15	14	7	22
Tarló	7	2	0	6	3
Tető	1	3	3	3	5
Tőzeg, trágya	1	0	0	0	1
Üzem	1	0	2	2	2
Összesen	141	86	95	77	104

Az elmúlt öt évben folyamatosan változóképet mutat, a 2011 év tüzesetek szempontjából átlagos évnak tekinthető a 104 esetszámmal. Az elmúlt évben az alábbi esetszámok mutatkoznak avar tűz 15, szemét 22, a mezőgazdaság területén lévő kazlak bálák 5 alkalommal adtak munkát. Családi házaknál a szoba, konyha, tetőszerkezet és a melléképület tüzekhez összesen 21 esetben kellett az egységeknek kivonulnia, ahol a megmentett érték jelentős, a családi házakat is sikerült megmenteni. Kémények 5 az elektromos berendezéseknél 10 esetben avatkoztunk be.

A tüzeseteknél 3 fő civil személy került kimentésre, személyi sérülés nem történt.

Műszaki mentési tevékenység

	2007	2008	2009	2010	2011
Állatbaleset, befogás	1	6	4	5	5
Bombariadó + robbanó anyaggal kapcsolatos	0	0	1	0	3
Egyéb	30	32	51	5	39
Életmentés, eltűnt személy keresése	2	3	4	9	2
Épületkár	8	7	6	1	6
Gázszivárgás	1	1	4	5	5
Hullakiemelés, keresés	0	2	0	2	1
Jégcsap eltávolítás	0	0	0	3	0
Közlekedési baleset	57	47	73	105	59
Magasból mentés	0	1	0	0	0
Műszaki meghibásodás	1	3	0	3	0
Olajszennyeződés és egyéb anyag	1	1	3	5	1
Technológiai hiba	0	1	0	0	0
Veszélyes anyag	0	0	0	0	1
Viharkár	22	68	42	48	24
Vízszivítás	48	35	23	16	20
Összesen	171	207	211	207	166

A műszaki mentések száma 2011. évben 166, ez egy átlagos évnak mondható, az adat is jól mutatja a tűzoltóságok feladatrendszerének átalakulását. A működési körzetünkben két főútvonal a 85-ös és 86-os található. A közlekedés, mint állandó veszélyes üzem működik, az elmúlt évben 59 esetben vonultunk balesetekhez

A káresek felszámolásában a mentőszolgálat, a rendőrség és a közút kezelő közösen vett részt. A szervek együttműködése jó, a tűzoltóság minden évben a szomszédos tűzoltóságok bevonásával értekezletet tart, amelyen a felmerülő problémákat is tudjuk rendezni.

A szélsőséges időjáráshoz kapcsolódó események, a vihar, víz és hófúvás mentes hónapok miatt nagymértékben csökkentek az elmúlt évben.

Az 2011 év elején Győrben bekövetkezett gázrobbanás tapasztalatait a munkánk során hasznosítottuk. Az esemény után gázérzékelő műszert vásároltunk, amelyet Kapuvár/1-es gépjárműfecskendőre mállhztunk, valamint minden vonuló szerünkbe fadugókat és csőelzáró eszközöket helyeztünk el.

A műszaki mentések során 2 fő hunyt el, 50 személyi sérüléssel járó eseménynél avatkoztunk be. Sérülések és halálozások a műszaki mentések során.

	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Sérülés</u>	87	50	40	56	50
<u>Halál</u>	4	10	1	9	2

Összegezve az elmondottakat és csatlakozva a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzése kapcsán tett megállapításához, elmondhatjuk, hogy a kapuvári Tűzoltóságon nemcsak az elmúlt évben, de az elmúlt időszakban is jó szakmai munka folyt. Ebből pedig az következik, hogy mind a megelőző, mind a mentő tűzvédelem megfelelő szinten szolgálja a helyi, de nyugodtan mondhatjuk a térség, a Rábaköz tűzvédelmét is.

Tájékoztatás a szervezeti átalakításokról

Az országgyűlés a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése, a katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése érdekében megalkotta és tavaly ősszel kétharmados támogatással elfogadta az új- 2011 évi CXXVIII-as – Katasztrófavédelmi Törvényt.

A Törvény 1 § (1) kimondja: A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. A Törvény 2012. január 1-én lépett hatályba, amelynek folyamodványaként az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet megalakulása 2011. január 02-án megtörtént.

Az újonnan megalakult katasztrófavédelem, már integrált feladatokat lát el, és nem más mint egy közbiztonsági feladatot ellátó országos hatáskörű rendvédelmi szerv.

Az új katasztrófavédelmi szervezet úgy jött létre, hogy a korábban működő 112 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2011. december 31-i hatállyal megszűnt, és helyette alakult és létrejött 2012. 01.01. hatállyal 65 Katasztrófavédelmi Kirendeltség, amelyből egy a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

Katasztrófavédelmi szervezet szintjei a Katasztrófavédelmi Törvény 22 §-a szerint:

1. Központi szerv: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos illetékességű

2. Területi szerv: Megyei, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
Megyei, fővárosi illetékességi

3. Helyi szerv: Katasztrófavédelmi Kirendeltségek
Hivatásos Tűzoltóságok

Győr-Moson-Sopron megye vonatkozásában


1. Területi szerv: Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2. Helyi szervek: Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kapunvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A négy katasztrófavédelmi kirendeltség, a korábbi öt HÖT helyett jött létre, úgy, hogy a Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési és illetékességi területe lefedi a korábbi

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok működési és illetékességi területét, míg a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség jelenlegi működési és illetékességi területe lefedi a korábbi Kapuvári és Csornai HÖT működési és illetékességi területét, ami gyakorlatilag az egész Rábaköz.

A Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. január 1-én kezdte meg a működését. Úgy gondolom, hogy egy létrejött új szervezetnél elsőként az illetékességi területről a hatáskörökről kell beszélni. Ami a hatósági munkát jelenti, illetve beszélni kell az elsődleges működési körzetről ami viszont a beavatkozásokat érinti. Először tehát néhány szót az illetékességről. Ennek első lépése volt, hogy a 43/2011 (XI.30.) BM rendelet meghatározta a Kapuvári Kirendeltség illetékességi területét. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a korábbi HÖT illetékességi területe megszűnt, így a kirendeltség területe a volt Csorna HÖT 40 települése és a volt Kapuvár HÖT 18 települése, tehát 58 település képezi. Ezzel párhuzamosan a 259/2011 (XII.7) Kormány rendelet 15 § (1) elsőfokú tűzvédelmi jogkörrel, a 3 § (1) pedig elsőfokú tűzvédelmi, szakhatósági jogkörrel ruházta fel a Katasztrófavédelmi Kirendeltségeket így a kapuvárit is. Így 01. 01-től a hatósági ügyek intézését a Kirendeltség Hatósági osztálya végzi a 2004. évi CXL Trv. (KET) alapján, ami azonban nem változott. Másik fontos dolog, amiről beszélni kell a Kirendeltség tekintetében az elsődleges működési körzet, ami esetünkben nem más, mint a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai felügyelete alatt működő két Tűzoltóság műveleti területe. Esetünkben konkrétan a Csornai Hivatásos Tűzoltóság műveleti területe, ami 44 település és a Kapuvári Hivatásos Tűzoltóság működési területe, ami 33 település, tehát összesen 77 település közigazgatási területére terjed ki. Ez hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy ezeken a településeken a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatásos tűzoltó erői az elsődleges beavatkozók tüzeseteknél és műszaki mentéseknél. A számadatokból kiderül, hogy az illetékességi terület és a működési terület nem fedi le egymást.

Ezután pedig ismertetném a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség felépítését.

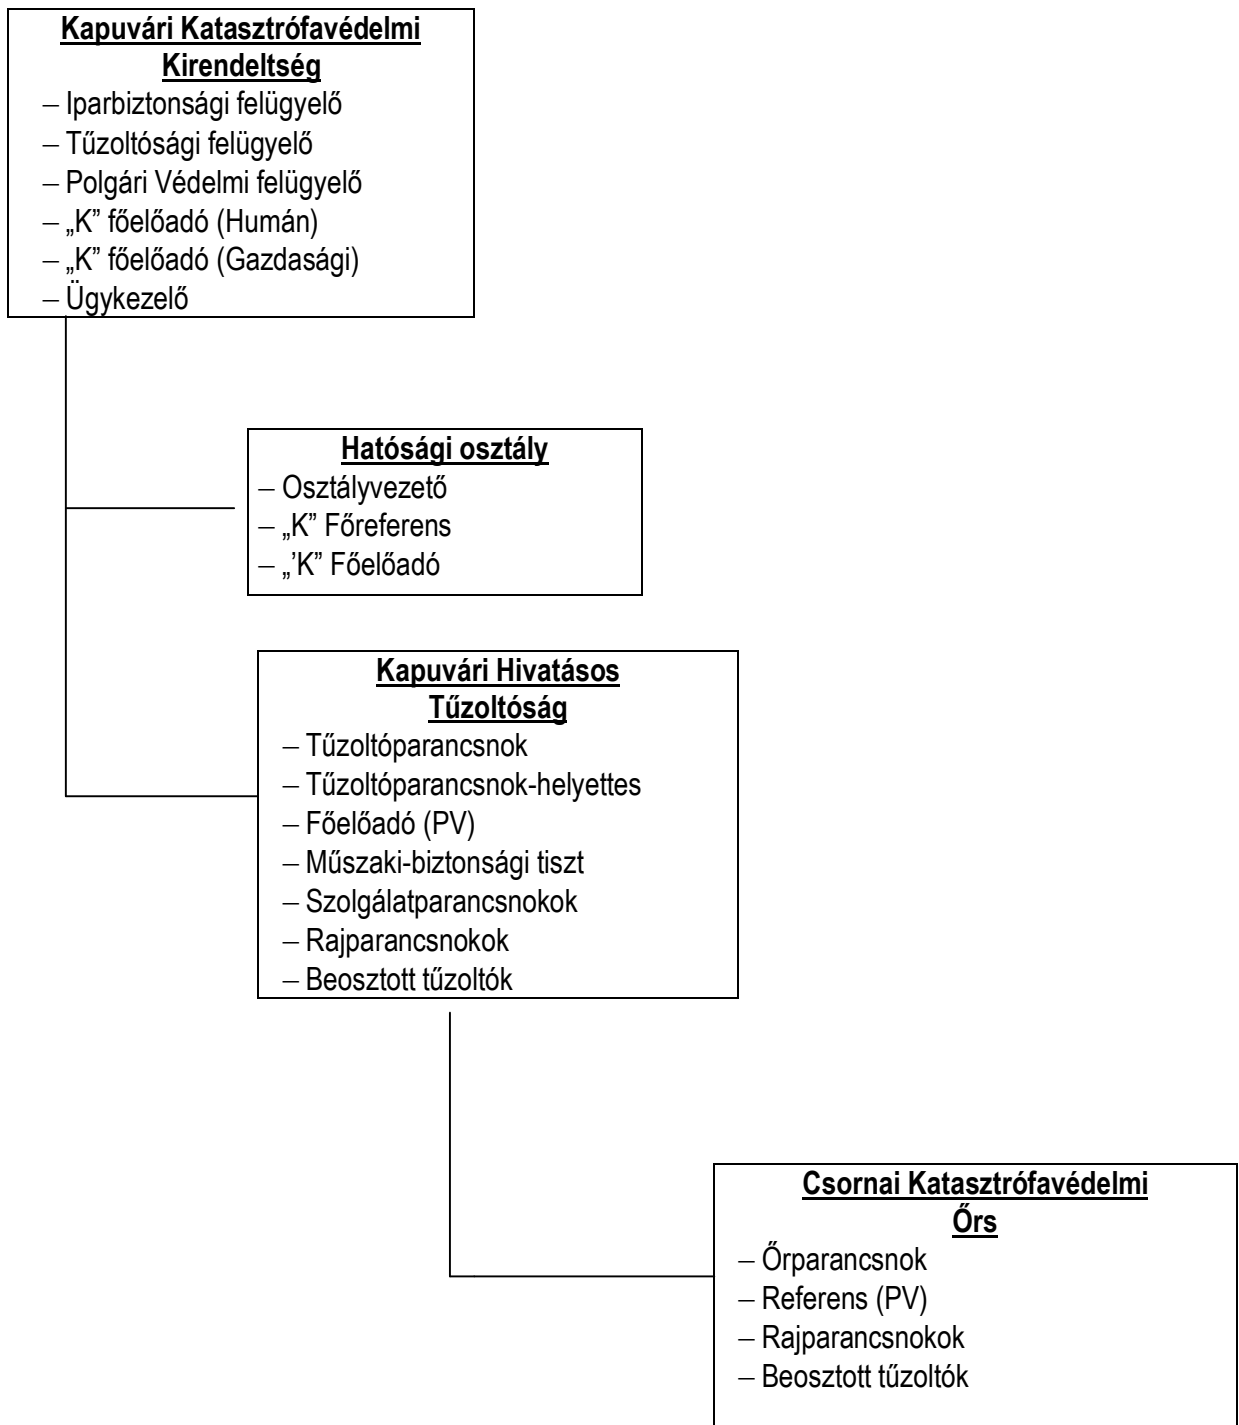

Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománytábla szerinti össz. létszáma: 95 fő, az alábbi megoszlásban:

–	Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	7 fő
–	Hatósági osztály:	3 fő
–	Hivatásos Tűzoltóság	48 fő
–	Katasztrófavédelmi Őrs	37 fő

Ezek után áttérnék a felépítésből adódó feladatokra, ugyanis mivel egy integrált szervezetről beszélünk, ezért a feladatkör is jelentősen kibővült.

Ami megmaradt az a tűzvédelem, amivel kiegészült az a Polgári Védelem, és ami teljesen új az az Iparbiztonság. Tehát a Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenysége 3 fő szakterület köré csoportosul.

1. Iparbiztonsági feladatok
2. Tűzoltósági feladatok
3. Polgári Védelmi feladatok

A szakterületek élén a felügyelők állnak.

Kezdjük a tűzoltósági feladatokkal, ami két részre oszlik, a hatósági és a tűzoltási műszaki mentési rész. Hatósági munkát egy 3 fős Hatósági osztály végzi, az előbb említett illetékességi terület, ami 58 település ezen belül ők végzik a hatósági, szakhatósági feladatokat, illetve az ütemterv alapján a hatósági ellenőrzéseket.

Másik szakterület a Tűzoltás, műszaki mentés, tehát a beavatkozó rész. Ezt a feladatot a Kirendeltségen működő Kapuvári Hivatásos Tűzoltóság és a Hivatásos Tűzoltóság szakmai felügyelete alatt működő Csornai Katasztrófavédelmi Őrs végzi.

Vegyük először a Hivatásos Tűzoltóságot, aminek az élén a Tűzoltóparancsnok áll. Az ő irányítása alá tartozik egy parancsnokhelyettes és a Műszaki Biztonsági Tiszt, illetve egy főelőadó, aki a PV feladatokkal foglalkozik.

Ezen kívül van a készenléti állomány, számszerűsítve a Tűzoltóparancsnokság állománytábla szerinti létszáma 48 fő. Ebből 4 fő a törzs állomány, 44 fő a beavatkozó állomány. Ezen Tűzoltóparancsnokság szakmai irányítása alatt végzi munkáját a csornai Katasztrófavédelmi Őrs, aminek az élén az Őrs parancsnok áll és az ő irányítása alá tartozik 1 főreferens, aki itt is a PV feladatokat végzi, továbbá ő irányítja még az Őrs készenléti állományát is.

Számszerűsítve az Őrsöt az állománytábla szerinti létszám 37 fő, amiből 2 fő a Törzs és 35 fő a beavatkozó állomány. Tehát összegezve az elmondottakat a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a beavatkozó feladatokat 85 fő tűzoltó látja el a Kirendeltség elsődleges működési területén, ami esetünkben 77 település közigazgatási terület.

Másik fontos szakterület a Polgári Védelem. A szakterület élén itt is egy felügyelő áll. A PV feladatokat pedig a PV főelőadó és a referens végzik. Ők a Hivatásos Tűzoltóság és az Őrs állományába tartoznak és a közvetlen szakmai irányítását és felügyeletét a Hivatásos Tűzoltóság Parancsnok helyettese végzi. Az ő feladatuk tulajdonképpen két részből tevődik össze, egyrészt azok amiket korábban is végeztek, ide soroljuk a következőket:

- Árvízvédelmi feladatok, kitelepítés, befogadás
- Belvízvédelmi feladatok
- Vízvezető rendszerek felülvizsgálata
- Rendkívüli téli, nyári időjárásból adódó feladatok
- Lakosságvédelmi feladatok
- Lakosság felkészítési feladatok
- Lakosság tájékoztatása a környezetben lévő veszélyes hatásokra
- Tájékoztatás a katasztrófavédelemben tanúsított magatartási szabályokról.
- Ifjúsági felkészítési feladatok
 - Versenyek- szakkörök keretében
 - Tantervbe beillesztve órák keretében
- PV szervezetekbe beosztott személyek felkészítése
- Ifjúsági versenyek szervezése

Feladatuk másik részét, pedig az jelenti, amit a 2011. évi CXXVIII. Sz. Katasztrófavédelmi törvény számunkra meghatároz.

Itt talán egy feladatot említenék, miszerint el kell készíteni a megadott szempontok alapján a települések új veszélyeztetettségű besorolását. Illetve ebből adódóan az I. és II. osztályba sorolt, illetve 15000 főt meghaladó településeknél közbiztonsági referenset kell kijelölni, foglalkoztatni és kiképezni az esetleges feladatok ellátására. Illetve ide kapcsolatos még a veszély elhárítási tervezés, ami azt jelenti, hogy egy kockázat elemzés alapján el kell készíteni a veszély elhárítási tervet, Ezeket a település Polgármestere a PV szakemberrel közösen fogja elkészíteni.

A harmadik és egyben legújabb szakterület az Iparbiztonság, az itt adódó feladatokat az Iparbiztonsági Felügyelő látja el. Itt a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört. Szakterület tevékenysége három témakör köré csoportosul:

- a.) A veszélyes üzemek feltérképezése SEVESO alapján
- b.) Veszélyes szállítmányok ellenőrzés
- c.) Kritikus infrastruktúra védelem

Nézzük részletesen az egyes témaköröket:

a.) A veszélyes üzemek feltérképezése.

- Itt minden üzemre ki kell terjedni a figyelemnek azokra is, amit a MKI küldött meg, illetve azokra is, amiket mi vélünk annak. A felderítés még a küszöbérték alatti üzemekre is kiterjed.
- Ezután következik az azonosítási adatlapok kiküldése, majd visszaérkezés után azok vizsgálata, azok elemzése.
- Helyszíni szemle lefolytatása- átfogó ellenőrzés
- Veszélyes üzem besorolása
- Katasztrófavédelmi hozzájárulás kiszabása, ami az előző évi nettó árbevétel 10,1 %-a. Itt a feladatunk a határozatok elkészítése, illetve annak folyamatos ellenőrzése, hogy a befizetés megtörtént-e.
- Új veszélyes üzemnél felügyeli a létesítést, és a használatbavételt.

b.) Második fő feladat: Veszélyes áruk szállításának az ellenőrzése. Közúti, vasúti, légi és vízi szállítás.

- Minket főként a vasúti és közúti szállítás érint a 85. 86-os számú főút és a GYSEV és MÁV vonalai miatt
- Az ellenőrzéseket a Katasztrófavédelmi műveleti szolgálattal, illetve a társhatóságokkal főleg a rendőrséggel fogjuk közösen végezni.
- Az ellenőrzés szempontjai:
 - o szállított anyag és dokumentumok egyezősége
 - o szállított anyag mennyiség
 - o betartják-e a veszélyes anyagszállítási szabályokat

c.) Harmadik Kritikus Infrastruktúra védelme

Fogalma: Azoknak a létesítményeknek vagy szolgáltatásoknak az összessége, amelyek bármi nemű meghibásodása vagy megsemmisülése súlyos hatással van környezetére, az emberi életre, és vagyonára egyaránt.

Ilyen kiemelt szektorok a következők:

- Villamos energia ellátás
- Földgáz ellátás
- Ivóvíz ellátás
- Szennyvíztisztítás
- Vezetékes vagy mobiltelefon központok
- Állattartó telepek
- Élelmiszerüzletek
- Kórházak
- Laboratóriumok
- Parlament, minisztériumok

Itt a katasztrófavédelem esetünkben lparbiztonsági felügyelő feladat lesz, ezen infrastruktúrák beazonosítása felügyelet alatt tartása.

Továbbá az iparbiztonság feladata lesz, hogy újonnan létesülő veszélyes üzemeknél figyelemmel kíséri a létesítést, és a használatbavételt, illetve meglévő üzemek folyamatos ellenőrzése.

Összegezve az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség létrehozásával egy új, egy komplex feladatok ellátására alkalmas katasztrófavédelmi szervezet jött létre. A lakosság biztonságát 85 fő készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó biztosítja. Ennek eredményeként a térség, a Rábaközben élő emberek tűzvédelmi helyzete javult, illetve a biztonságérzetüket tovább növeli a kibővült feladatokkal működő Polgári Védelem és a teljesen újonnan alakult Iparbiztonsági szakterület.

Kapuvár, 2012. április 17.

Rác Imre t. alezredes
tanácsos
kirendeltség vezető