



KÖZMŰNYILATKOZAT

KÖZMŰNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 324/2013. (XII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÉRELEM ADATAI

Azonosító:	635020604
Benyújtás időpontja:	2017.10.20.
Hiánypótlás időpontja:	2017.10.30.
Rögzítő neve:	Németh Árpád (335048168)
Kérelem tárgya:	Kapuvár, volt Hűsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Használat jellege:	gazdálkodó szervezet
Igénylő típusa:	tervező
Meghatározás jogcíme:	saját nevében
Engedély típusa:	sajátos építmények engedélye
Építmény típusa:	320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfejték
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmények
Vezeték nyomvonal hossza:	1 km alatti hossz
Megjegyzés:	új betonhézas TR-állomás telepítése, 20 kV-os kábel befergetése TR-állomásba, 0,4 kV-os földkábeles hálózatok építése, 20 kV-os kábelek visszabontása



KÉSZÜ

KÖZMŰNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MEGRENDŐ ADATAI

Sorszám: 1
Név: N-T-VILL BT.
Adószám: 21498174208
Cím: 9352 Veszvény Magyarország Fő utca 143
Telefon: 0630/9562-937
E-mail cím: n-t-vill@t-online.hu

ÉRINTETT TERÜLET:

Helyrajzi szám: 1387/2
Település: Képvár
Cím: Nem releváns

Terület leírása:

Nem releváns

Megadott tervezési terület:

POLYGON((498188.88 252591.92,498429.12 252585.76,498384.32 252323.12,498163.12
252357.84,498188.88 252591.92))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

Üzemeltető neve: Égőz-Dégőz Földgázelosztó Zrt.
- Üzemeltető címe: 6724 Seregéd, Pulz utca 44

Üzemeltető neve: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
- Üzemeltető címe: 9027 Győr, Kándó Kálmán utca 11-13



KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 324/2013. (VII. 29.) kormányrendelet alapján

Üzemeltető neve:	FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	8600 Siófok, Tenécs ház utca 5
Üzemeltető neve:	Kapuvári Hőszolgáltató Kft.
- Üzemeltető címe:	9330 Kapuvár, Plác tér 3/7.
Üzemeltető neve:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1013 Budapest, Krisztina körút 55
Üzemeltető neve:	PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	9025 Győr, Országút utca 4
Üzemeltető neve:	UPC Magyarország Kft.
- Üzemeltető címe:	1095 Budapest, Soroksári út 30-34
Üzemeltető neve:	Vidnet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt.
- Üzemeltető címe:	9024 Győr, Orgona utca 10

DOKUMENTUMOK

Fájlazonosítás:	474064
- Fájlnév:	RAJZ_Kapuvár Hőüzem_2007.dwg
- Típus:	terv
- Rögzítés időpontja:	2017.10.20.
- Rögzítő neve:	Németh Árpád (335048168)



N-T-VILL

KÖZMÜNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 334/2013. (XII. 29.) kormányrendelet alapján

Fájlazonosító: 474072
- Fájlnév: Kapuvár_Hűsgyár_Újrahasznosítás_vill_KÖZMŰVEKNEK.pd
- Típus: egyéb
- Rögzítés időpontja: 2017.10.20.
- Rögzítő neve: Németh Árpád (335048168)

Fájlazonosító: 474074
- Fájlnév: Kiszérő_levél_közműkezelő.pdf
- Típus: egyéb
- Rögzítés időpontja: 2017.10.20.
- Rögzítő neve: Németh Árpád (335048168)

Fájlazonosító: 485509
- Fájlnév: RAJZ_Kapuvár_Hűszem_2007.dwg
- Típus: terv
- Rögzítés időpontja: 2017.10.30.
- Rögzítő neve: Németh Árpád (335048168)

Fájlazonosító: 485511
- Fájlnév: Kapuvár_Hűsgyár_Újrahasznosítás_vill_KÖZMŰVEKNEK.pd
- Típus: egyéb
- Rögzítés időpontja: 2017.10.30.
- Rögzítő neve: Németh Árpád (335048168)



1. KÖZMÜNY

KÖZMÜNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 324/2013. (VII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÖZMÜNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Égő-Degő Földgázelosztó Zrt.
/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2017.10.24.
Rögzítő neve: Gyurátzné Kiss Gyöngyi
Rögzítő telefon: 06704436820
Rögzítő email: gyongyi.gyuratznekiss@gdfsuez.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK



KÖZMŰNYILATKOZAT

KÖZMŰNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 334/2013. (VII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2017.10.26.
Rögzítő neve: Takácsné Szabó Mónika
Rögzítő telefonszám: 06/96-52-19-20
Rögzítő email: moni.szabo@eon-hungary.com

ELBÍRÁLÁS

Státusz: nyitva

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

A terv villamos hálózati munkát tartalmaz, így a tervdokumentációt véleményezésre és jóváhagyásra kérjük benyújtani. A becsatolt terv előzetesen egyeztetett műszaki tartalommal, közműegyeztetés alapján készült.

Rögzítés dátuma: 2017.10.26.
Ügyintéző neve: Varga Miklós
Ügyintéző telefonszám: -

/ MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

A terv villamos hálózati munkát tartalmaz, így a tervdokumentációt véleményezésre és jóváhagyásra kérjük benyújtani. A becsatolt terv előzetesen egyeztetett műszaki tartalommal, közműegyeztetés alapján készült.

Rögzítés dátuma: 2017.11.09.
Ügyintéző neve: Varga Miklós
Ügyintéző telefonszám: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE:



FGSZ Földgázzelítő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2017.10.24.
Rögzítő neve: Tamás Anita Csilla
Rögzítő telefon: 06-70/373-8215
Rögzítő email: cstamas@fgsz.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés: -

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK



1. KÖZLÉNY

KÖZMÜNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 324/2012. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÜZEMELTETŐ NEVE: Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2017.10.20.
Rögzítő neve: Bánszky Péter
Rögzítő telefon: +36703821445
Rögzítő email: energosave@piszkenet.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusz: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Hianypótlást kért: 2017.10.25.
Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: 2017.10.25.
Ügyintéző neve: Bánszky Péter
Ügyintéző telefon: +36703821445

/ MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: -
Ügyintéző neve: -
Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 477640
- Fájlnév: Hianypótlás, Hűsgyár új villamos rendszer.pdf
- Típus: Dokumentum



/ MELLÉKLETEK

- Rögzítés időpontja: 2017.10.25.
- Rögzítő neve: Bánszky Péter(446247643)
Fájlazonosító: 488862
- Fájlnév: Közműnyil_Hűtőgár új villamos rendszer végleges.pdf
- Típus: Dokumentum
- Rögzítés időpontja: 2017.11.02.
- Rögzítő neve: Bánszky Péter(446247643)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2017.10.27.
Rögzítő neve: Ripli Gábor
Rögzítő telefon: +
Rögzítő email: ripli.gabor@telekom.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: 2017.10.27.
Ügyintéző neve: Ripli Gábor
Ügyintéző telefon: +

/ MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS



1 KÖZLEMÉNY

KÖZMÜNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 334/2012. (VI. 29.) kormányrendelet alapján

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma:

-

Ügyintéző neve:

-

Ügyintéző telefon:

-

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:

482545

- Fájlnév:

doc14001020020701010620.pdf

- Típus:

Dokumentum

- Rögzítés időpontja:

2017.10.27.

- Rögzítő neve:

Rippl Gébor(595796913)

-

ÜZEMELTETŐ NEVE:

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2017.10.24.

Rögzítő neve:

Turi Mária

Rögzítő telefon:

-

Rögzítő email:

turi.maria@lm-kabel.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusz:

nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma:

2017.10.25.

Ügyintéző neve:

Turi Mária



N-T-VILL

KÖZMŰNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

Ügyintéző telefon:

-

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma:

-

Ügyintéző neve:

-

Ügyintéző telefon:

-

/ MELLÉKLETEK:

Fájlazonosító:

477866

- Fájlnév:

Kapuvár, hűsgyár villupdf

- Típus:

Dokumentum

- Rögzítés időpontja:

2017.10.25.

- Rögzítő neve:

Turi Mária(484774132)

Fájlazonosító:

487519

- Fájlnév:

Kvár, Hűsgyár.pdf

- Típus:

Dokumentum

- Rögzítés időpontja:

2017.10.31.

- Rögzítő neve:

Turi Mária(484774132)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2017.10.23.

Rögzítő neve:

Paróczai Balázs

Rögzítő telefon:

-

Rögzítő email:

paroczi.balasz@gmail.com



KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

A 324/2013. (VII. 29.) kormányrendelet alapján.

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefonsz.: -

/ MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

-

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefonsz.: -

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE: Vidanes Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő

Rt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2017.10.24.

Rögzítő neve: Böcz Antal

Rögzítő telefonsz.: 30/5398602

Rögzítő email: bocz.antal@freemail.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett



KÖZMÜNYILATKOZAT/ 635020604
a kérelmező számára

(A 334/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján)

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefonszám: -

/ MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: -

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefonszám: -

/ MELLÉKLETEK



Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

N-T-Vill Bt.
Veszvény
Fő utca 143.
9352

Ügyiratszám: 423315-70777637/2017
Ügyintéző: Ripli Gábor
Telefon: Lásd lap alján!
Telefax: Lásd lap alján!
E-mail cím:
Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 635020604

Tárgy jellege: Villamos energia ellátás

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Kapuvár, volt Hűsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2017. 10. hó 20-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény ☒

Földkábel ☐

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒ nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat,
Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10.,
levélcím: 9401 Sopron Pf. 9, Tel: 99-353-002, Fax: 99/325-410)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2.3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5.7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (L26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitérését követően végezhető. A szakfelügyeleti és a nyomvonal kitérését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalkötés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitérésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság, létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitérés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárhkos részmuészaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásan kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záróadé: Az közmuékezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.10.27
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő muészaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

2017.10.27

Üdvözléttel,

Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.



Pannon-Víz

1994. évi 12. sz. évi törvény

HP-15302/2017
NV/1525-1/2017/8000

Ügyintéző: Turi Mária
Tárgy: Közműnyilatkozat

Ikt. sz.:

T.

N – T – VILL Bt

Veszvény

Fő u. 143

9352

Tárgy: Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása

A fenti beruházáshoz víziközművek szempontjából hozzájárulunk.

- Vezetékeink környezetében 1 – 1 m – en belül csak kézi munka végezhető.
- Vezetékeink pontos helyének meghatározásához kutató árkok készítése szükséges.
- A munkálatok megkezdésekor szakfelügyeletet kell kérni (96/241 – 553)
- Munkaterület átadásra meghívást kérünk.

Kapuvár, 2017. október 25.

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati Víziközmű-
szolgáltató Zrt.
1051 Budapest, Fő u. 4.
15.

Molnár Rita

Üzemtechnikus vezető

N-T-VILL BT. – 9352 Veszvény, Fő u. 143.



Pannon-Víz

Regionális Önkormányzati Víziközmű-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ügyintéző: Turi Mária

119-15706/2017

Ikt. sz.: PV/1425-1/2017/8000

N-T-VILL Bt

9352 Veszvény

Fő u. 143.

Tárgy: Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása

A fenti beruházáshoz víziközművek szempontjából hozzájárulunk, a kiadott PV/1425-1/2017/8000 iktató számon kiadott nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével.

Kapuvár, 2017. október 31.

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
1033 Budapest, Üllői út 147. 4.

Molnár Rita

Üzemtechnikus vezető

PANNON - VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9330 Kapuvár, Fő u. 1. Tel: + 36 96 341 553
Fax: + 36 96 595 211





Ikt.sz.: 4040 /2017 L



N-T-VILL Bt.
9352 Veszékény,
Fő u. 143.

Üi.: Szakál Dániel
30/547-6383

Tárgy: Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása

Nyilatkozat

A tárgyban küldött tervet üzemviteli szempontból átvizsgáltuk, és a következő nyilatkozatot adjuk:
A tárgyi beruházás a Vidanet Zrt. hálózatát nem érinti, közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Győr, 2017. szeptember 26.

Tisztelettel:


Győrfi József
hálózatfejlesztési vezető


Szakál Dániel
hálózatfejlesztési mérnök


Vidanet Zrt. (4.)
9024 Győr, Orgona u. 10.
Banksz.: 10700031-04270401 52400009
Adószám: 11910531-2-08

N-T-VILL BT. – 9352 Veszvény, Fő u. 143.



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 28 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
N-T-VILL Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Fő utca 143.
Veszvény
9352

Tel.: Fax:
n-t-vill@t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Kapuvár, kerület, Batthyány utca Hűsgyári terület
Kapuvár, UPC szakági adat kérése
Tsz: Rsz:

DocID:97014

KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Németh Árpád!

A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett építési munkálatok nem érintik az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát.

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását.

Tisztelettel,

UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Ár. 1095/18382/2017-14

Paróczy Balázs
közművezetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.10.13.

Közművezetési információ:
Paróczy Balázs
T: +36-1-456-9941
F: +36-1-456-9983
kozmu@upc.hu

N-T-VILL BT. – 9352 Veszvény, Fő u. 143.



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 08 82
www.upc.hu

Cég:
N-T-VILL Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Fő utca 143.
Veszvény
9352

Tel.: Fax:
n-t-vill@t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Kapunár, kerület, Újpesti úti út, - műanyagterület
Kapunár, UPC szakági adat kérése
Tsz: Rsz:

DocID:97015

KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Németh Árpád!

A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett építési munkálatok nem érintik az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát.

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását.

Tisztelettel,

UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Adatszolgáltatás

.....
Paróczy Balázs
közmuvegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.10.13.

Közműegyeztetési információk:
Paróczy Balázs
T: +36-1-456-0941
F: +36-1-456-0982
kozmu@upc.hu

N-T-VILL BT. – 9352 Veszvény, Fő u. 143.



UPC Magyarország Kft.
1085 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 99 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
N-T-VILL Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Fő u. 143.
Veszvény
9352

Tel.: Fax:
n-t-vill@t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Kapunvár, kanizsai Margit, Híd, utca, - Hűségén terület
Kapunvár, UPC szakági adat kérése
Tsz: Rsz:

DoolD:97016

KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Németh Árpád!

A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett építési munkálatok nem érintik az UPC Magyarország Kft. aléptítményi hálózatát.

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását.

Tisztelettel,

UPC Magyarország Kft.
1085 Budapest, Soroksári út 30-34.
Adatszolgáltatás

Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.10.13.

Közműegyeztetési információ:
Paróczy Balázs
T: +36-1-456-9911
F: +36-1-456-9992
kozmu@upc.hu

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

9330 Kapuvár, Plac tér 3/7
telefon: 98/595-317 fax: 98/595-318
e-mail: kapuho@kapuvar.hu

N-T-VILL BT.

9352 Veszvény, Fő u. 143.
E-Közmű azonosító: 635020604

Nyomvonalas közmű egyeztetési jegyzőkönyv

A bemutatott tervek alapján egyeztettük a „*Kapuvár, volt Hűsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása*” tárgyú beruházás rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentációit.

A bemutatott dokumentációval kapcsolatos megállapításaink:

- A tervezett beruházás az általunk üzemeltetett távvezeték 2 ponton keresztezi továbbá a biztonsági övezet is érinti.

Fentiek alapján a kivitelezéséhez az alábbi feltételekkel járunk hozzá:

- A kivitelezés megkezdését megelőzően kérjük - beruházással érintett szakaszon- a csővezeték biztonsági övezetének kijelölését, jelölő festékekkel, vagy egyéb, nem mobilizálható módon. A biztonsági övezet a cső palástjától számított 1 méter.
- A kivitelezés szakfelügyelt jelenléte mellett kezdhető meg. A csővezeték biztonsági övezetében kézi feltárással szükséges a csővezetékeket feltárni, ezt követően végezhető gépi munka. Szakfelügyeletet, a kapuho@kapuvar.hu címen, 3 munkanappal a munkálat megkezdése előtt kérhető.

Kelt: 2017. november 02.



Bánszky Péter
műszaki vezető



KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

9330 Kapuvár, Fő tér 1. telefon: +3696-596000, fax: +3696-596005
e-mail: epites@kapuvár.hu, weblap: www.kapuvár.hu

Ügyiratszám: 11-465-1/2017.

Ügyintéző: Tóth Péter

Tárgy: Szakhatósági eljárásban kizárási ok bejelentése
Melléklet: szakhatósági megkeresés és
tervdokumentáció

*Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Széles Sándor kormány megbízott Úr részére*

Győr

Árpád út 32.

9021

Tisztelt Széles Sándor kormány megbízott Úr!

A Kapuvár Városi Önkormányzat (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) által kezdeményezett, a Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása ügyében szakhatósági megkeresés érkezett Kapuvár Város Jegyzőjéhez.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 42. §. (5) bekezdése alapján a jegyző mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az illetékességi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal.

A Ket. 43. §. (4) és (5) bekezdése kimondja, ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a felügyeleti szerv vezetőjének kell bejelenteni, illetve ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, az ügyben - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el.

A szakhatósági megkeresést áttanulmányozva megállapítottam, hogy Kapuvár Városi Önkormányzat (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) a beruházás megbízójaként szerepel, ezáltal személyemmel szemben kizárási ok merült fel.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kapuvár, 2017. október 25.

Tisztelettel:





CSORNA VÁROS JEGYZŐJE,

mint elsőfokú építésügyi hatóság

9300 Csorna, Szent István tér 22.

Győr-Ménfőcsanak-Sopron megye

☎ 96/590-100, Fax: 96/261-680, e-mail: jegyzo@csorna.hu

Ügyiratszám: 5211- 2 /2017.

Ügyintéző: Szórádi László

Tárgy: Kapuvár volt Húsgyári terület újrahhasznosítása,
villamos energia ellátása (létesítés, bontás)
építési engedélyezési eljárásához szükséges
előzetes szakhatósági hozzájárulás

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: Németh Árpád

N-T-VILL BT.

9352 Veszvény

Fő utca 143.

Csorna Város Jegyzője, mint első fokú építésügyi hatóság az N-T-VILL BT. (9352 Veszvény, Fő utca 143.) kérelmezőnek a „Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahhasznosítása, villamosenergia ellátása (létesítés, bontás)” létesítési engedélyezéséhez szükséges előzetes szakhatósági hozzájáruláson – a Németh Árpád /N-T VILL BT. által készített (KAPU-Húsgy-01 munkaszámú tervdokumentáció részét képező 1-4 számú nyomvonalrajzai) tervdokumentációja alapján

megadom

az alábbi feltételekkel:

- A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket közterületen, vagy közműüzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. Az elhelyezésnél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.
- A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.
- Esztétikai és területgazdálkodási szempontból a burkolt utakkal rendelkező területeken, új beépítésre szánt területen, illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor új nagy-, közép-, kifestőszűrségű, valamint közvilágítási-, villamosenergia-ellátási hálózatot építeni, meglévő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel lehet.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az eljáró hatóság érdemi határozata ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Az eljárás illetékköteles. A 3000,- Ft általános tételű eljárási illetéket a kérelmező ügyfél viselte. Az eljárási illetéken felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Indokolás

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYD-01/01736-2/2017. számú végzésével a „Kapunár, volt Hűsgyári terület újrahatszónítása, villamos energia ellátása (létesítés, bontás)” engedélyezési eljárásához szükséges előzetes szakhatósági eljárás lefolytatására Csorna Város Jegyzőjét jelölte ki.

Hatóságom a Ket. 44.§ (1) bekezdés alapján a tárgyi létesítmények építési engedélyezési eljárásában, mint a *villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról* szóló 382/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 4. melléklete 1. sz. táblázat 4. sorában meghatározott építésügyi szakhatóság a **településrendezési eszközökkel való megfeleléség**, valamint **önkormányzati rendelethez meghatározott természetvédelmi követelmények betartása tekintetében alakítja ki szakhatósági állásfoglalását** eljárása során.

A megkereséshez mellékelte tervdokumentációt megvizsgálva, azt a vonatkozó helyi építési szabályzattal és szabályozási tervekkel összevetve megállapítottam, hogy a tervezett építési munka részben közterületet részben a kérelmező tulajdonában lévő egyéb művelési águ földrészeket érint.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 32.§ 1. pont szerint:

32.§ „Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben – ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik elhelyezhetők:”

1. „a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,”

Mivel az építési tevékenységgel érintett telekre-telkekre közművek elhelyezését a helyi építési szabályzat előírásai nem tiltják, ezért az előző bekezdésben foglaltak értelmében a tervezett építési tevékenység Kapunár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a *Helyi Építési Szabályzatról* szóló **41/2004.(XI.16.)** számú rendeletével (továbbiakban HÉSZ) nem ellentétes.

Eszerint a tárgyi engedélyezési eljárásban megállapítható, hogy Kapunár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2004.(XI.16.) számú *helyi építési szabályzatról* szóló rendelete alapján a tevékenység a vonatkozó építésügyi szabályzat és rendezési terv előírásaival nem ellentétes, megfelel a helyi építésügyi követelményeknek.”

Megállapítottam továbbá, hogy a tervezett építési tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, nem ellentétes Kapunár Városi Önkormányzata **38/2004.(VIII.31.)**

számú, a fák védetté nyilvánításáról szóló rendeletben foglaltakkal, illetve a területen a rendelet által érintett védett természeti érték nem található.

Mivel a fentiek szerint a tervezett építési tevékenység nem ellentétes Kapuvár város helyi építési szabályzatával és önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelmények szempontjából sem kifogásolható, ezért *előzetes szakhatósági hozzájárulásomat*

megadtam.

Feltételeimet a HÉSZ 22.§ 1), 2) és 20). pontjaiban foglaltak alapján írtam elő.

A közvetlen fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.

Az eljárási költséget a Ket. 157.§ (1) bekezdése alapján a kérelmező ügyfél viselte.

Döntésem a hivatkozott jogszabályokon alapul.

Hatásköröm a 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. §. (1) bekezdésén és I/A. számú mellékletén alapul, illetékességemet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály GYD-01/01736-2/2017. számú eljáró szerv kijelölő végzése állapította meg.

Csorna, 2017. november 21.

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző



Kapják:

1. N – T VILL. BT., 9352, Veszvény, Fő utca 143.
2. Irattár

HONVÉDELMI MINISZTERIUM

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

mint honvédelmi szakhatóság

1135 Budapest, Lehel utca 35-37. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945

e-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu, web: <http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu>

Nyt. szám: 1711/9694-I/2017

1. számú példány

A döntés típusa: SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS
Az ügy tárgya: Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahatszósítása, villamosenergia ellátása (létesítés, bontás)
Az ügy hivatkozási száma: KAPU-Húsgy-01-04
Kérelmező: N-T-VILL BT.
Székhelye/címe: 9352 Veszvény Fő u. 143.

Az N-T-VILL BT. (9352 Veszvény Fő u. 143.) KAPU-Húsgy-01-04 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére *Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahatszósítása, villamosenergia ellátása (létesítés, bontás)* tárgyában az alábbi **szakhatósági állásfoglalást** adom:

A beruházás megvalósításához

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás

Az N-T-VILL BT. KAPU-Húsgy-01-04 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött *Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahatszósítása, villamosenergia ellátása (létesítés, bontás)* tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § 8. pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.

Budapest, 2017. október 30.



Dr. Simicskó István
Magyarország honvédelmi minisztere
névében és megbízásából

Tölgyesi József ezredes
honvédelmi hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Ügyintéző (tel/fax):

Kapjak:

Ács Piroska vezető-tanácsos (tel./fax: +36 (1) 237-5543; HM 022-25-481; fax: +36 (1) 237-5557)

1. sz. pld.: N-T-VILL BT. (9352 Veszvény Fő u. 143.)

2. sz. pld.: határ



GYŐR-MENFŐCSANAK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

GYŐRI JÁRÁSI HIVATALA

Iktatószám: GY-02B/ÉP/4144-2/2017.
Ugyintéző: Losonczi Máté/Förhécz Judit
Telefon: (96) 795-198, (99) 508-830
Lelőhely azonosító: -

Tárgy: Kapuvár, volt Húsgyári terület
újrahasznosítása, villamosenergia-ellátása
(létesítés, bontás)
Hiv. szám: -

N-T-VIII BT.
Fő u. 143.
Veszvény

9352

A Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (továbbiakban: hivatal) az N-T-VIII BT. (9352 Veszvény, Fő u. 143.) megkeresésére a **Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia-ellátása (létesítés, bontás)** – örökségvédelmi nyilatkozat feltételeként előírt örökségvédelmi hozzájárulást a villamosenergia-ipari építészeti hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34/B. § (5) bekezdés b) pontja alapján

megadja, az alábbiak szerint:

- A 1389 hrsz.-ú területen végzett földmunkák csak folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők;
- Az előkerülő régészeti emlékeket föl kell tární!
- A régészeti tevékenység végzésére a területileg illetékes Soproni Múzeum (9400 Sopron, Fő tér 8.) jogosult.
- A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) ellátására az Engedélyesnek a jogosult intézménnyel szerződést kell kötnie a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény 22. § (10) bekezdése alapján!

A *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1)-(2) bekezdése értelmében a fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tární (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő.

Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti

bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. (R. 19. § (1)).

A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

Mindezek alapján, mivel a munkát egyedileg védett, valamint nyilvántartott régészeti lelőhelyeken végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, ezért a fenti feltételek megfogalmazása mellett döntöttem.

A joghatóság a Ket. 18. § (1) bekezdésén alapul, a hatáskört a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet 3.§, illetve az 1. számú melléklet 8. pontja állapítja meg.

Győr, 2017. november 2.



Losonczy Máté s.k.
régészeti szakügyintéző

A kiadmány hitelűl:
Kiadó:

Értesül:

- N-T-Vill BT. (9352 Veszvény, Fő u. 143.)
- Soproni Múzeum (9400 Sopron, Fő tér 8.)
- irattár



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Győr-Ménfőcsanak Megyei Ig.
9022 Győr, Ránthonyi tér 8.
Telefon: +36-96-819-410, Fax: +36-96-819-419
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@gyor.kozut.hu

Iktatószám: GYMS-2016/2/2017

Tárgy: Kapuvár Hűsgyár villamosenergia ellátása

Előadó: Jenei Zoltán

Hivatk. sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Kapuvár Városi Önkormányzat (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

N-T VILL BT. (9352 Veszvény, Fő utca 143.)

Munkaszám: 2017. szept.

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: 8514. sz. Bősárkány-Kapuvár ök. út 22+140-22+150km szelvények közötti szakasz jobb oldalán; a burkolat széleitől 4,00m-re 20kV-os földkábel bontása, közút területének igénybevétele nálból

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

- 2.1.1. A közmű bontását az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt előírások szerint kell kialakítani.
- 2.1.2. A kivitelezési munkák során az országos közút burkolatát 1,00m-nél jobban nem közelíthetik meg, még a bontást végzők járművei sem.
- 2.1.3. A közutat érintő munkát a munkakezdéstől számított 5 napon belül be kell fejezni, beleértve a közút terület végleges helyreállítását is.
- 2.1.4. A tárgyi kivitelezéssel kapcsolatos munkaterület és műszaki átadás-átvételi eljárásra Igazgatóságunkat meg kell hívni és a várható munkavégzési időszakról Csornai Mérnökségünket (nagy.akos@gyor.kozut.hu, 96/819-783) tájékoztatni kell.

- 2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

- 2.2.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
- 2.2.2. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

- 2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 2.3.1. Az igénybevett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott "A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában" (EFSZ), az e-UT 04.05.11 "A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei", valamint az e-UT 04.05.12 "Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" című utógyműszaki utasításban foglaltak szerint kell kialakítani.

2.3.2. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A munkaterületet szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokon / továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel meg kell jelölni. Az ideiglenes forgalomkorlátozás csak az építéssel kapcsolatos igénybevétel idejére vezethető be. Az ideiglenes forgalomkorlátozással módosított forgalmi rend nem tartalmazhat egymásnak ellentmondó jelzéstartalmú táblákat. Az ideiglenes forgalmi rend pontos leírását, és annak érvényességi idejét az építési naplóban rögzíteni kell. A táblázást kizárólag forgalomtechnikai szakvállalkozás végezheti.

2.3.3. A forgalomkorlátozás csak a napi munkavégzés idejére vezethető be, azt követően tényleges munkaterület nem maradhat.

2.4. Egyéb feltételek:

2.4.1. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzése válik ismételt szükségessé, az ehhez való hozzájárulást Igazgatóságunktól újból meg kell kérni.

2.4.2. Építetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.


3. Vegyes rendelkezések:

3.1. Jelen közútkelzeli hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény §-a alapján adtuk ki.

3.2. Jelen közútkelzeli hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkelzeli hozzájárulásunkat ismételt meg kell kérni.

3.3. Ezen közútkelzeli hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a kivitelezés során fakivágás szükséges, arra külön hozzájárulást kell kérni.

Győr, 2017. november 13.



Fátay Tamás

Megyei forgalomtechnikai és kezelői ov

Magyar Közút Nőzprohí Zrt.
Győr-Ménfőcsanak Megyei Igazgatóság
9022 Győr, Határdány tér 8.
0802



Szabó Bernát

Megyei üzemeltetési és fenntartási ov

Kapják:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Kapuvár Városi Önkormányzat | 3. Csornai mérnökség |
| 2. N-T-VILL BT. | 1 pld. jóváhagyott terv |
| | 4. Irattár |



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
■ Telefon: +36 (1) 819-9000; Fax: +36 (1) 819-9540
■ Web: www.kozut.hu
■ E-mail: info@kozut.hu

SAP azonosító: ITT1-2017/00222-4

Válaszlevelükben szíveskedjenek a fenti azonosító számra hivatkozni!

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK NZrt.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (8) bekezdése és a 290391/2004/0200. számú vagyonkezelési szerződés alapján, az MNV Zrt. meghatalmazására tekintettel a következő tulajdonosi nyilatkozatot teszi:

Alulírott:

név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
adószám: 14605749-2-44
KSH szám: 14605749-5221-573-01
képviseli: dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási osztályvezető és Tasi Márta vagyonnyilvántartási osztályvezető

mint a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában álló **Kapuvár 1382/I** helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. GYMS-2816/2/2017-iktatószámú leveleinek, illetve az N-T-Vill Bt. tervező által készített 2017. szept. számú tervdokumentáció figyelembe vételével, az abban foglalt előírások betartása mellett, a villamosenergia ellátáshoz (bontás, létesítés)

hozzájárulok.

Tájékoztatom, hogy a tárgyi beruházás vonatkozásában nem szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a szerinti építető bevonása a beruházásba.

Jelen hozzájárulás csak az engedélyezési eljárás lefolytatására és a beruházáshoz szükséges engedélykészenléti, továbbá valamennyi szükséges, jogerős engedély birtokában a kivitelezésre jogosít fel. A hatósági, szakhatósági engedélykészenléti nem mentesít.

Jelen tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adjuk meg, hogy a hatósági és egyéb engedélyekben foglaltak maradéktalan betartása az engedélyes kötelessége és felelőssége, továbbá hogy az engedélyezés és kivitelezés költsége sem most, sem később semmilyen formában és jogcímen nem követelhető az MNV Zrt.-től, illetve az MK NZrt.-től.

Jogosult: Kapuvár Városi Önkormányzat

Jelen nyilatkozat a hivatkozott közútkezelői hozzájárulás lejártáig, de legfeljebb 2 évig érvényes a beruházás megkezdése tekintetében. Jelen nyilatkozat munkavégzésre jogosít és egyben vagyonkezelői nyilatkozatnak is minősül.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:519. §-a szerint amennyiben a beruházó jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A beruházással kapcsolatos bármely költség, vagy kár a Magyar Államra, illetve a képviselőjében eljáró MNV Zrt.-re, illetve az MK NZrt.-re nem hárítható át.

Budapest, 2017. december 6.

dr. Bardóczky Viktor
vagyongazdálkodási osztályvezető

Tasi Márta
vagyonnyilvántartási osztályvezető



Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.eduvizig.hu>

Vizgazdálkodás



Adószám: 15308373-2-08

Ügyiratszám: 14710-
0002/2017

Előadó: Huszár Andrea

Hivatkozási szám:

Melléklet:

Tárgy: Kapuvár, volt Húsgyári terület
újrahasznosítása, villamosenergia ellátása
(létesítés, bontás)- vagyongazdálkodási hozzájárulás

N-T-VILL BT.

Németh Árpád

villamos tervező

9352 **Veszvény**

Fő utca 143.

Tisztelt Németh Árpád Úr!

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban Igazgatóság), mint a Magyar Állam tulajdonában lévő Kis-Rába (Kapuvár 1385 hrsz.) vagyongazdálkodója, a N-T-VILL BT. által készített KAPU-Húsgy-02 számú tervdokumentáció alapján

**Kapuvár Városi Önkormányzat
(későbbiekben Beruházó)**

9330 Kapuvár, Fő tér 1.

részére

vagyongazdálkodási hozzájárulást ad

A Kapuvár 1385 hrsz. alatti Kis-Rába területén illetve a 1382/1. hrsz. alatti 8514. sz. közutat (Margit-híd, Kis-Rába 30+087 szelvényében) érintő 20 kV-os földkábeles hálózat elbontására

az alábbi feltételekkel:

1. A Kis-Rába folyót a kábelek jelenleg védőcsőben keresztezik, a kábel kibontással együtt szükséges ezen csövek ill. a tartószerkezetek kibontása is.

Az érintett mederszelvény műszaki adatai:

- rézsűhajlás: 1:2
- fenékszélesség: 2 m
- fenékesés: 0,0005

A bontással érintett 20 kV-os földkábeles hálózat (2 db párhuzamosan haladó kábel) nyomvonala 28,7 m.

2. A bontás során a vizek akadálytalan lefolyását és a parti sávban az átjárhatóságot biztosítani kell, illetve bontási törmelék nem kerülhet a mederbe. A parti sávban bontási anyag ideiglenesen sem deponálható.

3. Az Beruházó köteles haladéktalanul elvégezni a bontás során a mederben, parti sávban esetlegesen keletkezett károk maradéktalan helyreállítását, melynek költségei az Beruházó terhelik.
4. A felszíni-, illetve felszín alatti vizet szennyezés nem érheti. A környezetet károsító vagy annak közvetlen veszélyével járó eseményt- a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett- kötelező bejelenteni az Igazgatóság Műszaki ügyeletének a 30/959-4388 számú telefonszámra. A szennyezés jogi és anyagi felelősségét, beleértve a kárelhárítás költségeit, a károkozó viseli. A káresemények megelőzésére, és a lehetséges események feltárására egy egyszerűsített havaria tervet kell készíteni, amely minimálisan az alábbi tartalommal készüljön:
 - intézkedésekre jogosultak elérhetősége,
 - a lehetséges káresemények és a káresemények elhárítására alkalmas intézkedések leírása,
 - lokalizációs lehetőségek,
 - kárelhárítási anyagok és eszközök, szükséges mennyiségének meghatározása és azok tárolási körülményei,
 - beavatkozó létszám meghatározása, ideértve a szakcéggel kötött szerződéseket is,
 - az egy időben kijutható szennyezések fajtája és mennyisége,
 - a helyszínen egy időben tárolt környezetre veszélyes anyagok mennyisége, környezeti veszélyességének jellemzése, kijutás esetén az alkalmazható kárelhárítási technológia bemutatása.
5. A munkálatok megkezdését és befejezését be kell jelenteni az Igazgatóság Hansági Szakaszmérnökségére (9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 94. Tel.: 96/592-010, mobil telefon: 30/400-8835). Ugyanitt meg kell rendelni az építés idejére a **szakmai felügyeletet** legalább 8 nappal a munkakezdés előtt 1-1 pld. kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátása mellett.
6. Tárgyi vagyongazdálkodási hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése, illetve a bennük foglaltak betartása alól. A nyilatkozat felhasználása a benne foglaltak elfogadását jelenti.
7. Az Engedélyes a megszüntetést követően köteles haladéktalanul kérni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogainak törlését.

Győr, 2017. november 22.

Üdvözléssel:



Németh József /
igazgató

Kapják:

1. Címzett
2. Kapuvár Városi Önkormányzat
3. ÉDUVIZIG Hansági Szakaszmérnökség (e-mailben)
4. ÉDUVIZIG Igazgatási és Jogi Osztály (e-mail)
5. ÉDUVIZIG Vízvédelmi és Vízügyi-gazdálkodási Osztály (e-mail)
6. Irattár



Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Városfejlesztési Osztály

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

☎: 96/596-007 Fax: 96/596-005 E-mail: varfejleszt@kapuvar.hu

Ikt.sz.: 05-2-104/2017.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás

Üi.: Peka Tibor

N-T-VILL Bt.

Veszvény

Fő u. 143.

9 3 5 2

Tisztelt Németh Árpád Úr!

Kérelmére a Kapuvár, Cseresznye sor 21. hrsz. alatti volt Hűsgyári terület újrahatszósítása, villamos energia ellátása (létesítés, bontás) engedélyezési tervéhez Kapuvár Város Önkormányzata nevében, mint az 1389, 1387/2, 1387/3, 1237, 1491, 618, 1494/1, valamint az 1386 hrsz-ú közterületek tulajdonosi jogának gyakorlója

tulajdonosi hozzájárulásomat megadom.

Kapuvár, 2017. november 29.

Tisztelettel:

VERTETICS ISTVÁN
OSZTÁLYVEZETŐ



Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

Városfejlesztési Osztály

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

GYÖR-MOSON-SÓPRON MEGYE

☎: 96/596-007 Fax: 96/596-005 E-mail: varfejleszt@kapuvar.hu

Ikt.sz.: 05-1-104/2017.

Ül.: Peka Tibor

Tárgy: Útkezelői hozzájárulás

N-T-VILL Bt.

Veszvény

Fő u. 143.

9352

Tisztelt Németh Árpád Úr!

Kérelmére az 1988. évi I. törvény 36. § (3) bekezdése alapján a Kapuvár, Cseresznye sor 21. hrsz. alatti volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamos energia ellátása (létesítés, bontás) engedélyezési tervéhez Kapuvár Város Önkormányzata nevében, mint az 1389, 1387/2, 1387/3, 1237, 1491, 618, 1494/1, valamint az 1386 hrsz-ú közterület kezelője az

útkezelői hozzájárulásomat megadom.

Kapuvár, 2017. november 29.

Tisztelettel:





KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Ikt.sz.: 05-132-18/2017.

Üi.: Vertetics István

Tel.: 96/596-007

E-mail: icjlesztes@kapuvar.hu

Tárgy: Vagyonátadási nyilatkozat

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Győri Áramhálózati Üzem
Varga Miklós területgazda

Győri

Kandó K. u. 11-13.

9027

Tisztelt Varga Miklós Úr!

A Káptavár, Cseresznye soron lévő volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása Káptavár Városi Önkormányzat beruházásban elkészülő villamos hálózatokat - annak műszaki átadás-átvételi eljárásakor - Káptavár Város Önkormányzata tulajdonjogilag térítésmentesen és üzemeltetésre átadja az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-nek, mint a közcélú villamos áram hálózatok Hálózati Engedélyesének.

Káptavár, 2017. november 29.

Hámori György
polgármester

12 Specifikációk, számítások, leltár, TEKA, rajzok

ÉV-számítások:

- SZE1-SZE2-SZE3 ák.



The screenshot shows the 'Csomópontok kezelése' (Node Management) menu of the 'inis TRS' software. The menu is organized into several sections:

- Top Section:**
 - Csomópontok kezelése** (Node Management)
 - Táppont beszúrása (Add Node)
 - Csomópont beszúrása (Add Node)
 - Csomópont törlése (Delete Node)
- Second Section:**
 - Vezeték szakasz rajzolás** (Draw Wire Segment)
 - Buttons: E, B, T, J, L
 - Vezeték és fogyasztói adatok** (Wire and Consumer Data)
 - Adatlap betöltés (Load Data Table)
- Third Section:**
 - Paraméterek megadása, számítás** (Specify Parameters, Calculation)
 - Számítás (Calculation)
 - Számítás eredmények tabulázatos megjelenítése** (Display Calculation Results in Table Format)
 - Eredmények (Results)
- Bottom Section:**
 - Felrajzolt hálózatok kezelése** (Manage Drawn Networks)
 - Hálózat betöltés (Load Network)
 - Hálózat mentés (Save Network)
 - Teljes hálózat törlése (Delete Entire Network)

Csomópontok színezése			Adattáblákon megjelenő számítási eredmények			
Fesz. eltérés [%]		szín	U:	számított feszültség	Ib max:	szakasz terhelhetősége
0	4		U[%]:	eltérés 230V-tól	Bmin:	min. biztosítóérték
4	8		ZH:	mérési ponti hurokimp.	Bmax:	max. biztosítóérték
8	10		ZH':	biztosító mérelezési		szakaszbiztosító hely
10				hurokimpedancia		szakasz nullázható
			I:	áram a szakasz elején		szakasz nem nullázható

Ide kerül a munka megnevezése

Dátum:	2017.11.19
File név:	


Hálózatrajz

Ide kerül a munka megnevezése

Táppont feszültsége [V]: Transzformátor típus:			240 Egyéb 630/20	Mérőlelési teljesítmény [kW/legyesebb]: 50								Program verzió: I-TR5_v05 Számítás dátuma: 2017.09.28			
Kézdő- pont	Vég- pont	Szakasz azonosító	Hossz [m]	Megosztó terhelés (I1 / 3f)	Koncentrárt terhelés (kW / %)	Vezetők terhelés [A]	Szakasz terhelhetősége [A]	Feszültség a végpontban [V]	Fesz. esős a végpontig [V]	Fesz. eltérés a végpontban (230 V-tól)	Biztosítók méretezés alapjául szolgáló hurokimpedancia [Ohm]	Biztosítás alsó határ [A]	Biztosítás felső határ [A]	Bmax korlátja	
1	2	TR-SZE1	125	0 / 0	55 / 50	159,72	250	237,50	2,50	3,20	0,048	100	250	terhelhetőség	
2	3	SZE1-SZE2	113	0 / 0	43 / 50	121,53	250	235,79	4,21	2,52	0,062	125	250	terhelhetőség	
3	4	SZE2-SZE3	86	0 / 0	110 / 60	91,67	250	234,80	5,20	2,09	0,109	100	250	terhelhetőség	
Nullázható															



- SZE3-SZE2-SZE1 ák.



Csomópontok kezelése		Kilépés
Táppont beszúrása		X
Csomópont beszúrása	Csomópont törlése	
Vezeték szakasz rajzolás	Vezeték és fogyasztói adatok	
Paraméterek megadása, számítás	Számítási eredmények táblázatos megjelenítése	
Számítás	Eredmények	
Felrajzolt hálózatok kezelése		
Hálózat betöltés	Teljes hálózattörlés	
Hálózat mentés		

Csomópontok színezése		Adattáblákon megjelenő számítási eredmények	
Fesz. eltérés [%]	sz/n	U: számított feszültség	lb max: szakasz terhelhetősége
0	4	U[%]: eltérés 230V-tól	Bmin: min. biztosítóérték
4	8	Zi": mérési ponti hurokimp.	Bmax: max. biztosítóérték
8	10	ZH": biztosító méretezési hurokimpedancia	szakaszbiztosító hely
10		I: áram a szakasz elején	szakasz nullázható
			szakasz nem nullázható

Ide kerül a munka megnevezése

Dátum:	2017.11.19
File név:	

Hálózatrajz

Ide kerül a munka megnevezése



Táppont feszültsége [V]: Transzformátor típus:			240 Egyéb 630/20		Méréstelezi teljesítmény [kW/fogyasztó]: 50							Program verzió: I-TRS_v05 Számítás dátuma: 2017.09.28		
Kezdő-pont	Vég-pont	Szakasz azonosító	Hossz [m]	Megoszló terhelés (1f / 3f)	Koncentrált terhelés (kW / %)	Vezeték terhelés [A]	Szakasz terhelhetősége [A]	Feszültség a végpontban [V]	Fesz. esés a végpontig [V]	Fesz. eltérés a végpontban (230 V-tól) [%]	Biztosító méretezés alapú tápláló szolgáltató hurokimpedancia [Ohm]	Biztosítás alsó határ [A]	Biztosítás felső határ [A]	Bmax korlátja
1	2	TR-SZE3	257	0 / 0	110 / 60	159,72	250	234,87	5,13	2,12	0,088	160	250	terhelhetőség
2	3	SZE3-SZE2	87	0 / 0	43 / 50	68,06	250	234,13	5,87	1,80	0,115	80	250	terhelhetőség
3	4	SZE2-SZE1	113	0 / 0	55 / 50	38,19	250	233,59	6,41	1,56	0,149	40	250	terhelhetőség
Nullázható														

- SZE4 (Tornacsarnok) ák.

2' - - - - - 1

Csomópontok színezése		Adattáblákban megjelenő számítási eredmények	
Fesz. eltérés [%]	szín	U: számított feszültség	Ib max: szakasz terhelhetősége
0	4	U[%]: eltérés 230V-tól	Bmin: mín. biztosítóérték
4	8	ZH: mérési ponti hurokimp.	Bmax: max. biztosítóérték
8	10	ZH': biztosító méretezési	--- : szakaszbiztosító hely
10		hurokimpedancia	--- : szakasz nullázható
		I: áram a szakasz elején	--- : szakasz nem nullázható

Ide kerül a munka megnevezése

Dátum:	2017.11.19
File név:	

Hálózatrajz

Ide kerül a munka megnevezése

Táppont feszültsége [V]: Transzformátor típus:			240 Egyéb 630/20	Méretezési teljesítmény [kW/fogyasztó]: 172,5							Program verzió: I-TRS_v05 Számítás dátuma: 2017.09.28			
Kezdő-pont	Vég-pont	Szakasz azonosító	Hossz [m]	Megosztó terhelés (lf / 3f)	Koncentrált terhelés (kW / %)	Vezeték terhelés [A]	Szakasz terhelhetősége [A]	Feszültség a végpontban [V]	Fesz. esés a végpontig [V]	Fesz. eltérés a végpontban (230 V-tól) [%]	Biztosító méretezés alapjául szolgáló hurokimpedancia [Ohm]	Biztosítás alsó határ [A]	Biztosítás felső határ [A]	Bmax korláta
1	2	TR-SZE4	185	0 / 0	172,5 / 100	239,58	250	234,46	5,54	1,94	0,066	250	250	terhelhetőség
Nullázható														



Csomópontok kezelése		Kilépés
Táppont beszúrása		X
Csomópont beszúrása	Csomópont törlése	
Vezeték szakasz rajzolás	Vezeték és fogyasztói adatok	
E B T J L	Adatlap betöltés	
Paraméterek megadása, számítás	Számítási eredmények táblázatos megjelenítése	
Számítás	Eredmények	
Felrajzolt hálózatok kezelése		
Hálózat betöltés	Teljes hálózat törlése	
Hálózat mentes		



- OTR-áll - SZE6 (Víztorony tartalék) ák.



Csomópontok kezelése		Kilépés X
Táppont beszúrása		
Csomópont beszúrása	Csomópont törlése	
Vezeték szakasz rajzolás	Vezeték és fogyasztói adatok	
	Adatlap betöltés	
Paraméterek megadása, számítás	Számítási eredmények táblázatos megjelenítése	
Számítás	Eredmények	
Felrajzolt hálózatok kezelése		
Hálózat betöltés	Teljes hálózat törlése	
Hálózat mentés		

Csomópontok színezése		
Fesz.	ellérés [%]	szín
0	4	
4	8	
8	10	
10		

Adattáblákön megjelenő számítás eredmények			
U:	számláló feszültség	lb max:	szaksz terhelhetősége
U[%]:	eltérés 230V-tól	Bmin:	min. biztosítóték
ZH:	mérési ponti hurokimp.	Bmax:	max. biztosítóték
ZH':	biztosító méretesítés		szakszbiztosító hely
	hurokimpedancia		szaksz nullázható
I:	áram a szaksz elején		szaksz nem nullázható

Ide kerül a munka megnevezése

Dátum:	2017.11.19
File név:	

Hálózatrajz

Ide kerül a munka megnevezése



Program verzió: I-TRS_v05
Számítás dátuma: 2017.09.28

Tápellátó feszültsége [V]			240		Mérésteleési teljesítmény [kW/fogyasztó]: 50							Program verzió: I-TRS_v05		
Transzformátor típus:			Egyéb 830/20									Számítás dátuma: 2017. 09. 28		
Kezdő- pont	Vég- pont	Szakasz azonosító	Hossz [m]	Megosztó terhelés (1f / 3f)	Koncentrált terhelés (kW / %)	Vezeték terhelés [A]	Szakasz terhelhetősége [A]	Feszültség a végpontban [V]	Fesz. esés a végpontig [V]	Fesz. eltérés a végpontban (230 V-től)	Biztosító méretezés alappól szolgáltató hurokimpedancia [Ohm]	Biztosítás alsó határ [A]	Biztosítás felső határ [A]	Omex korlátja
1	2	TR-SZE4	468	0 / 0	55 / 80	61.11	250	236.42	3.58	2.79	0.153	63	250	terhelhetőség

Sorszám	Képfelirat / elosztó megnevezése	Kiszámla	20 kV-os felhívási pont		Hátsópar 1. felosztó	Hátsópar 2. felosztó	új telepített TR-áll.	SZE1-elosztó (A+0 és 10/6 L)	új telepített TR-áll.	SZE4-elosztó (Tornacsarnok területén)	új telepített TR-áll.	SZE4-elosztó (Tornacsarnok területén)	új telepített TR-áll.	SZE3-éle-30 (Sportlév-A+1, 30-tól)	új telepített TR-áll.	SZE1-elosztó (A+0 és 10/6 L)	SZE2-elosztó (Soboszlópark)	SZE3-elosztó (Soboszlópark)	Központ-XXVII. CTR-áll.
			M. egység	Menny.															
1	Kábel	NAXS(F)ZY 10x0,6mm ² RM/25 20kV	m	210															
2	Kábelcsatlakozók	Kábelcsatlakozók 20kV 630A 240-400 árm.	m	2															
3	Végzőáró	Kábelvég lezáró sapka 6-65 mm	db	12															
4	Összekötő	ÖK 10kV 20kV 240-400 árm.	m	2	1														
5	Kábel	NAXS(F)ZY 10x0,6mm ² RM/25 20kV	m																
6	Végzőáró	Kábelvég lezáró sapka 30-45 mm	db																
7	Végzőáró	ÖK 10kV 20kV 240-400 árm.	db																
8	Összekötő	ÖK 10kV 20kV 240-400 árm.	db																
9	Szekrény	Szekrény szabványos 3 ák-s	db																
10	Szekrény	Szekrény szabványos 4 ák-s	db																
11	Szekrény	Szekrény szabványos 6 ák-s	db																
12	Szekrény	Földelés Rúd 3 m	db																
13	Földelés	Földelés Szekrény	db																
14	Földelés	Földelés Szekrény	db																
15	Végzőáró	Végzőáró 30-45 mm	db																
16	Végzőáró	Végzőáró 30-45 mm	db																
17	Bt. sz. (1/2)	Bt. sz. (1/2)	db																
18	Bt. sz. (1/2)	Bt. sz. (1/2)	db																
19	Bt. sz. (1/2)	Bt. sz. (1/2)	db																
20	Bt. sz. (1/2)	Bt. sz. (1/2)	db																
21	Jelző	Jelző Szekrény	db	0,256															
22	Jelző	Kábelvég lezáró sapka	db	64															
23	Jelző	Kábelvég lezáró sapka	db	64															
24	Jelző	Kábelvég lezáró sapka	db	10															
25	Végzőáró	KPE 160mm	m	64															
26	Végzőáró	KPE 200mm	m																
27	Végzőáró	KPE 110mm	m																
28	Végzőáró	160/150 osztott m. cső	m																
29	Kábelcsatlakozók	Kábelcsatlakozók	m ³	25,92															
30	Kábelcsatlakozók	Kábelcsatlakozók	m ³	3,84															
31	Helireállítás	Betonozott új helireállítás, új betonozás	m ²	14,4															
32	Helireállítás	Új vagy ártó ártó (új vagy ártó)	m																
33	Helireállítás	Új vagy ártó ártó	m																
34	Helireállítás	Tornacsarnok elcsatlakozás	tonna	5,4															
1	TR-áll. orr	beton KTA-2 G30 kVA kommutálás	db	1															
2	KÖF kapcsoló	KÖF tip. 2+1 mezős	db	1															
3	KÖF bat. belső	24 kV G3A	db	3															
4	Transzformátor	Trafa 22/0,4 kV G30 kVA	db	1															
5	Földelés	keretföldelés 100 m	db	1															
6	Földelés	keretföldelés 200 m	db	2															
7	Földelés	rd 3m	db	6															

0371091

05-82/2018

Kalmár



2018-03-04



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYI HIVATAL
GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL



Kapunári Polgármesteri Hivatal	
2018. ÁPR. 09.	
Időpont: 05-82-2	Melléklet:
Feladó:	Ügyintéző: U. J.

Iktatószám: GYS/01/00689-1/2018/MU

Tárgy:

Kapunár, volt Húsgyári terület
villamosenergia-ellátása 0,4 kV-os és
20 kV-os földkábel hálózat valamint
20/0,4 kV-os kompakt transzformátor
állomás létesítése - kérelem
visszaautasítása

Ügyintéző: Györgyi István

Előadó: Kalmár Zsánett

Telefon: (96) 795-945

Melléklet: 1 db dokumentáció

E-mail: gyorgyi.istvan@gyor.gov.hu

Hivatkozási szám: 2018/35413

VÉGGZÉS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (9022 Győr, Türr István utca 7., a továbbiakban: Hatóság) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., a továbbiakban: Hálózati engedélyes) 2018. március 23. napján érkezett villamos vezetékgogi kérelmét visszaautasítja

Eljárási díj visszafizetési kötelezettség a Hálózati engedélyes részére nem keletkezett

A Hatóság döntése ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályánál előterjesztett fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Budapest Főváros Kormányhivatalának (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) kell címezni. Az ügyfél a fellebbezés díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlára előre köteles megfizetni. A fellebbezés díja 3.000,-Ft, azaz háromezer Ft. A befizetést a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

INDOKOLÁS

A Hálózati engedélyes 2018/35413. számú 2018.03.23-án a Hatósághoz érkezett kérelmével fenti ügyben villamos vezetékgogi engedély megadását kérte

A 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vel.) 116. § (3) fb) pontja alapján nem kell a Hatóság engedélyét kérni, amennyiben az közterületen és olyan magánterületen kerül elhelyezésre, amely magánterületek tulajdonosai az igénybejelentéshez mellékelt hozzájárulásukban a közcélú hálózat saját tulajdonú ingatlanokon történő elhelyezéséhez visszavonhatatlanul hozzájárultak.

A Hatóság megállapította, hogy a tárgyi ügyben meghatározott 0,4 kV-os és 20 kV-os földkábel hálózat valamint 20/0,4 kV-os kompakt transzformátor állomás létesítéséhez nem kell a Hatóság engedélyét kérni, mivel a Vet. 116. § (3) fb) pontjában meghatározott feltétel teljesül.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kérelmet visszautasította, mivel az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik.

A Hatóság a fellebbezés díját az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése alapján állapította meg. A díj megfizetésének feltételeit a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 4. § (2) bekezdése határozza meg.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelölésről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-a és 1. melléklete állapítja meg.

A Hatóság a döntést a R. 12. § és 13. §-ában biztosított hatósági jogkörében, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a Díjr. 2. §-a, valamint a fenti hivatkozott rendeletek szerint eljárva hozta meg, a jogorvoslat lehetőségéről pedig az Ákr. 116. § (3) bekezdése és a 118. § (3) bekezdése szerint tájékoztattott.

Kelt: Győr, 2018. március 28.

dr. Németh Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:




.....
Horváth László
osztályvezető

Kapják:

1. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
2. Irattár

TÉTELES KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ
Mintakalkuláció TEKA programban

Előírás	Megnevezés	Mennyiség	Egység
Kivitelezés			
Szolgáltatás			
Anyag			
Rezsó anyag			
Vegyés			
0,4kV építés			
Szolgáltatás			
1395020	KIF.KÁB.FEKT.240MM2-IG	1573	FM
1395420	MUANYAG JELZŐSZALAG FEKTET. KÁBELAROKBA	1573	FM
1395100	KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 0,6/1KV	16	DB
1395050	KIF.ZSUG.ÖK. SZERELESE 16-240MM2-IG	3	DB
1395130	BIZT.SZEKR.SÜLLY.240MM2-IG KPL.BEKÖT.VÉ	1	DB
1395610	BIZT.SOR SZERELES ELO.SZEKRÉNYBE	26	DB
1395380	VEDŐCSO FEKTETÉS 100-203 VEDŐCSOVÉL	32	FM
1395490	KAB.BUJT.VIGZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN	3	DB
1395031	RÜD-,KERÉTFÖLDELO FÖLDMUNKAN. ELL.MÉRE	12	DB
1395600	KÖZT.ELO.SZEKR.EPALAPPALÉV BEKÖTÉSSEL	5	DB
1395100	EMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ.	42	DB
1395510	KAB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG	3	DB
1395430	MUANYAG TERKÖZTAR. ELHELYEZ.KÁBELAROKBA	904	FM
1395280	BURK.BONT. KO.JÁRDALAP,TER.KO MAKAD.,KE	3	M2
1395300	BURK.VAGÁS ASZF.SCM,BETON 10CM-IG	4	FM
1395380	ALAPBETON 25CM-IG KESZÍTÉS	3	M2
1395390	ASZF.BURK.HELYREALL. 5CM VASTAG	3	M2
1395340	JÁRDA SZEGÉLYKO BONTÁS HELYREÁLLÍTÁS	6	FM
1395420	BURK. NELK. FELSZ. RENDEZ.,FÖLD ELTERIT	3000	M2
1395010	FÖLDMUNKA GÉPI HV TALAJ ÁROK GÓDÓR	360	M3
1395020	FÖLDMUNKA KÉZI HV TALAJ ÁROK GÓDÓR	10	M3
1395450	HOMOKAGY KESZÍTÉS 0,2-0,4 M VASTAGSÁG	71.36	M3
Anyag			
51170309	KIF-KÁBEL NÁYY-J 4X240SM 1KV	1639	M
1300100507	Kábeljelelő	262.16666	DB
1300107727	Szalag kábeljelező	6.252	TEK
1300106106	Kábelvég lezáró sapka 45-66mm atm.	16	DB
1300105984	Vegélz. 1kv bateni 4x120-300mm2	16	DB
1300105971	ÖK. 1KV 4x150-240mm2+csav.hív.	3	KLT
1300106974	Elosztószekrény A/EK 4H	1	DB
1300106927	Zárbalet cilindras ítel csőkulcsos	6	DB
1300107563	Fluxfolia öntap."VIGYÁZZ 400 V" 16X100	6	DB
1300106101	Kábelhorgozó kengyel 58-64mm	26	DB
1300106909	Bizt. alzat szak. fűző. 3X400A	26	DB
1300111528	V csatlakozó kengyel 58-240 mm2	26	DB
1300111530	Fül 25-240mm2 V csatlakozóhoz +kötőelem	26	DB
1300107575	Csavar híf. tűzhorganyzott M12x30mm	26	DB
1300107472	Alátét lapos tűzhorganyzott M12mm	38	DB
1300107483	Alátét rugós tűzhorganyzott M12mm	26	DB
1300107587	Cső mőanyag 110mmx2,2mmx2m védő	2	M
1300106342	Rúd fűzőes D20mm 3m lapu csatl	12	DB
1300107577	Csavar híf. tűzhorganyzott M12x40mm	12	DB
1300107484	Anyag híf. tűzhorganyzott M12mm	12	DB
1300111218	Laposvas 30 x 3,5 mm	36	M
1300111527	V csatlakozó kengyel 16-95 mm2	6	DB
1300111529	Fül 16-95mm2 V csatlakozóhoz +kötőelem	6	DB
1300107560	Csavar híf. horganyzott M8x30mm	6	DB
1300107469	Alátét lapos horganyzott M8mm	6	DB
1300100416	Alátét rugós horganyzott M8mm	6	DB
1300106580	Elosztószekrény Kábeles 3x400A	2	DB
1300106881	Elosztószekrény Kábeles 4x400A	1	DB
1300106882	Elosztószekrény Kábeles 6x400A	2	DB
1300106975	Biztosító bateni NH-II 250A / gG	19	DB
1300111496	BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-II 200A / gG	6	DB

TÉTELES KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ
Mintakalkuláció TEKA programban

Előírtás	Megnevezés	Mennyiség	Egység
1300106918	Rövidvezárlás N1/2 400A	18	DB
1300110226	Cső műanyag KPE 110mmx4,2mmx6m védő	30	M
1300107713	Kábeltekercstartó műanyag	903.25	M
Rezsianyag			
Vegyes			
1911260001	Tömítés	6.4	
1911260001	Beton (anyag+szállítás)	0.15	
1911260001	Aszfalt (anyag+szállítás)	0.15	
1911260001	Beton	0.55714	
1911260001	Homok	72.11	
1911260001	Irányított fűrés	11	
20kV hálózati építés			
Szolgáltatás			
1396480	KÁBEL RENDEZ.RÖGZÍTETT ES RÖGZ-LEN KÁB	64	FM
1396050	KÖF KÁB.FEKT.1X240MM2-IG RÖGZ.NELKÜL	152	FM
1396380	VEDŐCSO FEKTETÉS 100-203 VEDŐCSOVEL	64	FM
1396610	KÁB.VEDŐCSO HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG	6	DB
1396420	MŰANYAG JELZÓSZALAG FEKTET. KÁBELAROKBA	64	FM
1396490	KÁB.BUJT.VIZGZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN	18	DB
1396180	KÖF.ZSUG.VEGYELZ.1 ERŐ KÁBELRE	6	DB
1396150	KÖF.ZSUG.VEGYELZ.ÖK.3 ERŐ KÁBELRE	3	DB
1396440	MŰANYAG FEDLAP ELHÉLYEZÉS KÁBELAROKBA	64	FM
1396310	BURK.BONTASZF.SCM-TÖL.BPT.10CM FELETT	14.4	M2
1396320	BURK.VAGASZF.SCM-TÖL.BETON 10CM-TÖL	48	FM
1396380	ALAPBETON 25CM-IG KESZÍTÉS	14.4	M2
1396410	AGZF.BURK.KESZÍT. SCM. 0-10M SZÉLESSEGI	14.4	M2
1396420	BURK. NELK. FELSZ. RENDEZ.FÖLD ELTERÍT	6	M2
1396020	FÖLDMUNKA KÉZI HV TALAJ AROK GÖDÖR	19.2	M3
1396450	HOMOKÁGY KESZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG	3.84	M3
1396190	"ELŐREGY." "HÁZAS" TR.ÁLL.ÉPÍTÉS	1	DB
1396010	FÖLDMUNKA GEPI HV TALAJ AROK GÖDÖR	6.72	M3
1396220	KÖF.KAPCS.BER.BEER.(2+1 MEZŐS KIVITEL)	1	DB
1396100	BMELY.TIP. BÍZT. BETET KIÉB BE HELYEZ.	3	DB
1396031	RÜD-.KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.ELL.MÉRÉ	1	DB
1396041	1CM-ES SZALAGFÖLD.MEGLAROKBA.ELL.MÉRÉS	2	DB
1396200	TR.BEEMELESE "HÁZAS" TR.ÁLLOMÁSBÁ	1	DB
1396250	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL.ES LERAKODÁSSAL	55	TKM
Anyag			
51181607	KÖF KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240RM/25 20KV	210	M
1300107738	Vezetékkötélgé5 UV átló 365x7,6mm	32	DB
1300106105	Kábelveq lezáró sapka 30-45mm átm.	12	DB
1300107689	Cső műanyag 160mmx3,6mmx2m védő	64	M
1300107727	Szalag kábelvező	0.256	TEK
1300110924	Kábelcsatl.könyök 22kV 630A 240-400árm	2	KLT
1300106103	Kábelcsatl.könyök 1L-es	4	DB
1300107708	Bizonylat tároló henger	5	db
1300106021	ÖK.VEGY 22kV 1ero THPE-3ero PE 100-240	3	KLT
1300107710	Kábel fedlap műanyag	64	DB
1300106413	Tr.átlomás beton 630kVA körm.(KTA2)	1	DB
1300106452	ELOGZTÓ OF6-05 KKT 20 KV	1	DB
1300107025	Biztosító betét 24 KV 63 A	3	DB
1300106574	Rezgéscsillapító alátet 400-630KVA	1	DB
1300107483	Alátet rugós tűzhorganyzott M12mm	2	DB
1300106323	Keretfődeles 1X1m	1	DB
1300106324	Keretfődeles 2x2m	2	DB
1300106342	Rudfődeles D20mm 3m lapvonal	6	DB
1300107577	Csavar hif. tűzhorganyzott M12x40mm	10	DB
1300107454	Anyá hif. tűzhorganyzott M12mm	10	DB
1300107472	Alátet lapos tűzhorganyzott M12mm	7	DB
1300106539	Trafo ül 22/0.4 KV 630 KVA	1	DB
1300107822	Karakter: 1 TR.3l.azonosító táblához	1	DB


2017.11.16


Kivitelező dokumentáció

Tervező: Nemeth Árpád

TÉTELES KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ
Mintakalkuláció TEKA programban

Enforrás	Megnevezés	Mennyiség	Egység
1300107828	Karakter: 2 TR allazonosító táblához	2	DB
1300107831	Karakter: 4 TR allazonosító táblához	1	DB
1300107843	Karakter: 6 TR allazonosító táblához	1	DB
1300107890	Jelkép: földelés (ei sorszám táblához)	7	DB
Rezsianyag			
Vegyes			
1911260001	Kábeljező	10.66666	
1911260001	Beton (anyag+szállítás)	1.44	
1911260001	Aszfalt (anyag+szállítás)	0.72	
1911260001	Homok	3.64	
1911260005	Kőszalék (m3)	0.5	
1911260005	Járdalap 40x40x5 (KTV körüli)	64	
20kV hálózat bontás			
Szolgáltatás			
1395150	KÖF ZSUG.VEGYES ÖK.3 ERŐ KÁBELRE	1	DB
1375030	KÁBEL BONT.35KG/M ÁROK CSATORNABÓL	37.4	FM
1376100	FEDŐTEGLA FEDLAP CSATORNA FEDLAP BONTÁS	37.4	FM
1376190	VCSÓ CSAT-BÓL BONT.2-20M III-IV S.CS.	4	DB
1376110	VCSÓ BONT.ÖSZL.FAL VÁSSZERKEZETROL	2	FM
1376040	KÁBELRÖGZÍTÉS BONTÁS	20	DB
1376090	BELTERI ÉS SZABADTERI VEGELZ. BONTÁS	4	DB
1376140	VEGELZ.TART.VÁSSZ.BONT.ÖSZLOPROL	4	DB
1376120	KÁBELTART.VÁSSZ.BONT.TEGLA,KÖ.BET.FALRÓ	2	Kq
1376160	BUJT.VI2ÖZ.FUGG.IV-V SÜLYCSOPKÁBEL	4	DB
1398420	BURK. NELK. FELSZ. RENDEZ.,FÖLD ELTERIT	25	M2
1398020	FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	11.22	M3
Anyag			
1300106105	Kábelvég lezáró sapka 30-45mm átm.	4	DB
1300106021	ÖK.VEGY 22kV 1er0 THPE-3er0 PE 120-240	1	KLT
1300107705	Bizonylat tároló henger	1	db
1300106103	Kábelbiztosító fonyadék 1L-es	1	DB
Rezsianyag			
Vegyes			
0.4kV hálózat bontás			
Szolgáltatás			
Anyag			
Rezsianyag			
Vegyes			
Járatékos költségek			
Szolgáltatás			
1396620	KIF KÁBEL HUROKELL. MERES, JKV. KESZITE	1	DB
Anyag			
Rezsianyag			
Vegyes			
1911260005	Hirdetés (50 ügyfél)	2	
1928000110	KÖF kábel bekáncs. előtti díjaz	2	
1928000110	Paszmentelés KÖF kábel	2	
1928000110	Szakfelügyelet díja Eon Áram	16	
1911260005	Közterület foglalás díja	100000	
1911260005	Személyhelyezési díj	6.4	
1911260005	Régiészeti feltárás díja	300000	
1911260005	Biztonság és egészségvéd. terv	1	
1911260005	Szakfelügyelet díja Tkom	4	
1911260005	Szakfelügyelet díja Fann. víz	4	
1911260005	Szakfelügyelet díja Egész	4	
1911260005	Szakfelügyelet díja	25000	
	Közütak kiablazása	1	DB

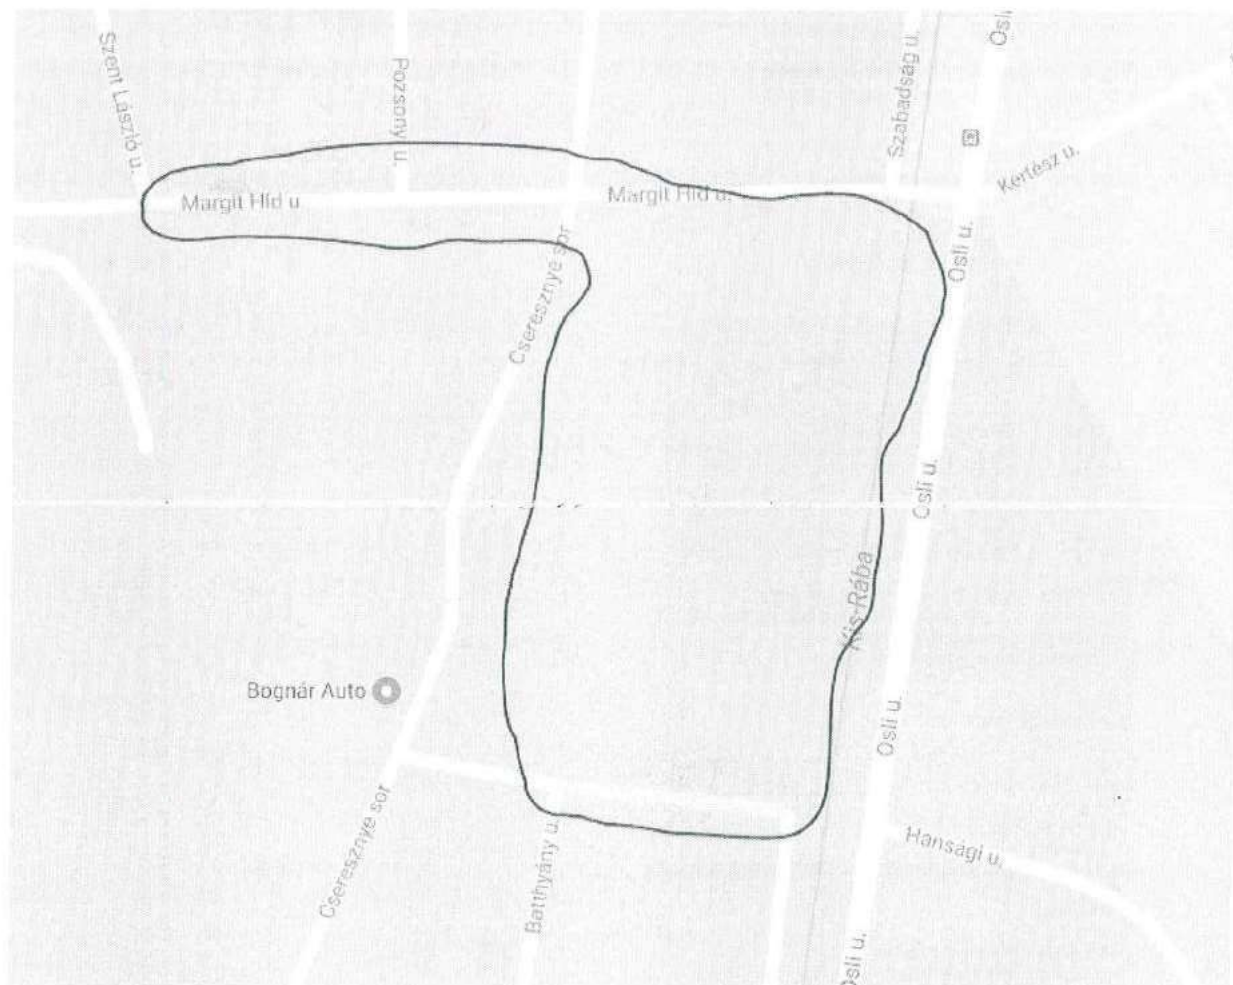

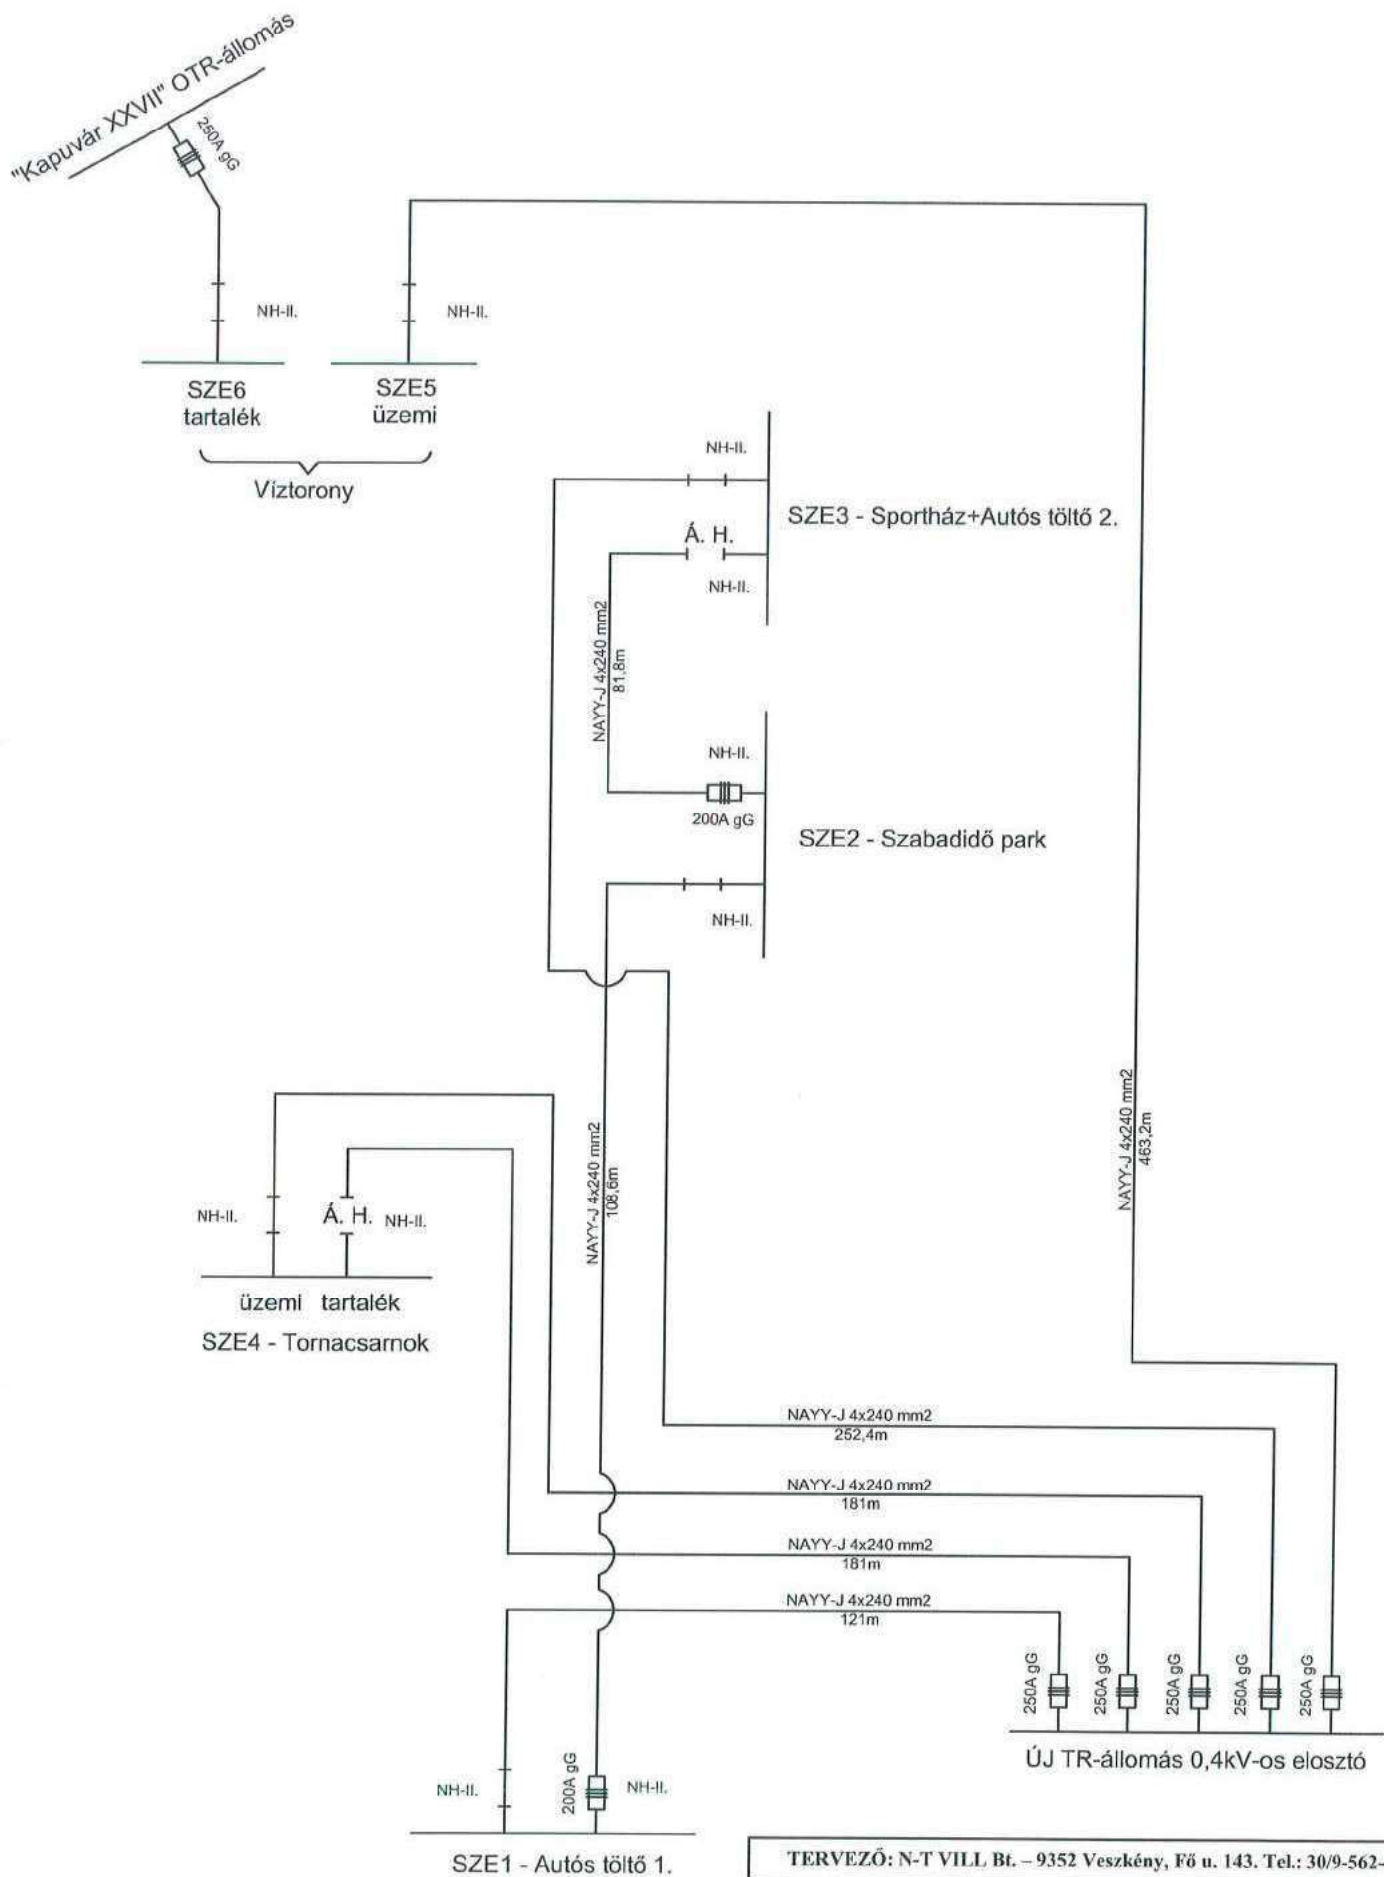

TERVEZŐ: N-T VILL Bt. – 9352 Veszékény, Fő u. 143. Tel.: 30/9-562-937

Megbízó: Kapunár Városi Önkormányzat – 9330 Kapunár, Fő tér 1.

Tulajdonos/Üzemeltető: EON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT. – 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.


Munka megnevezése:

Kapunár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, vill. energia ellátás


Rajz megnevezése: 0,4kV-os hálózat - ELVI KAPCSOLÁSI SÉMA, ÉV-vázlat

Felelős tervező:	Dátum:	Méretarány:	Munkaszám/rajzsám:
Németh Árpád EN-VI 08-0965	2017.szept.	-	KAPU-Húsgy-06


tervezett SZE1 - Autós töltő 1.
4 áramkörös
szabadtéri elosztószekrény

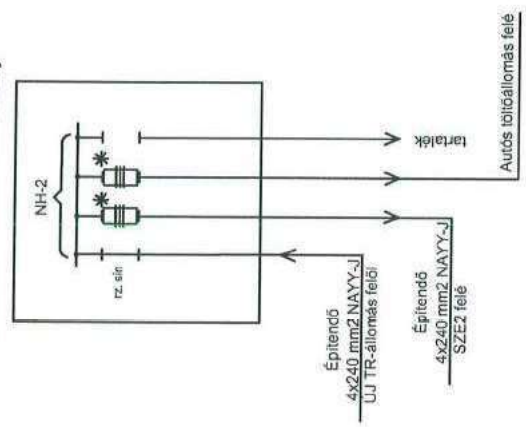


tervezett SZE2 - Szabadidő park
6 áramkörös
szabadtéri elosztószekrény

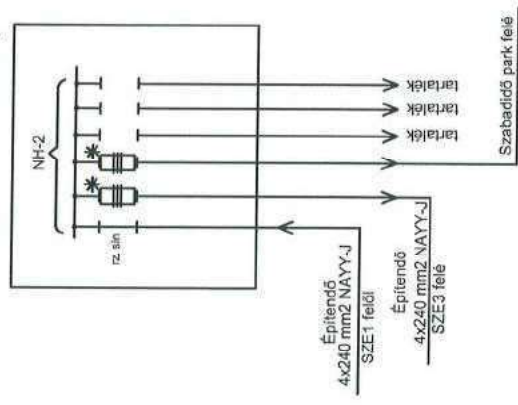


tervezett SZE3 - Sportház+ Autós töltő 2.
6 áramkörös
szabadtéri elosztószekrény

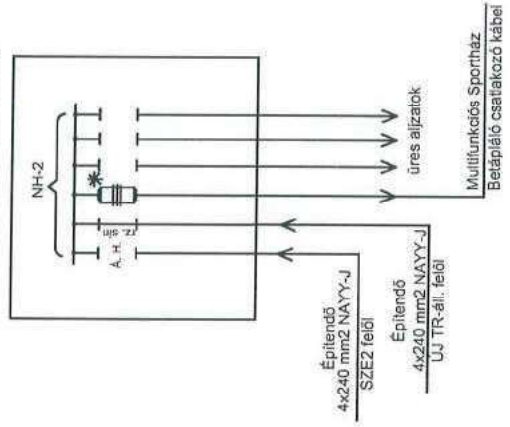


tervezett SZE4 - Tornacsarnok
4 áramkörös
fali kabelfogadó szekrény

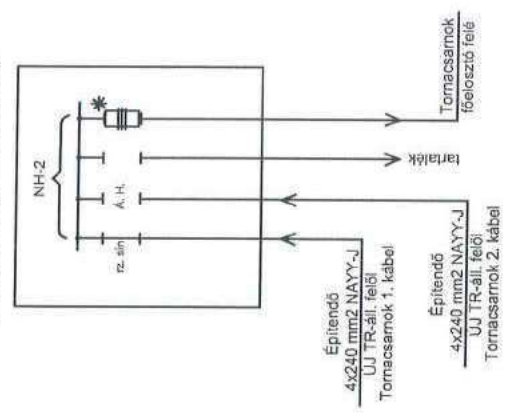

tervezett SZE5 - Víztorony
3 áramkörös
szabadtéri elosztószekrény

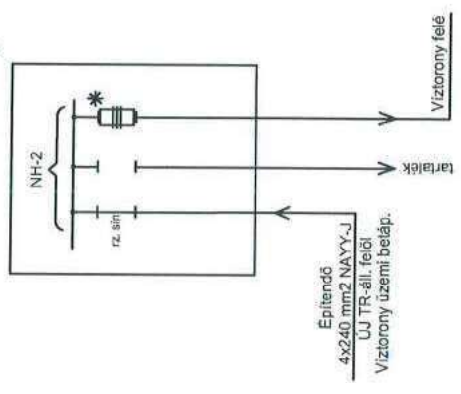

tervezett SZE6 - Víztorony
3 áramkörös
szabadtéri elosztószekrény

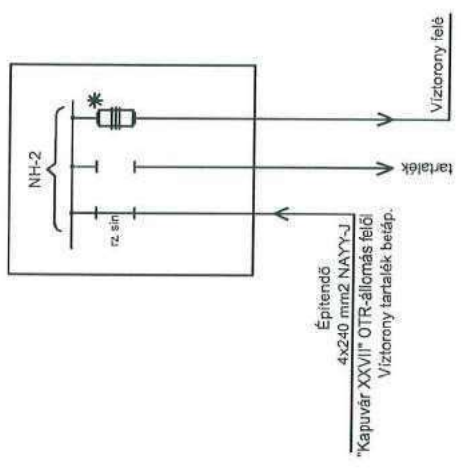

- * Biztosító értékét a csatlakozási teljesítménynek megfelelően kell megválasztani!
- A kábeleket az ábrán látható módon kell az elosztókba bekötni!
- A szakaszhatár tényét egyértelmű és maradandó jelöléssel kell ellátni!

TERVEZŐ: N-T VILL. Bt. – 9352 Veszvény, Fő u. 143. Tel.: 30/9-562-937			
Megbízó: Kapuvár Városi Önkormányzat – 9330 Kapuvár, Fő tér 1.			
Tulajdonos/Üzemeltető: EON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT. – 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.			
Munka megnevezése: Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, vill. energia ellátás			
Rajz megnevezése: Elosztószekrények rajza			
Felelős tervező:	Dátum	Méretarány:	Munkaszám/rajzszám:
Németh Árpád	EN-VI 08-0965	2017.szept.	KAPU-Húsgy-05

