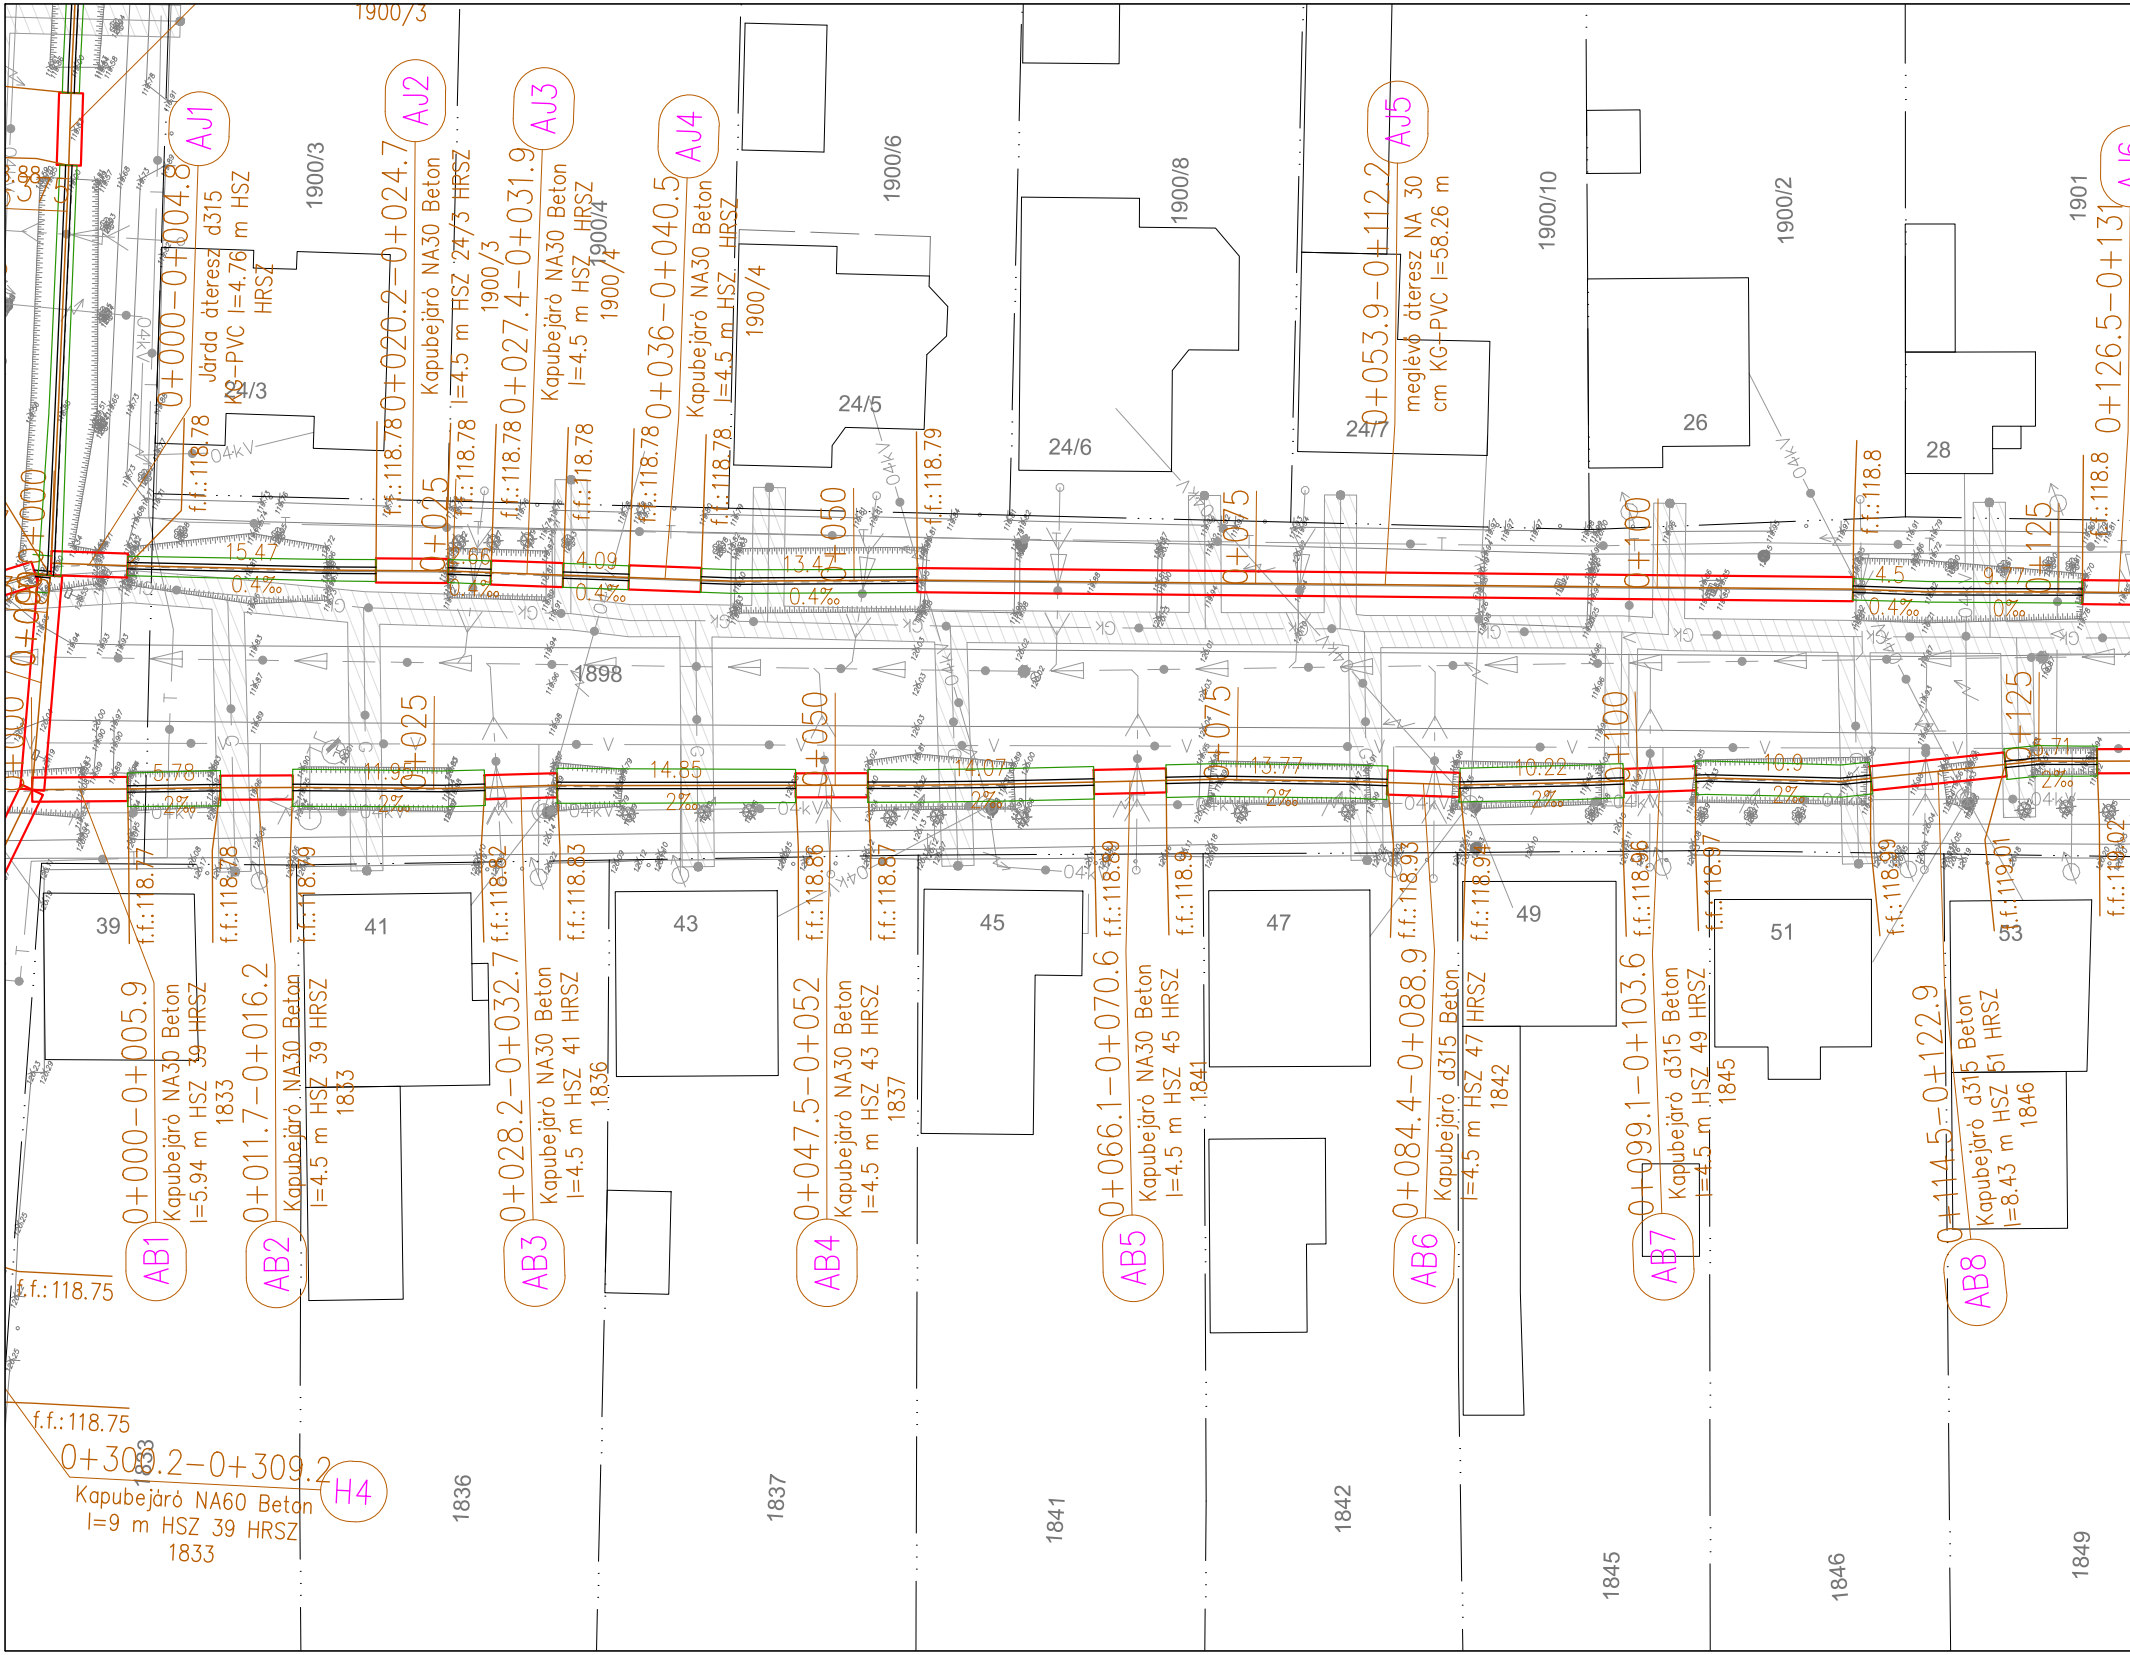
AJ1
0+000–0+004.8
Járda áteresz d315
KG-PVC l=4.76 m HSZ
HRSZ
24/3
f.f.:118.78
AJ2
0+020.2–0+024.7
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 24/3 HRSZ
1900/3
f.f.:118.78
AJ3
0+027.4–0+031.9
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ HRSZ
1900/4
f.f.:118.78
AJ4
0+036–0+040.5
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ HRSZ
1900/4
f.f.:118.78
24/5
f.f.:118.79
1900/6
1900/8
24/6
AJ5
0+053.9–0+112.2
meglévő áteresz NA 30
cm KG-PVC l=58.26 m
24/7
1900/10
1900/2
26
28
1901
f.f.:118.8
0+126.5–0+131
AJ6
1900/3
1898
0+000
0+025
0+050
0+075
0+100
0+125
15.47
0.4%
4.09
13.47
4.5
5.78
2%
11.9
14.85
14.07
13.77
10.22
10.9
0.4kV
39
41
43
45
47
49
51
53
f.f.:118.77
f.f.:118.78
f.f.:118.79
f.f.:118.82
f.f.:118.83
f.f.:118.86
f.f.:118.87
f.f.:118.89
f.f.:118.9
f.f.:118.93
f.f.:118.94
f.f.:118.96
f.f.:118.97
f.f.:118.99
f.f.:119.01
f.f.:119.02
AB1
0+000–0+005.9
Kapubejáró NA30 Beton
l=5.94 m HSZ 39 HRSZ
1833
AB2
0+011.7–0+016.2
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 39 HRSZ
1833
AB3
0+028.2–0+032.7
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 41 HRSZ
1836
AB4
0+047.5–0+052
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 43 HRSZ
1837
AB5
0+066.1–0+070.6
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 45 HRSZ
1841
AB6
0+084.4–0+088.9
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 47 HRSZ
1842
AB7
0+099.1–0+103.6
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 49 HRSZ
1845
AB8
0+114.5–0+122.9
Kapubejáró d315 Beton
l=8.43 m HSZ 51 HRSZ
1846
f.f.:118.75
f.f.:118.75
H4
0+309.2–0+309.2
Kapubejáró NA60 Beton
l=9 m HSZ 39 HRSZ
1833
1836
1837
1841
1842
1845
1846
1849

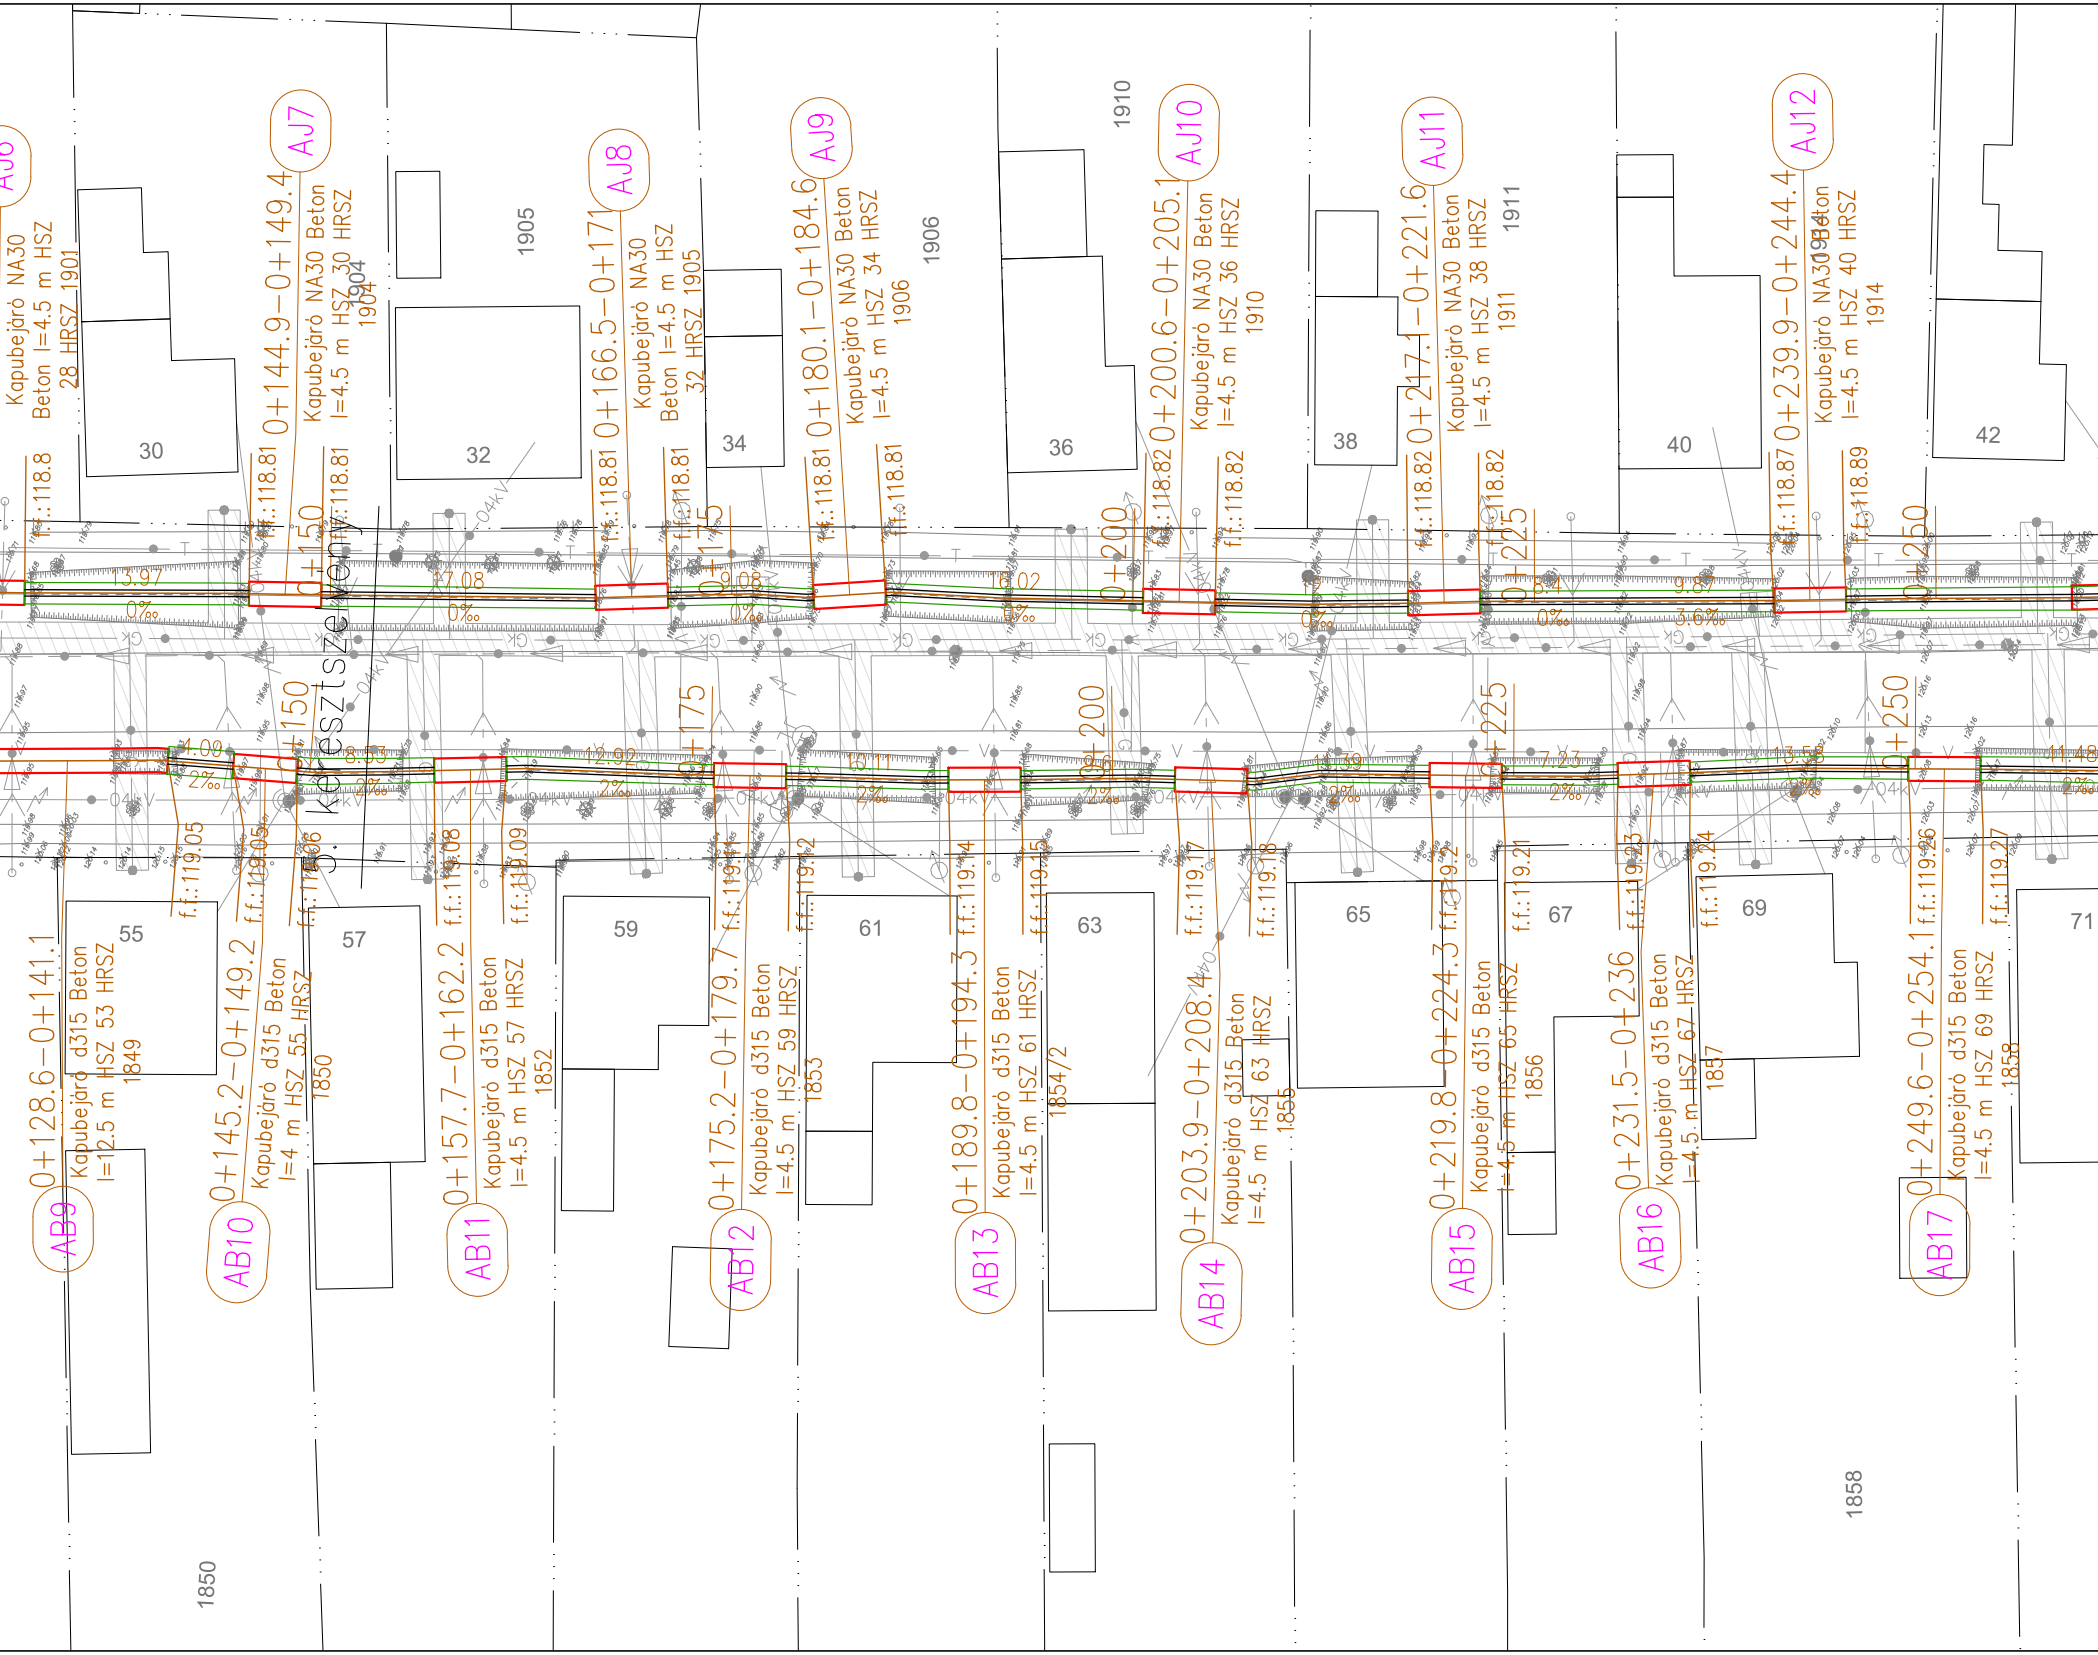

AJ6
Kapubejáró NA30 Beton l=4.5 m HSZ 28 HRSZ 1901
f.f.:118.8
AJ7
0+144.9–0+149.4 Kapubejáró NA30 Beton l=4.5 m HSZ 30 HRSZ 1904
f.f.:118.81
f.f.:118.81
AJ8
0+166.5–0+171 Kapubejáró NA30 Beton l=4.5 m HSZ 32 HRSZ 1905
f.f.:118.81
f.f.:118.81
AJ9
0+180.1–0+184.6 Kapubejáró NA30 Beton l=4.5 m HSZ 34 HRSZ 1906
f.f.:118.81
f.f.:118.81
AJ10
0+200.6–0+205.1 Kapubejáró NA30 Beton l=4.5 m HSZ 36 HRSZ 1910
f.f.:118.82
f.f.:118.82
AJ11
0+217.1–0+221.6 Kapubejáró NA30 Beton l=4.5 m HSZ 38 HRSZ 1911
f.f.:118.82
f.f.:118.82
AJ12
0+239.9–0+244.4 Kapubejáró NA30 Beton l=4.5 m HSZ 40 HRSZ 1914
f.f.:118.87
f.f.:118.89
30
32
34
36
38
40
42
1905
1906
1910
1911
0+150
0+175
0+200
0+225
0+250
3.97
7.08
0%
2%
Keresztszerény
04kV
AB9
0+128.6–0+141.1 Kapubejáró d315 Beton l=12.5 m HSZ 53 HRSZ 1849
f.f.:119.05
AB10
0+145.2–0+149.2 Kapubejáró d315 Beton l=4 m HSZ 55 HRSZ 1850
f.f.:119.05
AB11
0+157.7–0+162.2 Kapubejáró d315 Beton l=4.5 m HSZ 57 HRSZ 1852
f.f.:119.08
f.f.:119.09
AB12
0+175.2–0+179.7 Kapubejáró d315 Beton l=4.5 m HSZ 59 HRSZ 1853
f.f.:119.12
AB13
0+189.8–0+194.3 Kapubejáró d315 Beton l=4.5 m HSZ 61 HRSZ 1854/2
f.f.:119.14
f.f.:119.15
AB14
0+203.9–0+208.4 Kapubejáró d315 Beton l=4.5 m HSZ 63 HRSZ 1855
f.f.:119.17
f.f.:119.18
AB15
0+219.8–0+224.3 Kapubejáró d315 Beton l=4.5 m HSZ 65 HRSZ 1856
f.f.:119.2
f.f.:119.21
AB16
0+231.5–0+236 Kapubejáró d315 Beton l=4.5 m HSZ 67 HRSZ 1857
f.f.:119.23
f.f.:119.24
AB17
0+249.6–0+254.1 Kapubejáró d315 Beton l=4.5 m HSZ 69 HRSZ 1858
f.f.:119.26
f.f.:119.27
55
57
59
61
63
65
67
69
71
1850
1858

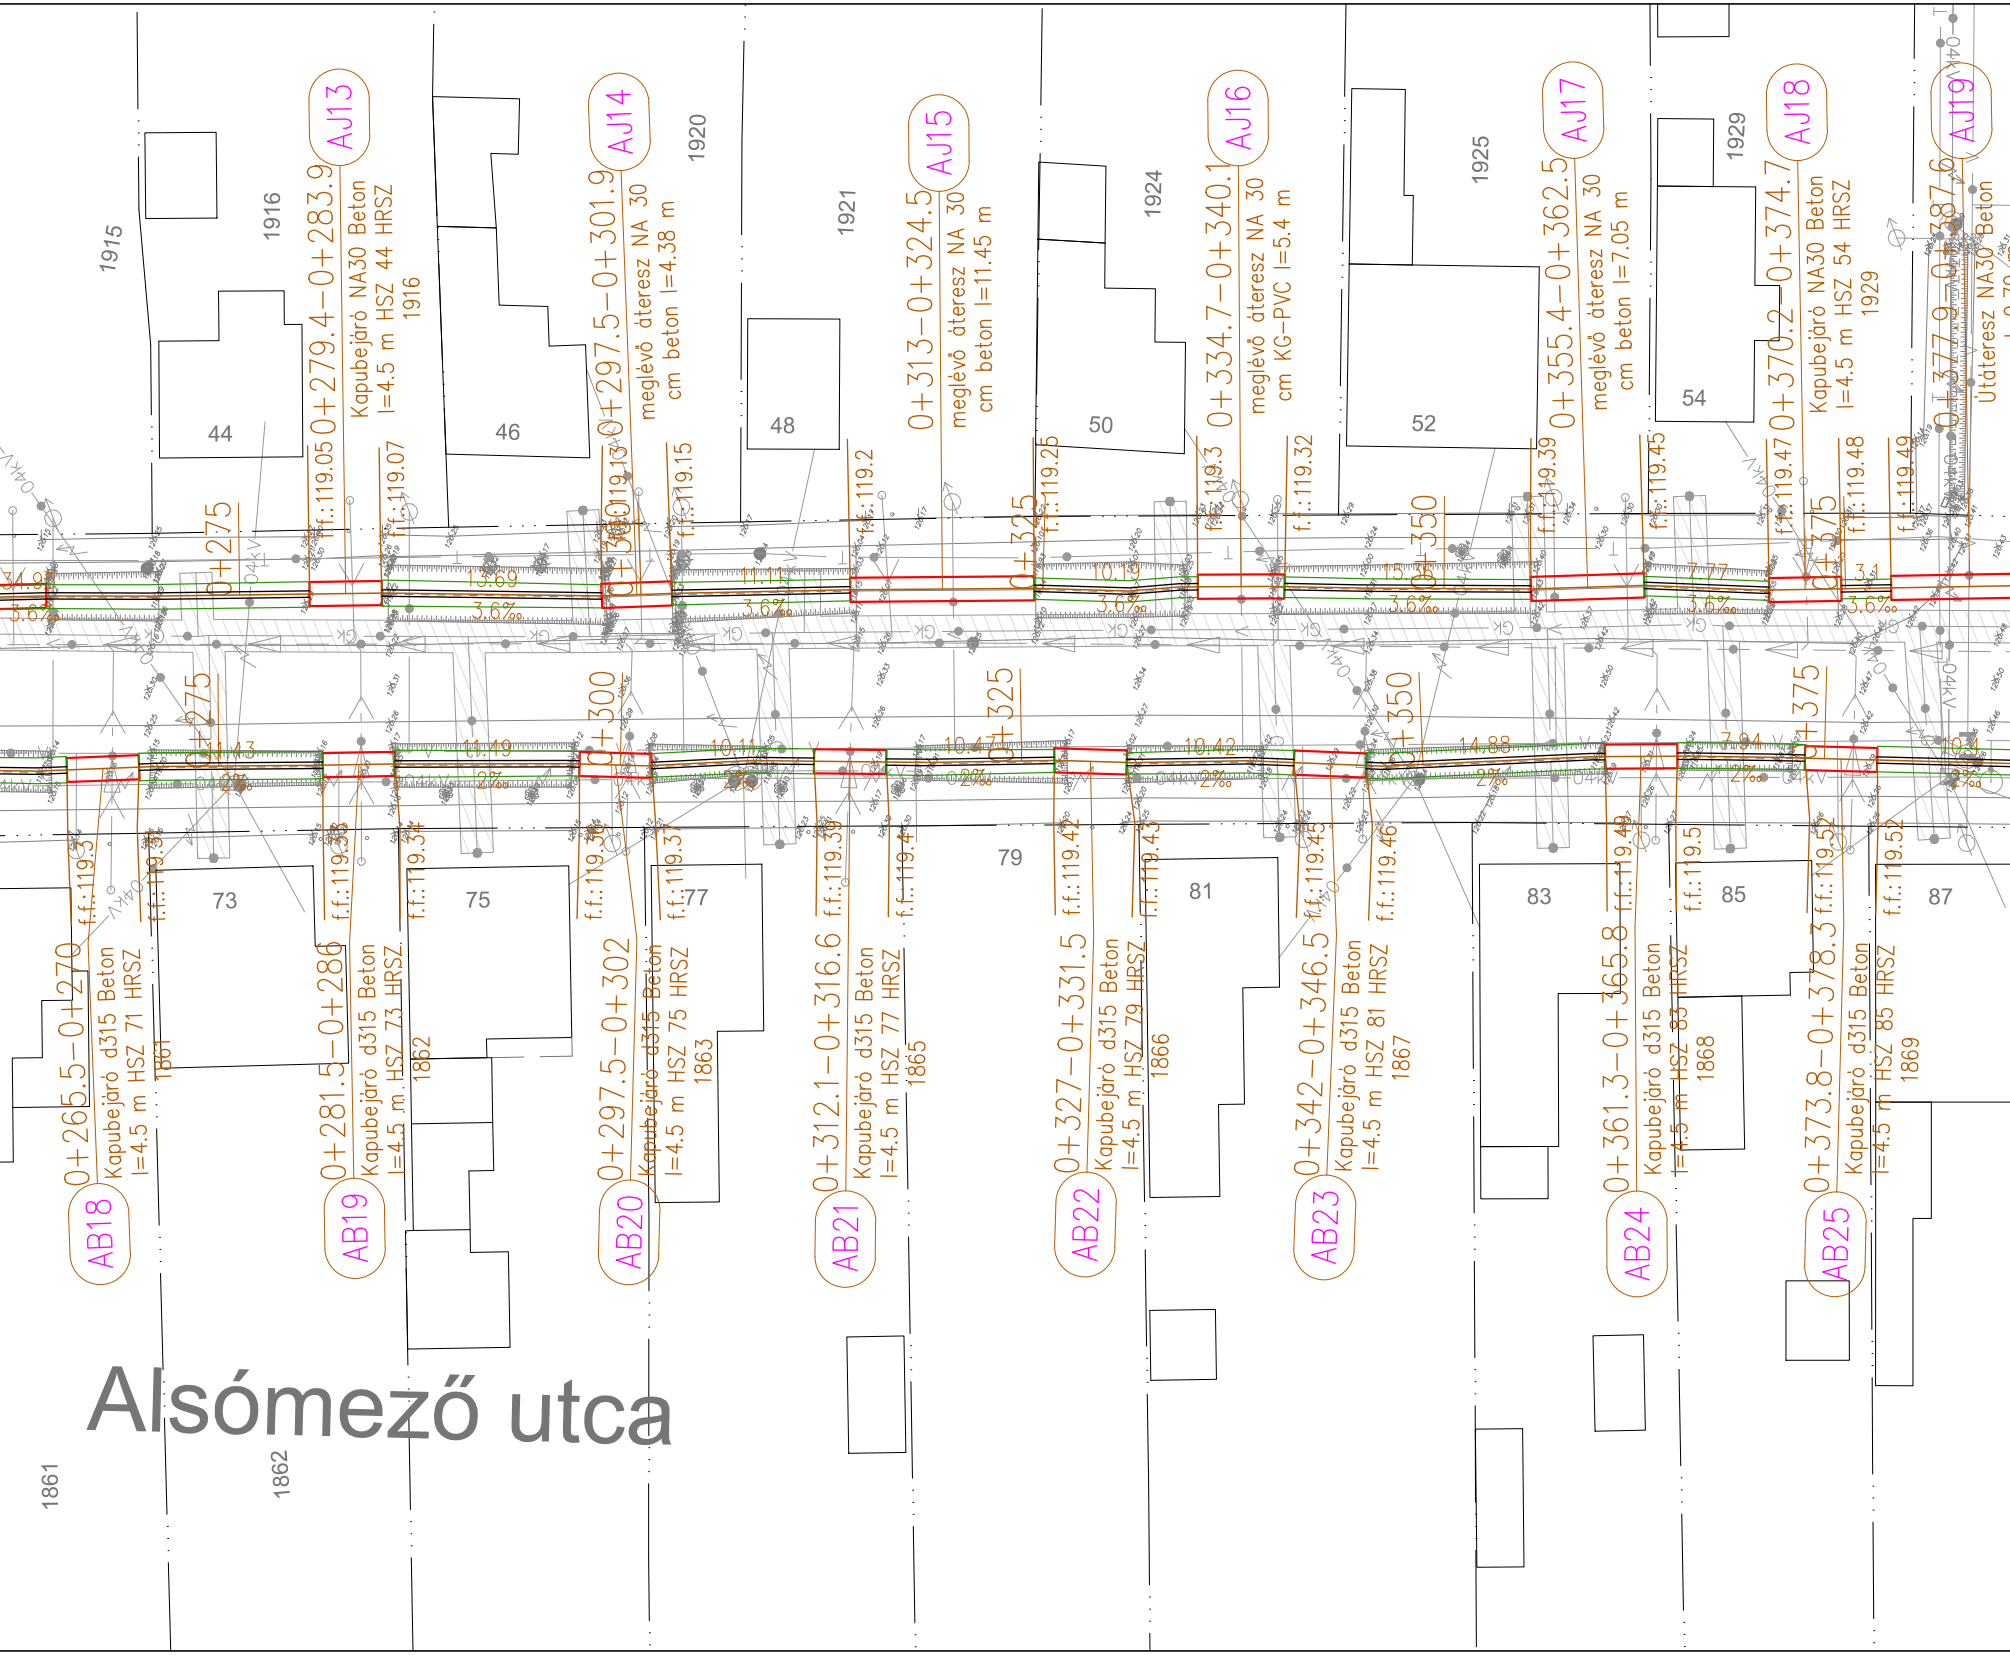

Alsómező utca
AJ13
0+279.4–0+283.9
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 44 HRSZ
1916
AJ14
0+297.5–0+301.9
meglévő áteresz NA 30
cm beton l=4.38 m
AJ15
0+313–0+324.5
meglévő áteresz NA 30
cm beton l=11.45 m
AJ16
0+334.7–0+340.1
meglévő áteresz NA 30
cm KG-PVC l=5.4 m
AJ17
0+355.4–0+362.5
meglévő áteresz NA 30
cm beton l=7.05 m
AJ18
0+370.2–0+374.7
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 54 HRSZ
1929
AJ19
0+377.9–0+387.6
Útáteresz NA30 Beton
1915
1916
1920
1921
1924
1925
1929
44
46
48
50
52
54
f.f.:119.05
f.f.:119.07
f.f.:119.13
f.f.:119.15
f.f.:119.2
f.f.:119.25
f.f.:119.3
f.f.:119.32
f.f.:119.39
f.f.:119.45
f.f.:119.47
f.f.:119.48
f.f.:119.49
0+275
0+300
0+325
0+350
0+375
3.6%
2%
04KV
GK
73
75
77
79
81
83
85
87
f.f.:119.3
f.f.:119.33
f.f.:119.34
f.f.:119.36
f.f.:119.37
f.f.:119.39
f.f.:119.4
f.f.:119.42
f.f.:119.43
f.f.:119.45
f.f.:119.46
f.f.:119.49
f.f.:119.5
f.f.:119.51
f.f.:119.52
AB18
0+265.5–0+270
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 71 HRSZ
1861
AB19
0+281.5–0+286
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 73 HRSZ
1862
AB20
0+297.5–0+302
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 75 HRSZ
1863
AB21
0+312.1–0+316.6
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 77 HRSZ
1865
AB22
0+327–0+331.5
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 79 HRSZ
1866
AB23
0+342–0+346.5
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 81 HRSZ
1867
AB24
0+361.3–0+365.8
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 83 HRSZ
1868
AB25
0+373.8–0+378.3
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 85 HRSZ
1869
1861
1862

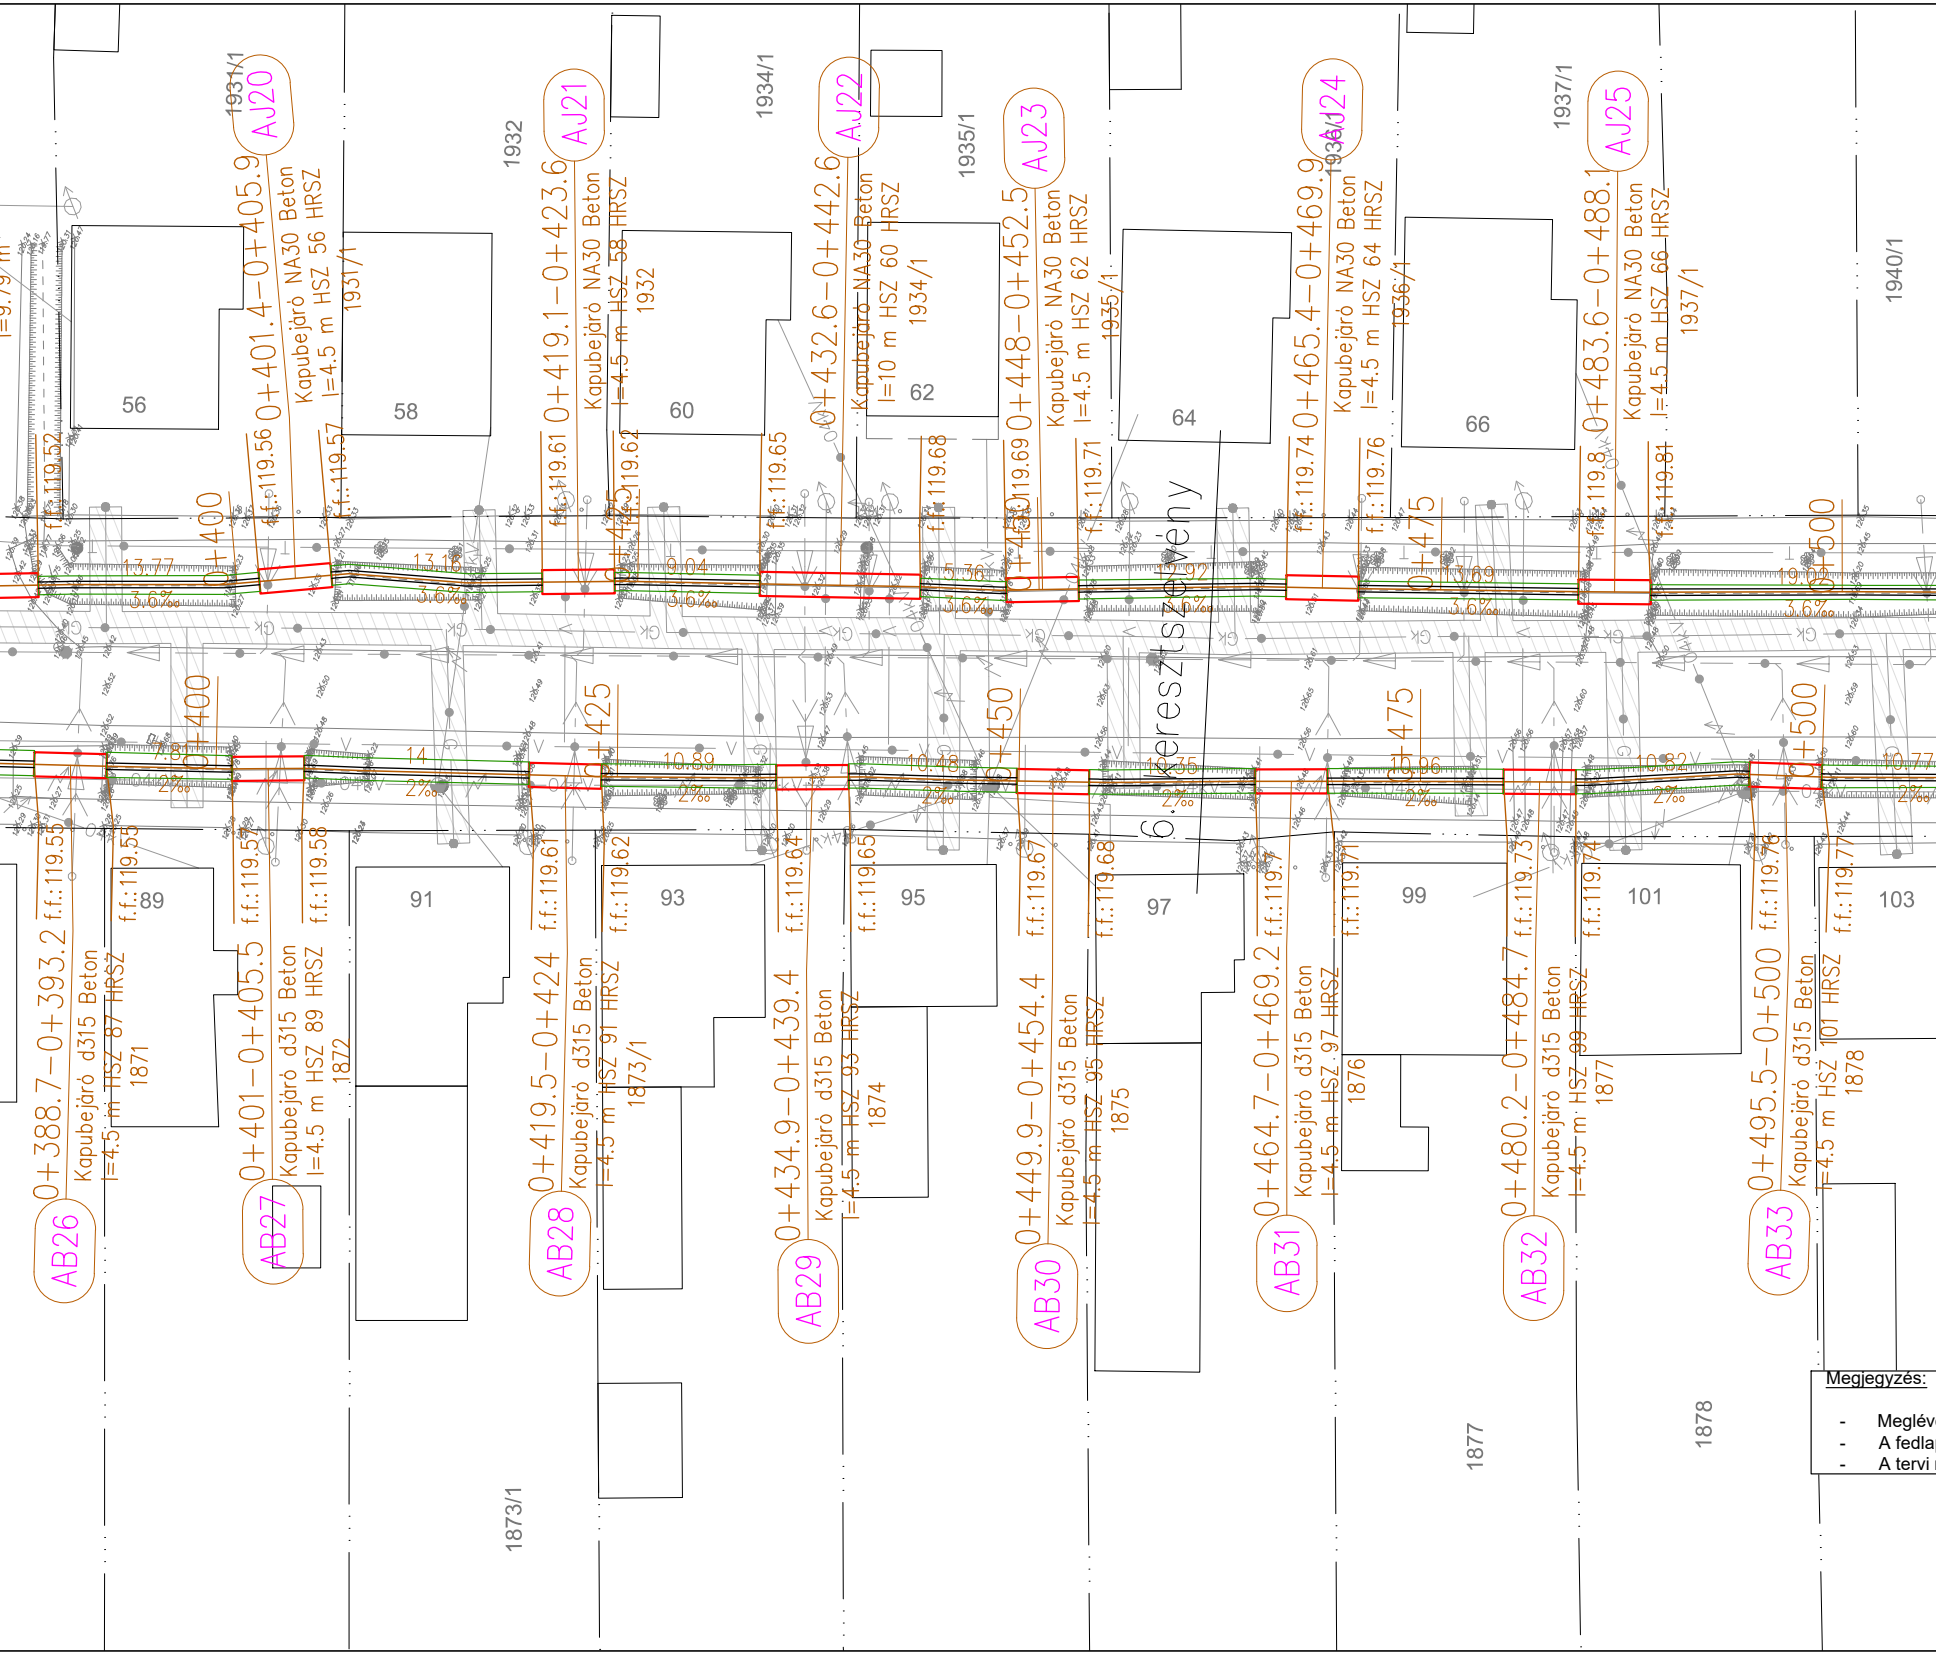
AJ20
0+401.4–0+405.9
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 56 HRSZ
1931/1
AJ21
0+419.1–0+423.6
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 58 HRSZ
1932
AJ22
0+432.6–0+442.6
Kapubejáró NA30 Beton
l=10 m HSZ 60 HRSZ
1934/1
AJ23
0+448–0+452.5
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 62 HRSZ
1935/1
AJ24
0+465.4–0+469.9
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 64 HRSZ
1936/1
AJ25
0+483.6–0+488.1
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 66 HRSZ
1937/1
1940/1
56
58
60
62
64
66
f.f.:119.52
f.f.:119.56
f.f.:119.57
f.f.:119.61
f.f.:119.62
f.f.:119.65
f.f.:119.68
f.f.:119.69
f.f.:119.71
f.f.:119.74
f.f.:119.76
f.f.:119.8
f.f.:119.81
0+400
0+425
0+450
0+475
0+500
13.77
13.18
9.04
3.6%
6. keresztszelvény
14
10.89
10.48
10.35
15.96
10.82
10.77
2%
89
91
93
95
97
99
101
103
f.f.:119.55
f.f.:119.53
f.f.:119.57
f.f.:119.58
f.f.:119.61
f.f.:119.62
f.f.:119.64
f.f.:119.65
f.f.:119.67
f.f.:119.68
f.f.:119.7
f.f.:119.71
f.f.:119.73
f.f.:119.74
f.f.:119.76
f.f.:119.77
AB26
0+388.7–0+393.2
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 87 HRSZ
1871
AB27
0+401–0+405.5
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 89 HRSZ
1872
AB28
0+419.5–0+424
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 91 HRSZ
1873/1
AB29
0+434.9–0+439.4
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 93 HRSZ
1874
AB30
0+449.9–0+454.4
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 95 HRSZ
1875
AB31
0+464.7–0+469.2
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 97 HRSZ
1876
AB32
0+480.2–0+484.7
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 99 HRSZ
1877
AB33
0+495.5–0+500
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 101 HRSZ
1878
1873/1
1877
1878

Megjegyzés:

- Meglév
- A fedla
- A tervi

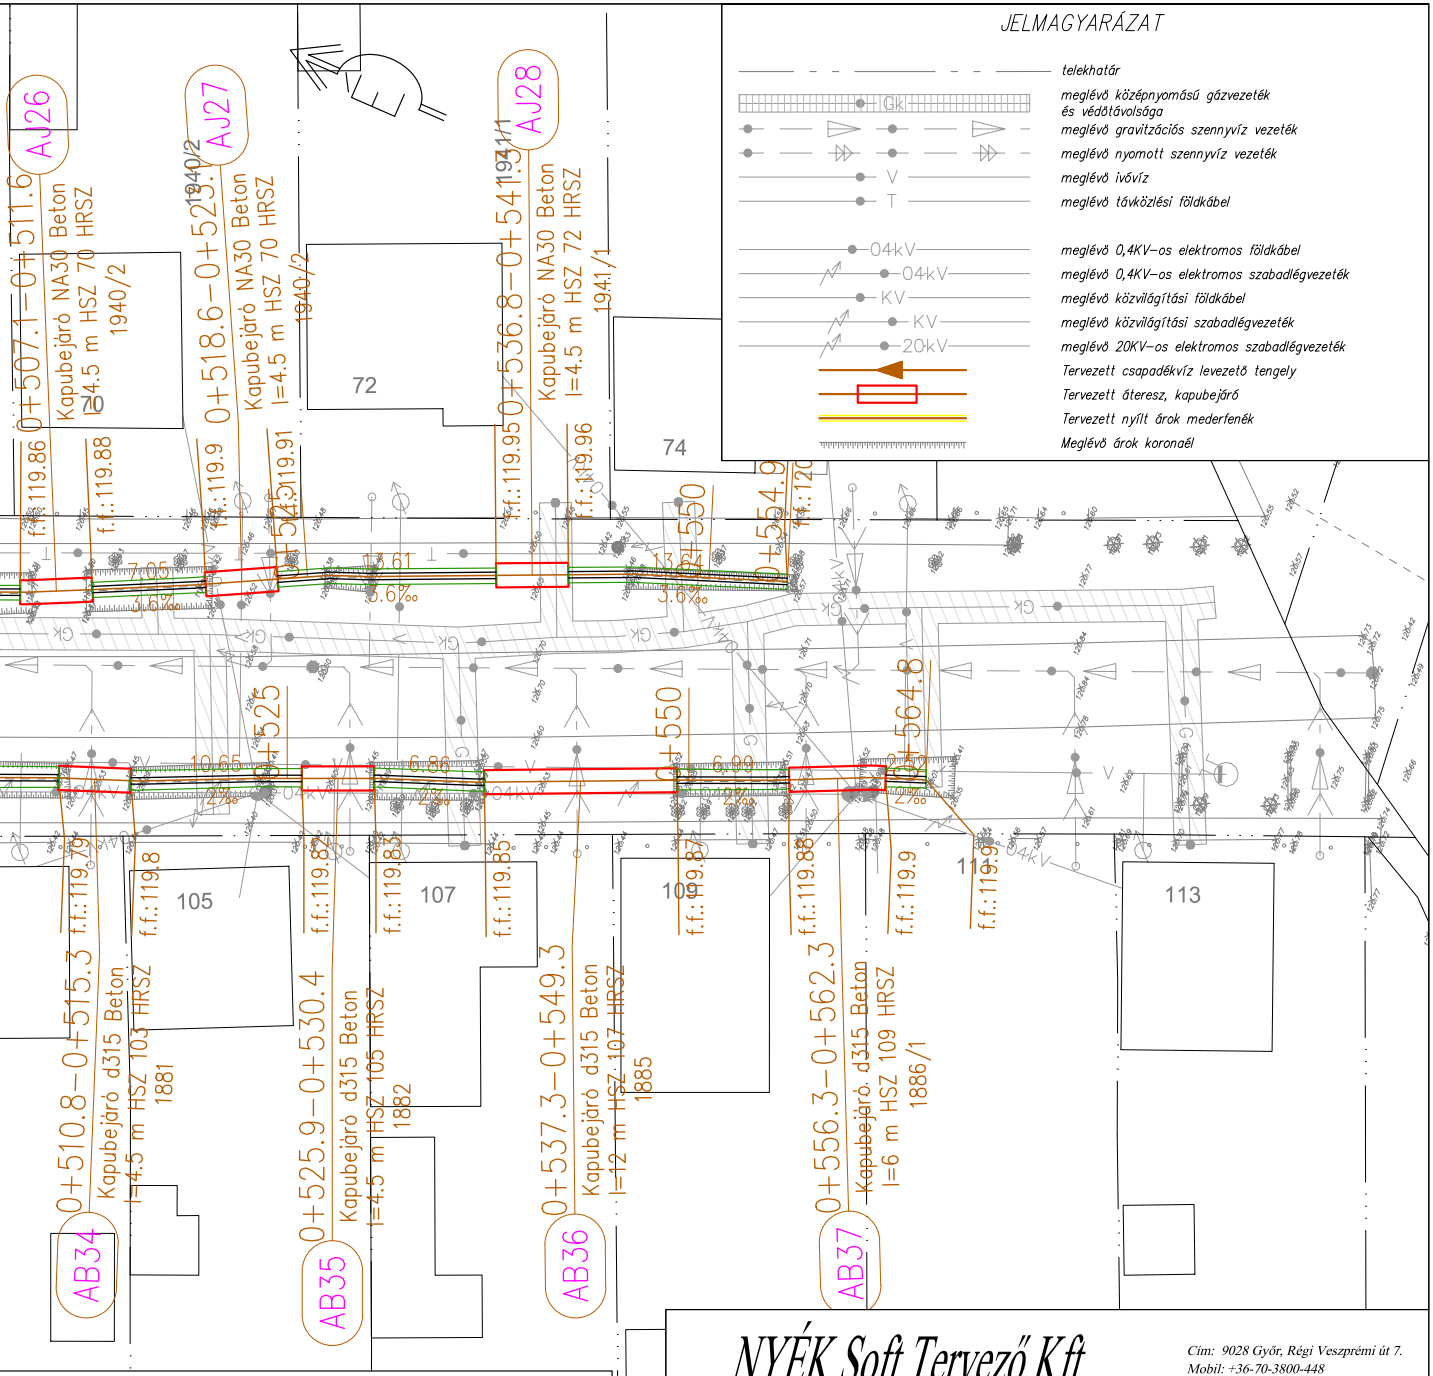
AJ26
0+507.1–0+511.6
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 70 HRSZ
1940/2
f.f.:119.86
f.f.:119.88
70
AJ27
0+518.6–0+523.1
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 70 HRSZ
1940/2
f.f.:119.9
f.f.:119.91
72
AJ28
0+536.8–0+541.3
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 72 HRSZ
1941/1
f.f.:119.95
f.f.:119.96
74
0+550
0+554.9
3.6‰
0+525
0+550
0+564.8
2‰
AB34
0+510.8–0+515.3
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 103 HRSZ
1881
f.f.:119.79
f.f.:119.8
105
AB35
0+525.9–0+530.4
Kapubejáró d315 Beton
l=4.5 m HSZ 105 HRSZ
1882
f.f.:119.83
107
AB36
0+537.3–0+549.3
Kapubejáró d315 Beton
l=12 m HSZ 107 HRSZ
1885
f.f.:119.85
f.f.:119.87
109
AB37
0+556.3–0+562.3
Kapubejáró d315 Beton
l=6 m HSZ 109 HRSZ
1886/1
f.f.:119.88
f.f.:119.9
111
f.f.:119.9
113
Gk
V
T
04kV
KV

JELMAGYARÁZAT

— - —	telekhatár
Gk	meglévő középnyomású gázvezeték és védőtávolsága
▷	meglévő gravitációs szennyvíz vezeték
▷▷	meglévő nyomott szennyvíz vezeték
V	meglévő ivóvíz
T	meglévő távközlési földkábel
04kV	meglévő 0,4KV-os elektromos földkábel
04kV	meglévő 0,4KV-os elektromos szabadlégvezeték
KV	meglévő közvilágítási földkábel
KV	meglévő közvilágítási szabadlégvezeték
20kV	meglévő 20KV-os elektromos szabadlégvezeték
◀	Tervezett csapadékvíz levezető tengely
▭	Tervezett áteresz, kapubejáró
═	Tervezett nyílt árok mederfenék
┬┬┬	Meglévő árok koronaél

ő közművek helyét feltárással kell ellenőrízni!
pszinteket a meglévő terepszintre kell igazítani!
méreteket a helyszínen kell pontosítani!

1881

1882

1885

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: Kapuvár Város Önkormányzata
9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Dátum: 2017.08.
Munkaszám: 2017/97

Megrendelés tárgya: Kapuvár város DNY-i településrész csapadékvíz elvezetési terve
(Hunyadi J., Petőfi, Alsómező, Táncsics M., Arany J. utca)

Tervfajta: K.T.
Rajzszám: II.4.6.

Lépték: M 1:250
Rajzterület: 1,00m^2
2400 x 420 mm

Rajz megnevezése: Részletes helyszínrajz
(Alsómező utca)

Tervező: Dobos Szabolcs
VZ-T/08-0867
Szerkesztő: Szőllősi Ferenc

A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.