1. keresztszelvény

Hunyadi János utca

M_h=1:100 M_v=1:100

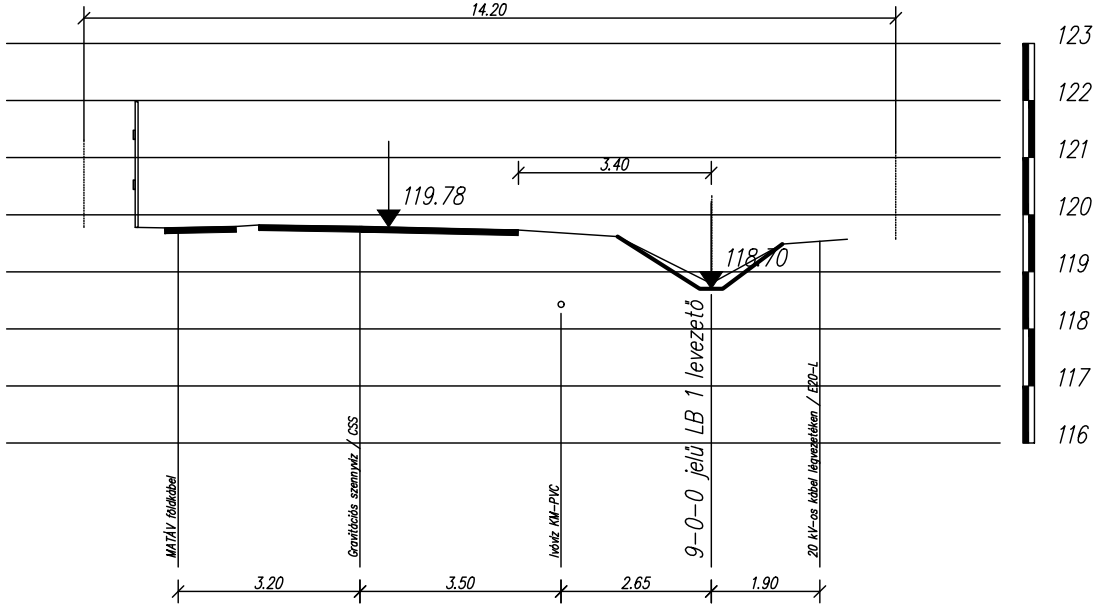
14.20
123
122
121
120
119
118
117
116
3.40
119.78
118.70
MATÁV földkábel
Gravitációs szennyvíz / CSS
Ivóvíz KM–PVC
9–0–0 jelű LB 1 levezető
20 kV–os kábel légvezetéken / E20–L
3.20
3.50
2.65
1.90


3.05
118.
MATÁV földkábel
Kapubejáró NA50 Beton
l=4.5 m HSZ 49 HRSZ 1899
5.05

9. keresztszelvény

Táncsics Mihály utca

M_h=1:100 M_v=1:100

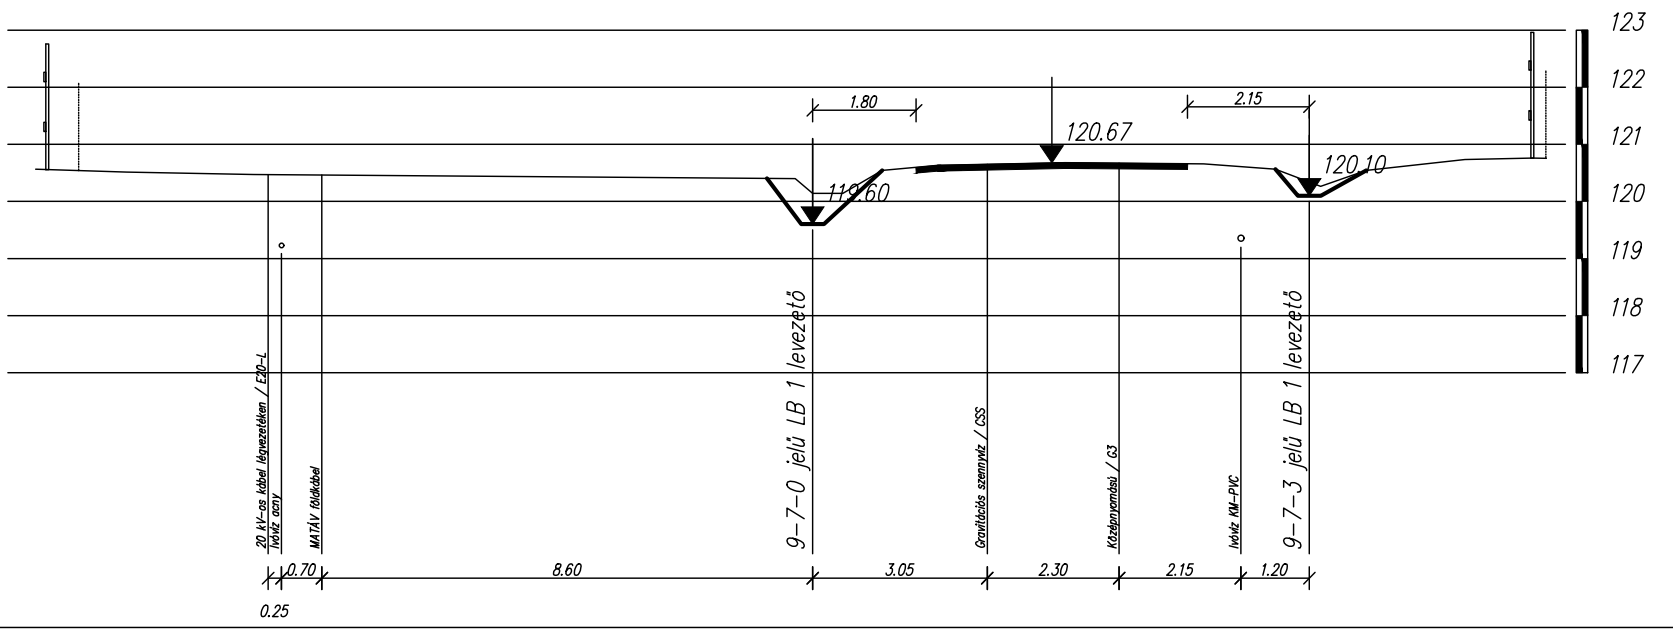
123
122
121
120
119
118
117
1.80
120.67
2.15
120.10
119.60
20 kV–os kábel légvezetéken / E20–L
Ivóvíz acny
MATÁV földkábel
9–7–0 jelű LB 1 levezető
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
Ivóvíz KM–PVC
9–7–3 jelű LB 1 levezető
0.70
8.60
3.05
2.30
2.15
1.20
0.25

2. keresztszelvény

Hunyadi János utca

M_h=1:100 M_v=1:100

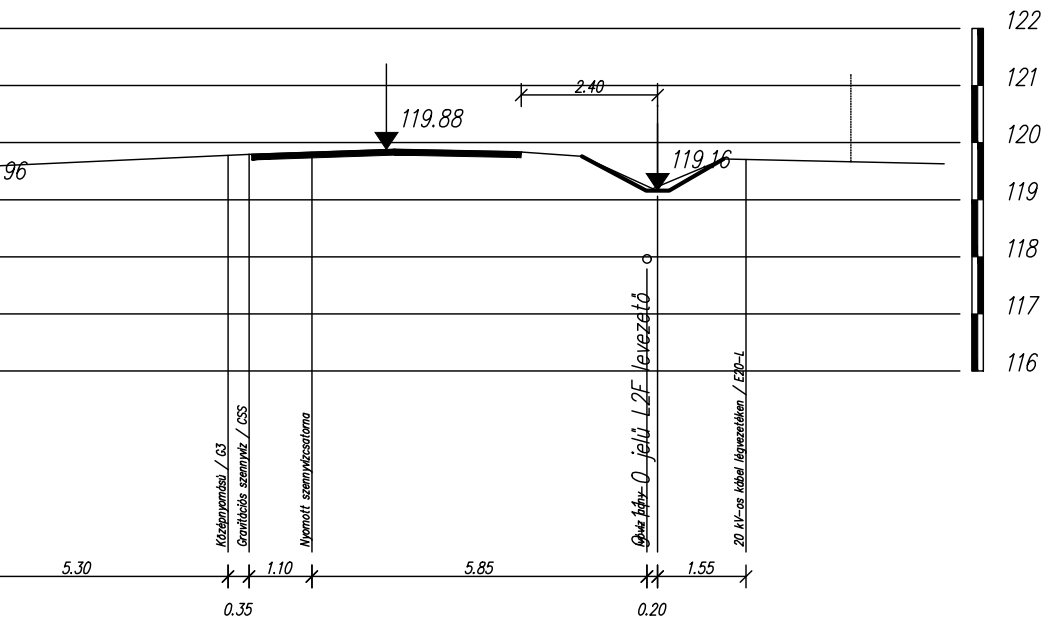
122
121
120
119
118
117
116
96
119.88
2.40
119.16
Középnyomású / G3
Gravitációs szennyvíz / CSS
Nyomott szennyvízcsatorna
9–11–0 jelű L2F levezető
20 kV–os kábel légvezetéken / E20–L
5.30
0.35
1.10
5.85
0.20
1.55

3. keresztszelvény

Hunyadi János utca

M_h=1:100 M_v=1:100

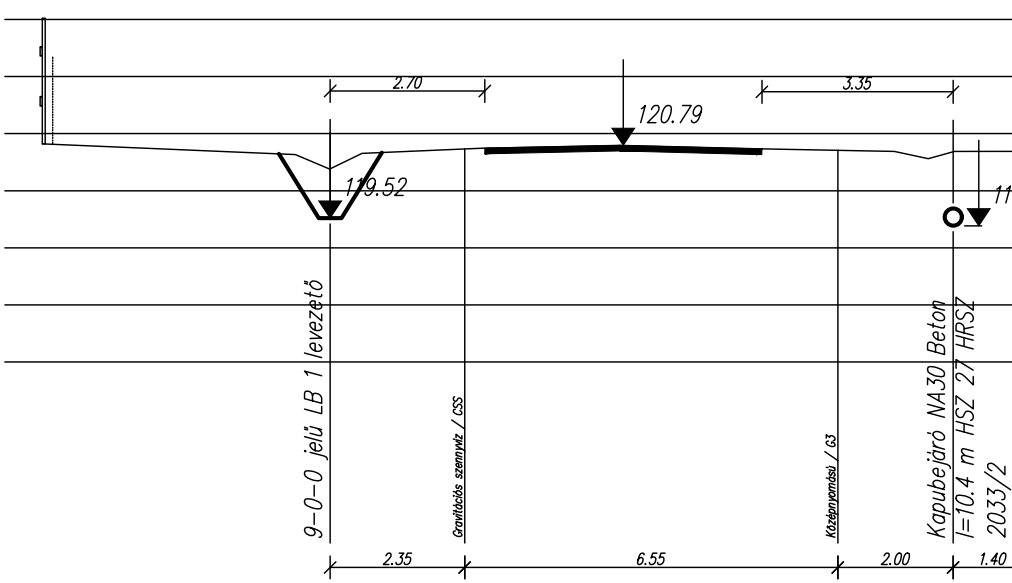
2.70
120.79
3.35
119.52
9–0–0 jelű LB 1 levezető
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
Kapubejáró NA30 Beton
l=10.4 m HSZ 27 HRSZ
2033/2
2.35
6.55
2.00
1.40

10. keresztszelvény

Táncsics Mihály utca

M_h=1:100 M_v=1:100

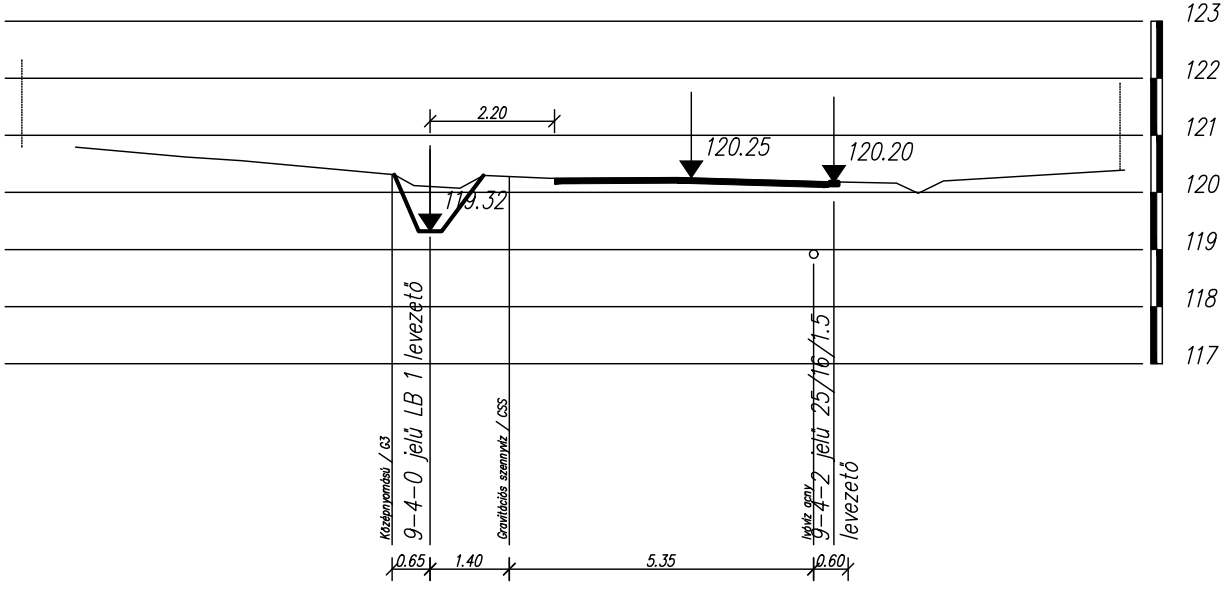
123
122
121
120
119
118
117
2.20
120.25
120.20
119.32
Középnyomású / G3
9–4–0 jelű LB 1 levezető
Gravitációs szennyvíz / CSS
Ivóvíz acny
9–4–2 jelű 25/16/1.5
levezető
0.65
1.40
5.35
0.60

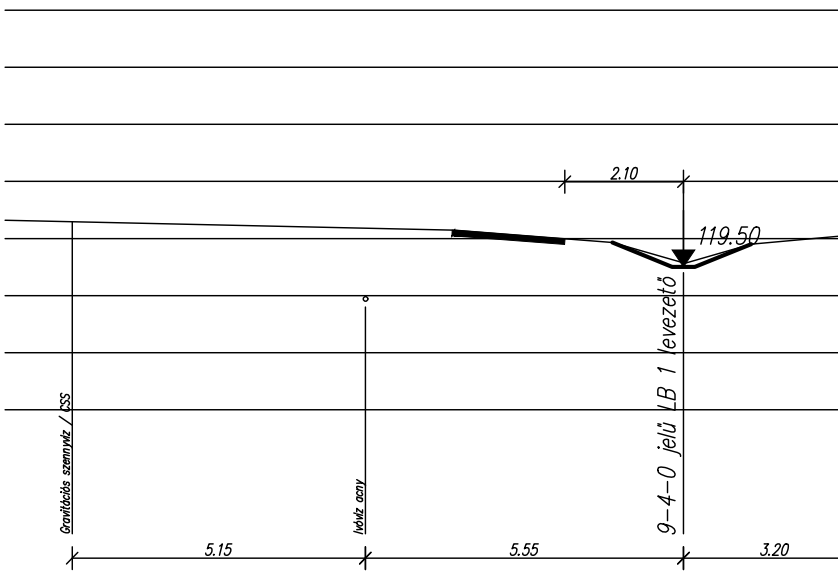
2.10
119.50
Gravitációs szennyvíz / CSS
Ivóvíz acny
9–4–0 jelű LB 1 levezető
5.15
5.55
3.20


123
122
121
120
119
118
117
9.38
Ivóvíz acny
MATÁV földkábel
4.10

4. keresztszelvény

Hunyadi János utca

M_h=1:100 M_v=1:100

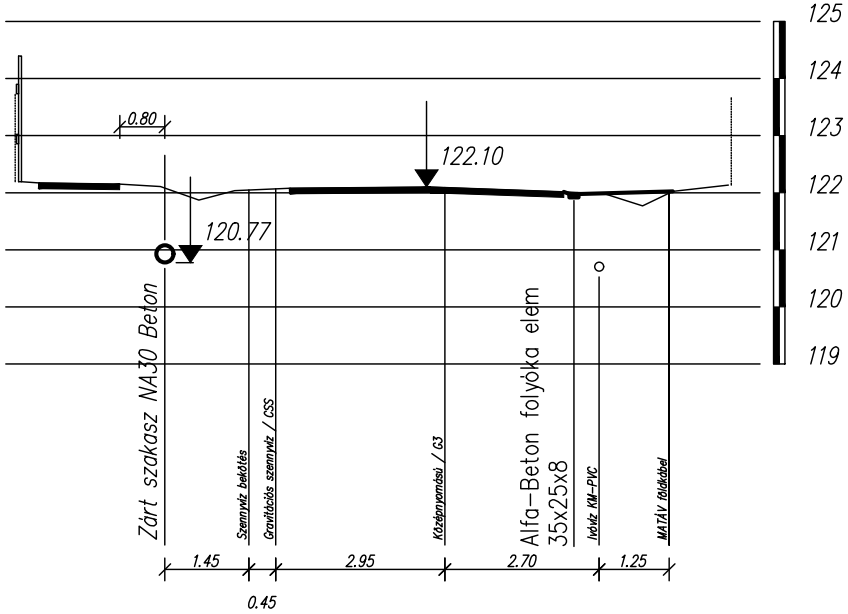
125
124
123
122
121
120
119
0.80
122.10
120.77
Zárt szakasz NA30 Beton
Szennyvíz bekötés
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
Alfa–Beton folyóka elem 35x25x8
Ivóvíz KM–PVC
MATÁV földkábel
1.45
0.45
2.95
2.70
1.25

5. keresztszelvény

Alsómező utca

M_h=1:100 M_v=1:100

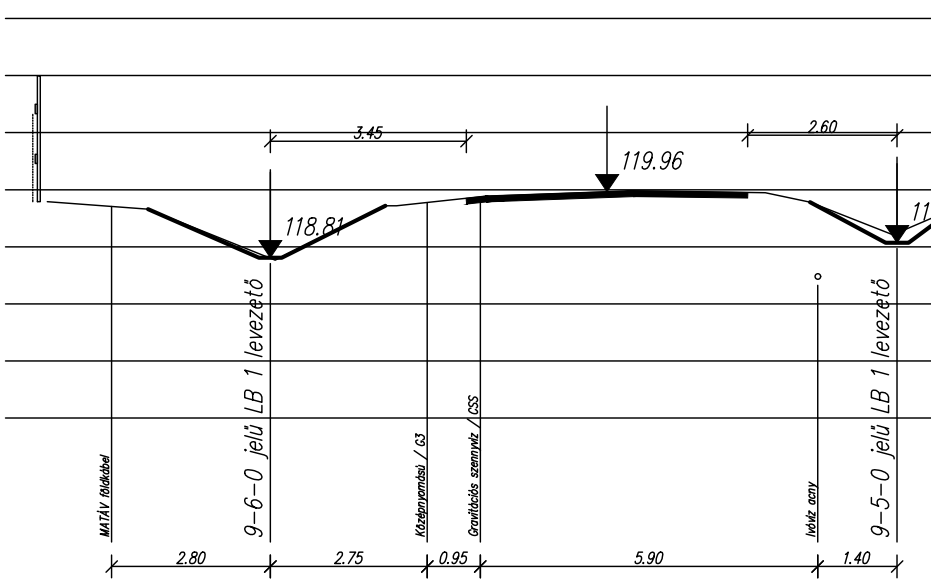
3.45
2.60
119.96
118.81
MATÁV földkábel
9–6–0 jelű LB 1 levezető
Középnyomású / G3
Gravitációs szennyvíz / CSS
Ivóvíz acny
9–5–0 jelű LB 1 levezető
2.80
2.75
0.95
5.90
1.40

11. keresztszelvény

Táncsics Mihály utca

M_h=1:100 M_v=1:100

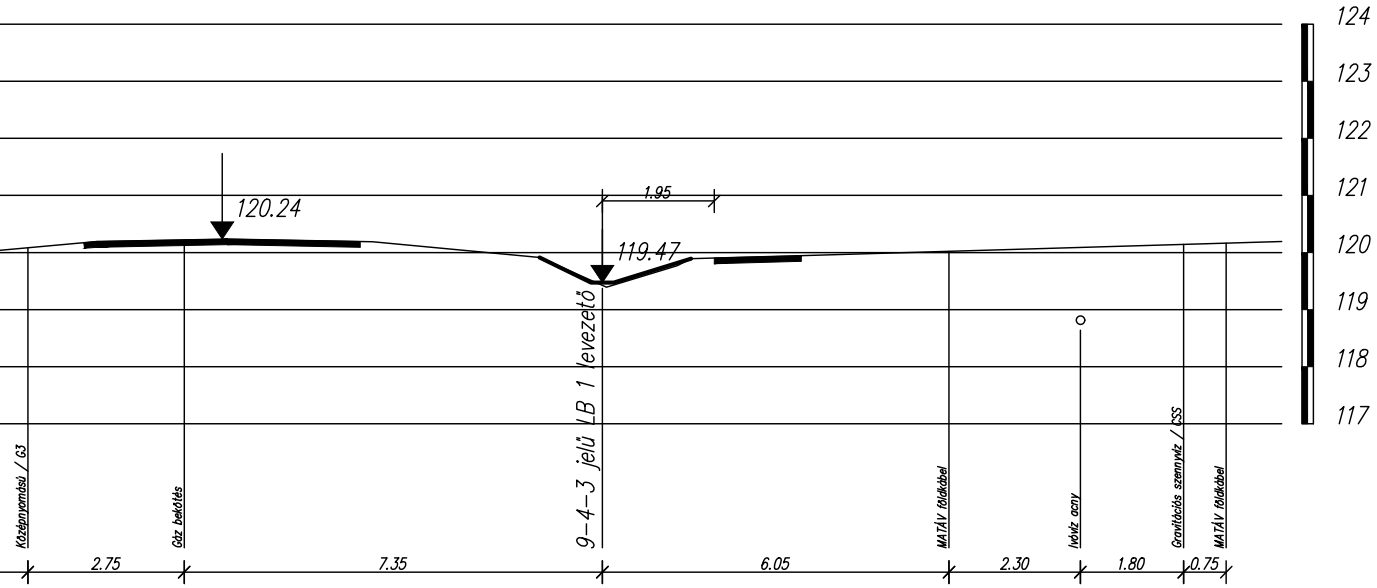
124
123
122
121
120
119
118
117
120.24
1.95
119.47
Középnyomású / G3
Gáz bekötés
9–4–3 jelű LB 1 levezető
MATÁV földkábel
Ivóvíz acny
Gravitációs szennyvíz / CSS
MATÁV földkábel
2.75
7.35
6.05
2.30
1.80
0.75

12. keresztszelvény

Petőfi Sándor utca

M_h=1:100 M_v=1:100

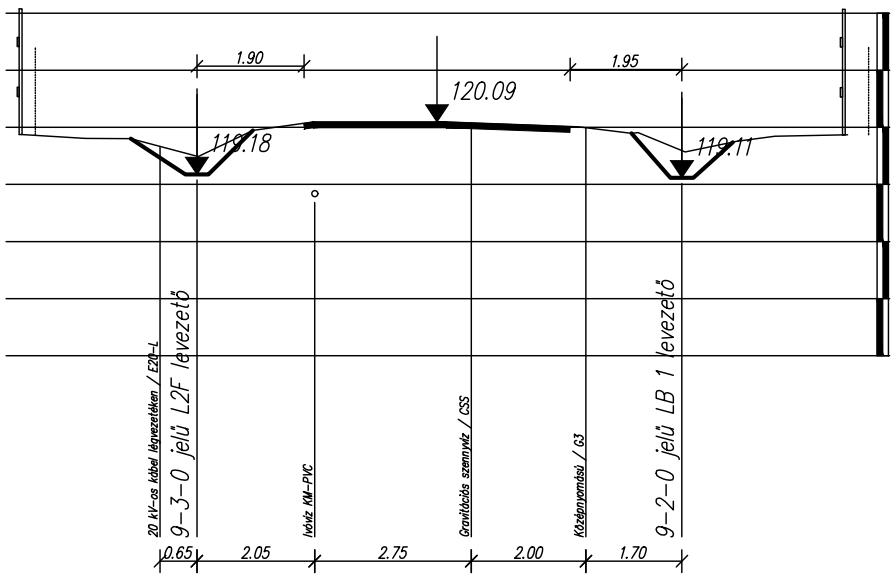
1.90
1.95
120.09
119.18
119.11
20 kV–os kábel légvezetéken / E20–L
9–3–0 jelű L2F levezető
Ivóvíz KM–PVC
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
9–2–0 jelű LB 1 levezető
0.65
2.05
2.75
2.00
1.70


123
122
121
120
119
118
117
116
9.07

6. keresztszelvény

Alsómező utca

M_h=1:100 M_v=1:100

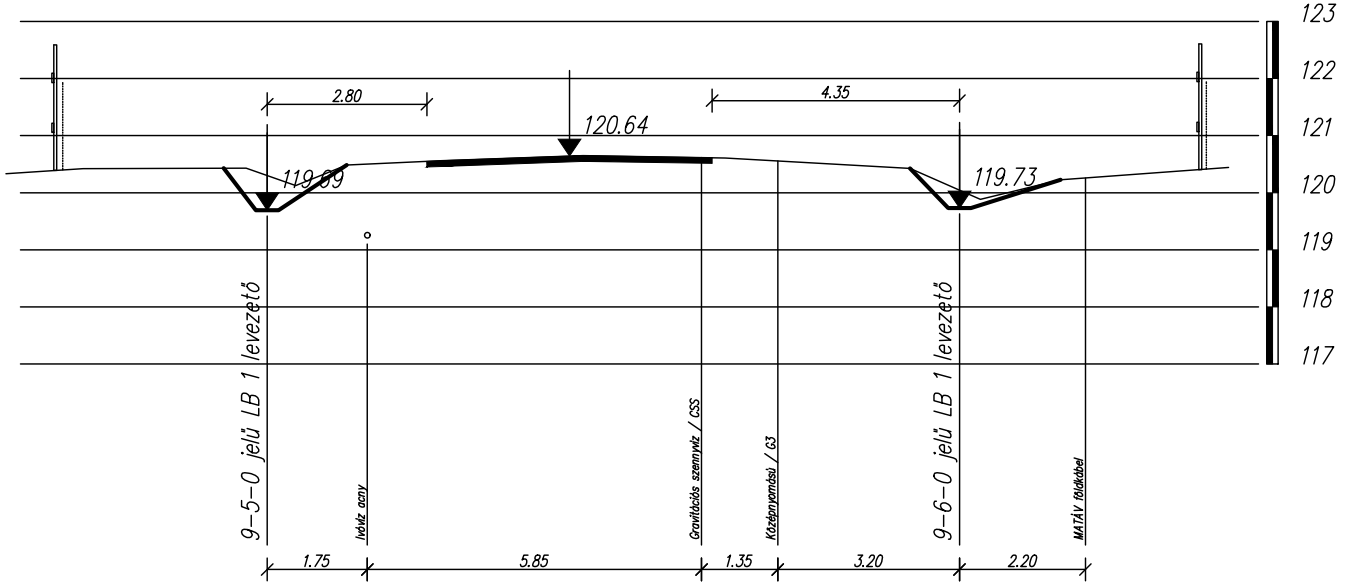
2.80
120.64
4.35
119.69
119.73
9-5-0 jelű LB 1 levezető
Ivóvíz acél
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
9-6-0 jelű LB 1 levezető
MATÁV földkábel
1.75
5.85
1.35
3.20
2.20
123
122
121
120
119
118
117


119.44
9-8-0 jelű L1B levezető
2.35

13. keresztszelvény

Petőfi Sándor utca

M_h=1:100 M_v=1:100

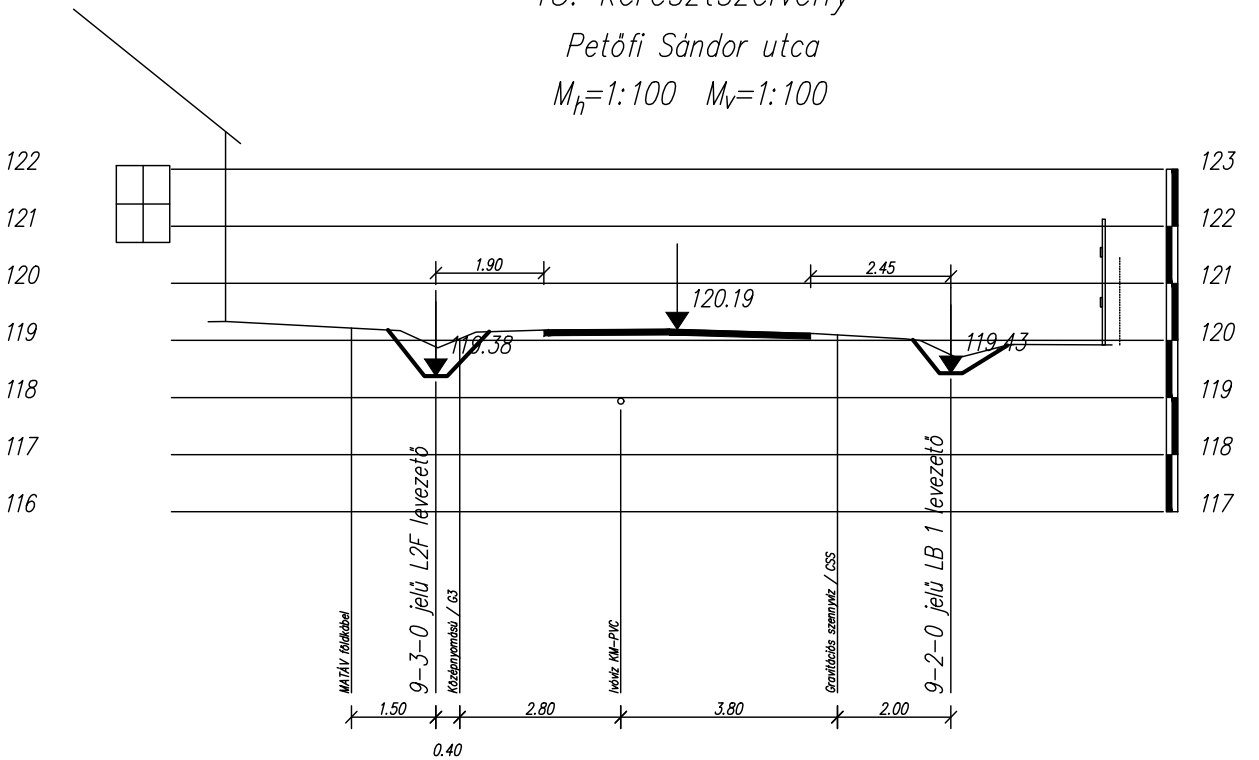
122
121
120
119
118
117
116
1.90
120.19
2.45
118.38
119.43
123
122
121
120
119
118
117
MATÁV földkábel
9-3-0 jelű L2F levezető
Középnyomású / G3
Ivóvíz KM-PVC
Gravitációs szennyvíz / CSS
9-2-0 jelű LB 1 levezető
1.50
2.80
3.80
2.00
0.40

14. keresztszelvény

Arany János utca

M_h=1:100 M_v=1:100

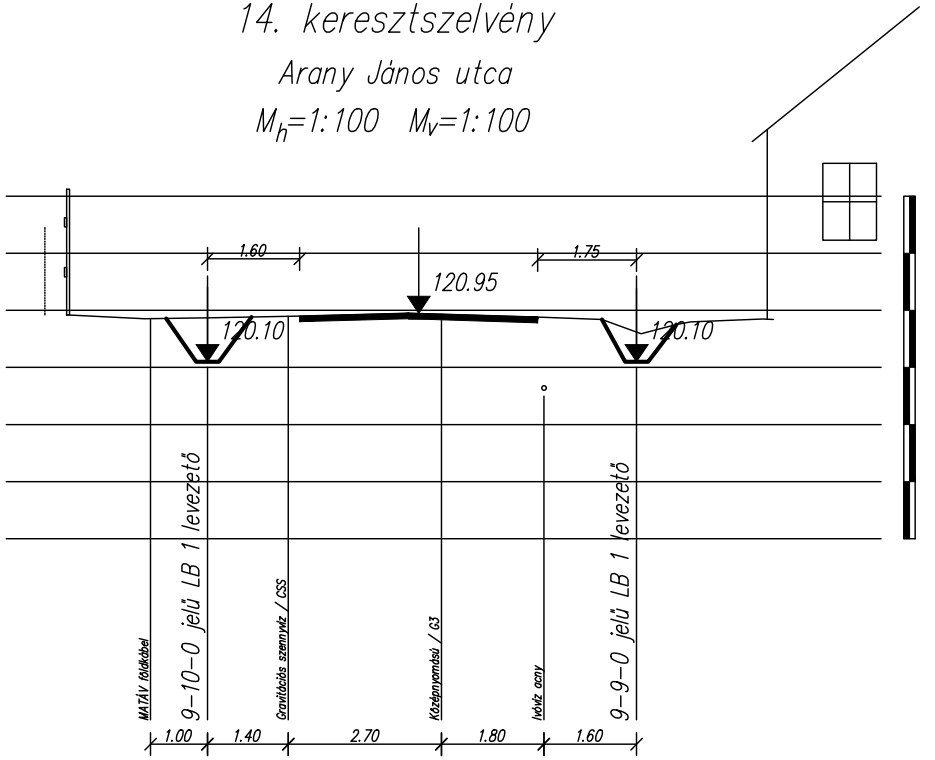
1.60
120.95
1.75
120.10
120.10
MATÁV földkábel
9-10-0 jelű LB 1 levezető
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
Ivóvíz acél
9-9-0 jelű LB 1 levezető
1.00
1.40
2.70
1.80
1.60

7. keresztszelvény

Táncsics Mihály utca

M_h=1:100 M_v=1:100

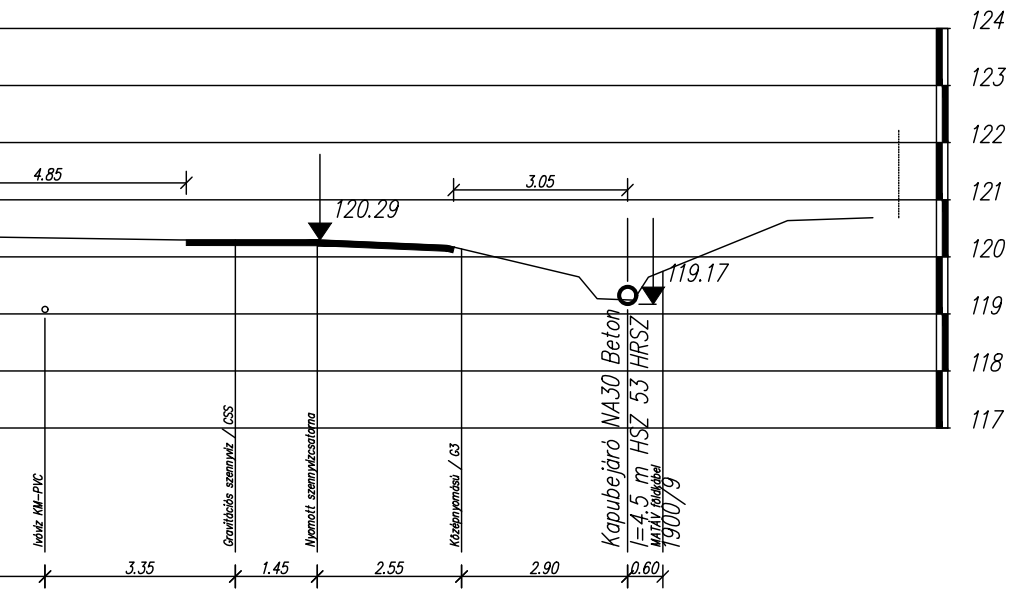
124
123
122
121
120
119
118
117
4.85
3.05
120.29
119.17
Ivóvíz KM-PVC
Gravitációs szennyvíz / CSS
Nyomott szennyvízcsatorna
Középnyomású / G3
Kapubejáró NA30 Beton
l=4.5 m HSZ 53 HRSZ
MATÁV földkábel
1900/9
3.35
1.45
2.55
2.90
0.60

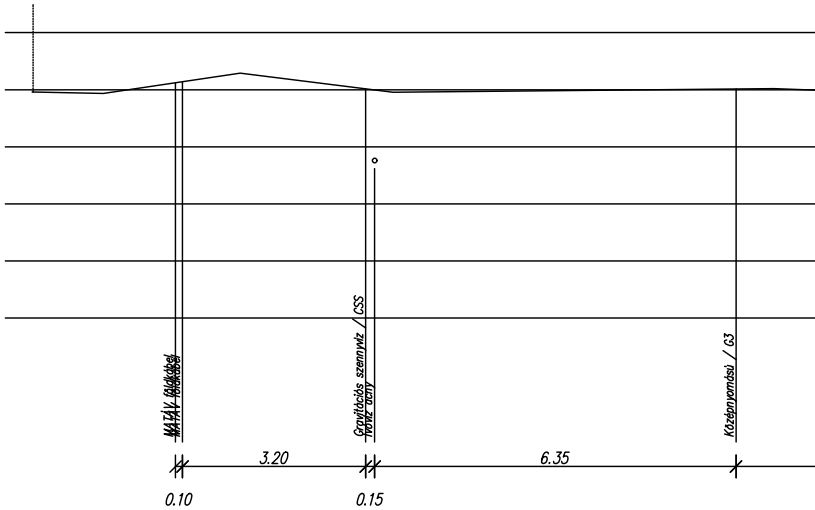
MATÁV földkábel
MATÁV földkábel
Gravitációs szennyvíz / CSS
Ivóvíz acny
Középnyomású / G3
3.20
6.35
0.10
0.15

15. keresztszelvény

Arany János utca

M_h=1:100 M_v=1:100

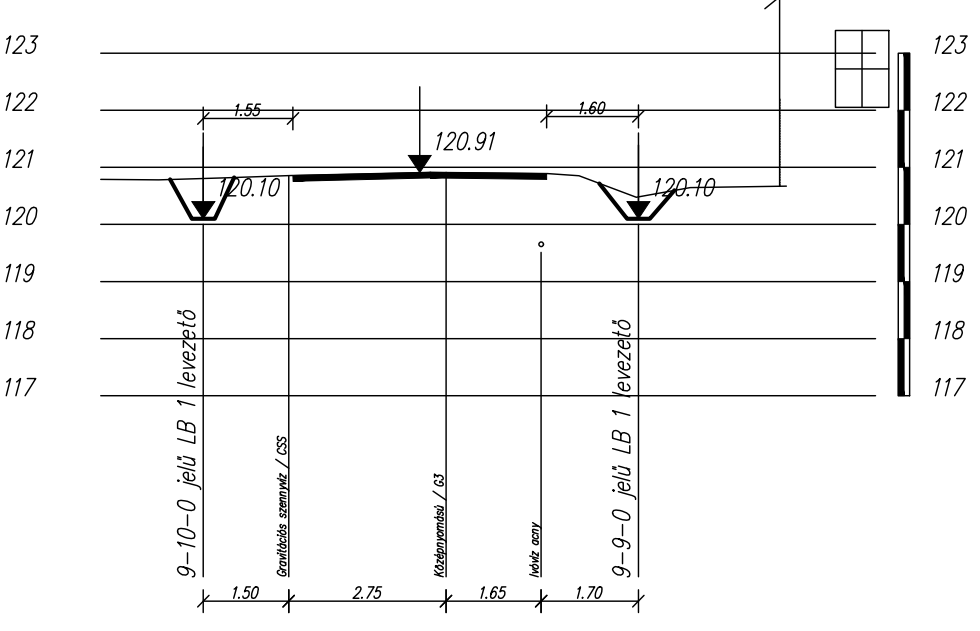
123
122
121
120
119
118
117
123
122
121
120
119
118
117
1.55
1.60
120.91
120.10
120.10
9–10–0 jelű LB 1 levezető
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
Ivóvíz acny
9–9–0 jelű LB 1 levezető
1.50
2.75
1.65
1.70

8. keresztszelvény

Táncsics Mihály utca

M_h=1:100 M_v=1:100

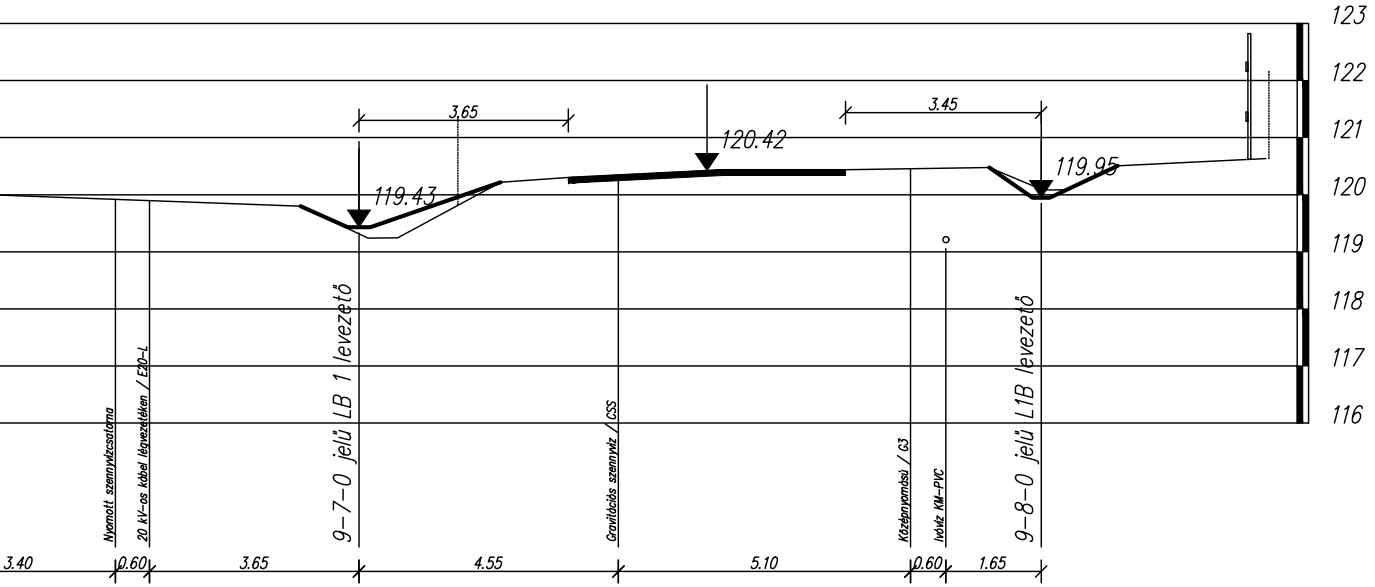
123
122
121
120
119
118
117
116
3.65
3.45
120.42
119.43
119.95
Nyomott szennyvízcsatorna
20 kV-os kábel légvezetéken / E20-L
9-7-0 jelű LB 1 levezető
Gravitációs szennyvíz / CSS
Középnyomású / G3
Ivóvíz KM-PVC
9-8-0 jelű L1B levezető
3.40
0.60
3.65
4.55
5.10
0.60
1.65

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: Kapuvár Város Önkormányzata 9330 Kapuvár, Fő tér 1.	Dátum: 2017.08.	Munkaszám: 2017/97
Megrendelés tárgya: Kapuvár város DNY-i településrész csapadékvíz elvezetési terve (Hunyadi J., Petőfi, Alsómező, Táncsics M., Arany J. utca)	Tervfajta: K.T.	Rajzszám: II.6.1.
	Lépték: Mv 1:100 Mh 1:100	Rajzterület: 0,63m^2 2100 x 297 mm
Rajz megnevezése: Minta keresztszelvények	Tervező: Dobos Szabolcs VZ-T/08-0867	Szerkesztő: Szőllősi Ferenc
A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.		