


Vezetékek
fektetési mintaszelvénye
M=1: 25

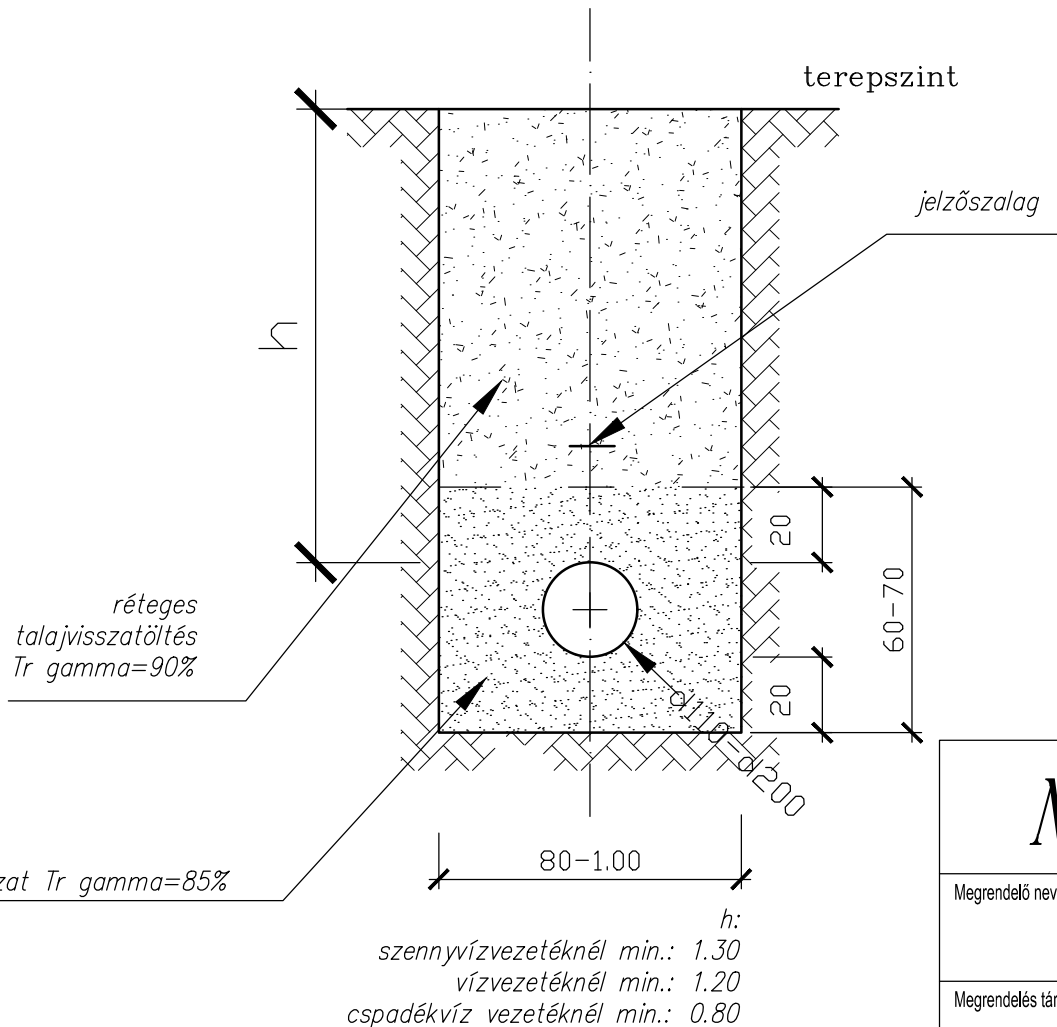

Megjegyzés:

- A közművek valós helyét a kivitelezés előtt fel kell tájni.
- A fedlapszinteket a végleges terepszinthez kell igazítani.
- A terv együtt kezelendő a szakági nyilatkozatokkal, hozzájárulásokkal.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget jelölnek, azonos minőségű és műszaki tartalmú termékekkel helyettesíthetők, Megrendelői és Tervezői jóváhagyással!

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve:	Kapuvár Város Önkormányzata 9330 Kapuvár, Fő tér 1.	Dátum:	2017.08.	Munkaszám:	2017/97
Megrendelés tárgya:	Kapuvár város DNY-i településrész csapadékvíz elvezetési terve (Hunyadi J., Petőfi, Alsómező, Táncsics M., Arany J. utca)	Tervfajta:	K.T.	Rajzsám:	II.6.3.
Rajz megnevezése:	Minta keresztmetszvény (vezeték fektetés)	Lépték:	M 1: 20	Rajzterület:	0,062m ² ISO A4
A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNÉK VÉDELMEÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.		Tervező:	Dobos Szabolcs VZ-T/08-0867	Szerkesztő:	Szőllősi Ferenc

homokágyazat Tr gamma=85%

h:
szennyvízvezetékénél min.: 1.30
vízvezetékénél min.: 1.20
cspadékvíz vezetékénél min.: 0.80