


8	1	Univerzális tető kivezetés AZ 7372271
7	1	Lapostető gallér AZ 80/125 mm
6	1	Hosszabbító cső 1m AZ 80/125 7194321
5	1	Egyenes ellenőrző idom AZ 80/125 7199781
4	1	Gázkazán VISSMANN Vitodens 200W 17-60 kW
3	1	Golyóscsap 1" BB zárt házas
2	1	Gázmérő G-16 DL
1	2	Golyóscsap 2" BB zárt házas
Jel	Db	Megnevezés, típus
TÉTELJEGYZÉK		

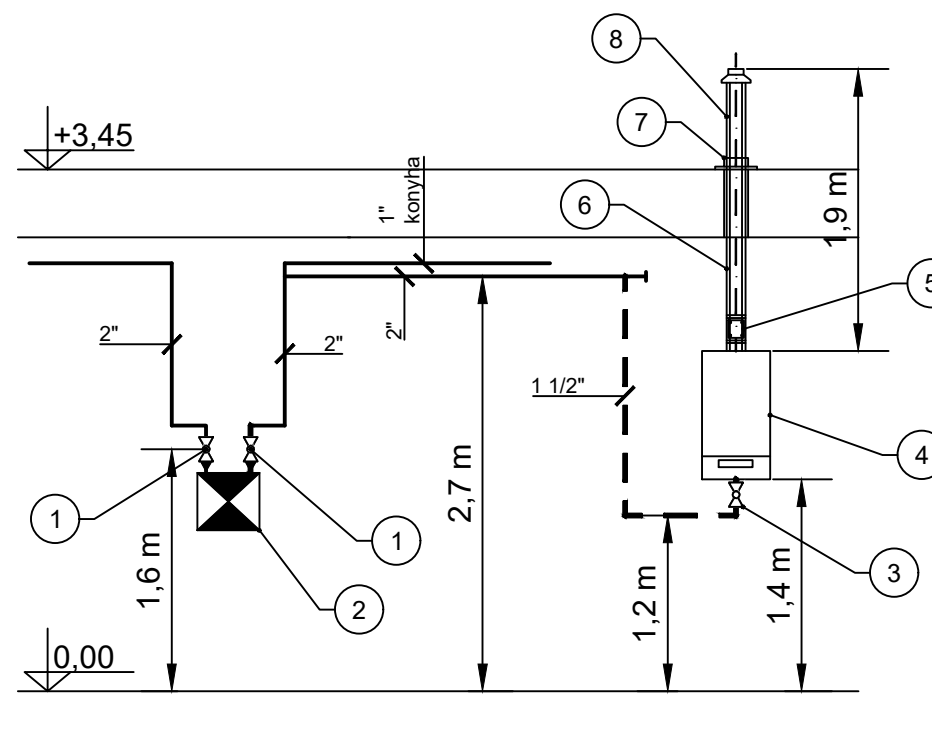

#### Tervezett gázkészülék:

Viessmann Vitodens 300 W 17-60 kW gázkazán  
teljesítménye 60 kW  
gázfogyasztása 6,5 Nm<sup>3</sup>/h  
zárt égésterű kondenzációs (C-33)

#### Levegő füstgáz rendszer méretezése:

rendszer méret 80/125 mm  
megengedett egyenes csőhossz 6m  
tervezett egyenes csőhossz 1,9m  
iránytörés nincs

A rendszer megfelelő!

#### Jelmagyarázat:

- meglevő gázvezeték
- - - tervezett gázvezeték
- · - · - bontandó gázvezeték

Mégbízó : Kapuvár Város Önkormányzata		Szücs Tervező Iroda Bt tel/fax : 96/339-059 9171 Győrújfalú , Tánácsics u.5. <a href="mailto:szucs@t-online.hu">szucs@t-online.hu</a>	
Munka megnevezése : Kapuvár, Arany János utca 10. HRSZ 2085. Óvoda felújítás átalakítás		Egyeztetők : Szijártó Ottó Farkas Balázs	Rajzterület :
Tervrajz megnevezése : Gázellátás függőleges csőterv		Lépték : 1:50	Tervfajta : k.t.
Szerkesztő :	Tervező : Szücs Péter G 08-0130	Vezető tervező :	Dátum : 2018. február 24.
			Rajzszám : Gg-3